


PERFORMANCE
MADE
SMARTER

产品手册

3186

二线制变送器隔离器

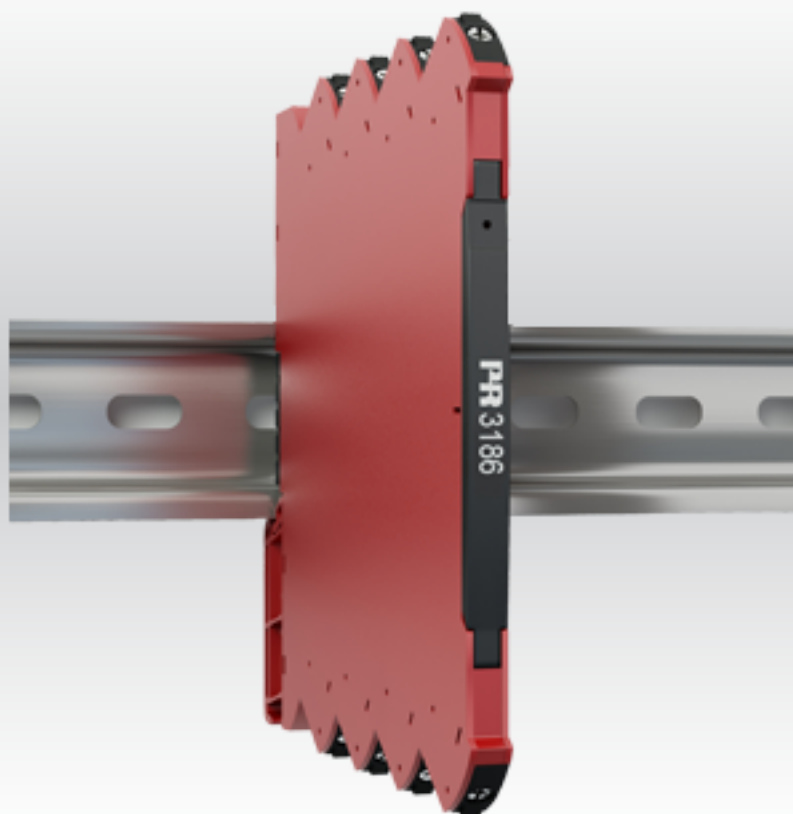

温度

本质安全

通讯接口

多功能

隔离器

数显表

No. 3186V104-ZH-CHS
自此序列号始: 221319037

PR
electronics

6 大特色产品

满足您的一切需求

单品出色，组合无敌

我们的创新型专利技术，能使信号调节更加简单、智能。我们的产品线由 6 个产品大类组成，具备多种模拟量和数字量模块，涵盖超千种工业自动化应用。所有产品保证符合甚至超越行业最高标准，在最恶劣的环境下也能保持可靠运行。长达 5 年的产品保修期，让您更加安心。



Temperature

我们的温度变送器和温度传感器系列产品，可以提供从温度测量点开始的一站式信号解决方案，最大程度保证信号的完整性。仅需一套点对点解决方案，您就可以在任何环境中将工业过程中的温度信号转换为模拟量信号、总线信号或数字通讯信号。该方案具备响应速度快、校准自动化，搭载传感器故障检测、漂移低和 EMC 性能出色等优点。



I.S. Interface

我们采用最严格的安全标准来检验产品，力保提供最安全的信号。秉承着创新精神，我们已经在 SIL 2 全面评估 I.S. 接口方面取得了领先地位。种类齐全的模拟量和数字量本质安全栅，为现场提供了多种输入输出可能性。在大型项目安装过程中，新的背板方案则能大大简化安装和布线，且能与标准 DCS 系统无缝集成。



Communication

我们提供经济实惠且使用方便的通讯接口，以便您与 PR 产品通讯。所有接口均可拆卸，并带有屏幕和按钮，可以显示过程值/诊断值和对参数进行配置。产品特定功能包括通过 Modbus 和蓝牙进行通讯，以及使用我们的便携式设备主管 (PPS) 应用程序进行远程访问，可用于 iOS、Android 等终端。



Multifunction

我们的多功能系列产品，单款亦能兼容大量的现场应用，可轻松按照您的现场标准进行配置。如此一款产品可适配多种应用的方式，即节省了安装和培训时间，也大大简化了库存备件管理。我们的产品长期稳定性佳，功耗低、抗电气干扰性能优异，且设置简单。



Isolation

我们基于微处理器技术开发的 6 mm 隔离器小巧精致、响应迅速、品质一流，可在极低的功耗下表现出优异的性能，EMC 抗干扰能力强，适用于多种应用。水平或垂直安装皆可保证贴合紧密。



Display

我们的显示仪表系列以其灵活性和稳定性著称。该设备系列几乎满足过程信号读数显示的所有需求并具备通用型输入和供电能力。无论哪种行业，无论环境条件何其苛刻，该设备均能实时测量过程值并提供用户友好型界面和值得信赖的继电器信号。

目录

| | |
|---------------|----|
| 警告 | 4 |
| 符号含义 | 5 |
| 安全须知 | 6 |
| 安装 | 7 |
| 3000 系列的安装/拆卸 | 7 |
| DIN 导轨的安装 | 8 |
| 标志 | 8 |
| 产品功能 | 9 |
| 功能亮点 | 9 |
| 技术亮点 | 9 |
| 安装/调试 | 9 |
| 接线方式 | 10 |
| 规格 | 11 |
| 订购须知 | 11 |
| 技术规格 | 11 |
| 常用电气规格 | 11 |
| 输入和输出规格 | 14 |
| 认证和证书 | 14 |
| 安装说明 | 16 |
| 文档更新记录 | 17 |

警告



警告

本设备用以连接危险高压。忽视此警告或导致严重人身伤害或机械性损伤。

为了避免触电和火灾危险，必须遵守本产品手册中的安全须知和指导原则。必须严格按照说明使用，不得超规格使用本产品。

在调试设备前，必须仔细阅读产品手册。

只有合格的专业人员（技术人员）才能安装使用本产品。若未以制造商规定的方式使用本产品，则有可能折损其附带的相关担保权益。



危险电压

在确保产品固定稳妥之前，切勿为其接入危险电压。

在应用过程中出现危险电压接入设备输入/输出的情况下，须确保设备与电缆、端子、外壳以及周围环境（包括相邻设备）间都具备足够的间距或隔离带，以确保防触电保护装置生效。

设备维修和熔断器更换仅可由 PR electronics A/S 完成。



小心

潜在的静电充电危险。为了避免因外壳静电充电而导致爆炸的危险，除非已知该区域安全，否则切勿操作该装置；或采取适当的安全措施避免静电放电。

符号含义



带有感叹号的三角形：警告/需求。潜在致命的情况。请在安装和调试设备前阅读手册，以防发生人身伤害或机械损坏的事故。



CE 标志证明设备符合欧盟相关指令的基本要求。



UKCA 标志证明设备符合英国技术规范的基本要求。



双重绝缘符号表明设备受到双重或加强绝缘保护。



防爆设备已获得符合 ATEX 指令要求的认证，可用于连接安装于爆炸区域内的其他设备。参见安装说明。

安全须知

定义

危险电压的范围定义为：75...1500 VDC，和 50...1000 VAC。

技术人员指经过相关学习或培训的合格专业人员，能根据安全规定正确安装，操作和排除技术故障。

操作人员指熟悉本手册内容并能够安全操作设备的人员。

收货和拆箱

打开产品包装同时切勿损坏产品，检查产品型号是否与订购的产品型号相符。包装应始终跟随产品，直到该产品被永久安装。

环境

避免阳光直射，灰尘，高温，机械振动和冲击，以及雨淋和湿度过高的环境。如有必要，应通过通风的方式避免温度超过环境温度的规定限值。

该设备必须安装在污染等级为 2 或更优的环境中。

该设备可在最高海拔为 2000 m 的条件下安全使用。

该设备仅供室内使用。

安装

只有熟悉手册中的技术术语，警告和说明以及能够遵循这些内容的技术人员才能为产品执行连接操作。若对于设备的正确操作方法存有疑问，请与当地经销商联系；或直接联系 PR electronics A/S: www.prelectronics.com

设备的安装和连接应符合电气材料安装方面的国家级法规，例如对于电缆横截面、保护熔断器和安装位置的规定。

输入/输出和电源连接说明显示在方框图中和设备侧面标签上。

该设备必须由具有电气保护功能 SELV 的电源供电，或其他确认具有双重或加强绝缘的电源供电。电源开关应易于接近并靠近设备。

电源开关应标记为设备的断电装置。

3000 系列产品必须安装在符合 EN 60715 标准的 DIN 导轨上。

产品制造年份由序列号的前两位数字指示。

校准和调整

在校准和调整期间，必须根据本手册中的规范执行外部电压的测量和连接。技术人员必须使用安全可靠的工具和仪器。

正常运行

操作人员只能调整和操作安全固定在盘柜等装置中的设备，从而避免人身伤害和设备损坏。这意味着不存在触电危险，且设备易于接近。

清洁



断开连接后，可以用浸有蒸馏水的布清洁产品。

责任

在未严格遵守本手册中的说明的情况下，客户不能根据已签订的销售协议提出针对 PR electronics A/S 的要求。


安装

3000 系列的安装/拆卸
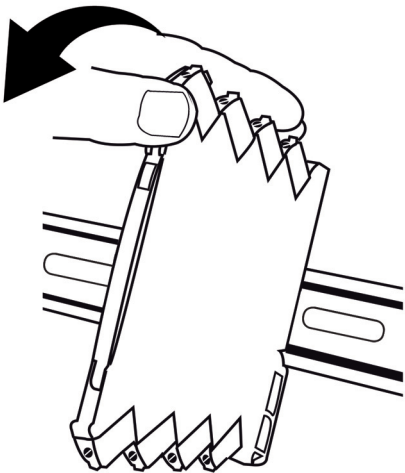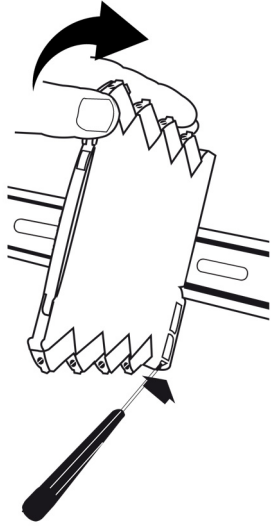
| 安装至 DIN 导轨 (图 1) | 从 DIN 导轨拆卸 (图 2) |
|--|--|
| 将设备轻轻卡到 DIN 导轨上。 | 首先, 请拆卸具有危险电压的连接器。用螺丝刀轻轻提起底部锁定装置, 将设备从导轨上拆下。 |
|  |  |

DIN 导轨的安装

设备可以安装在 DIN 导轨上。

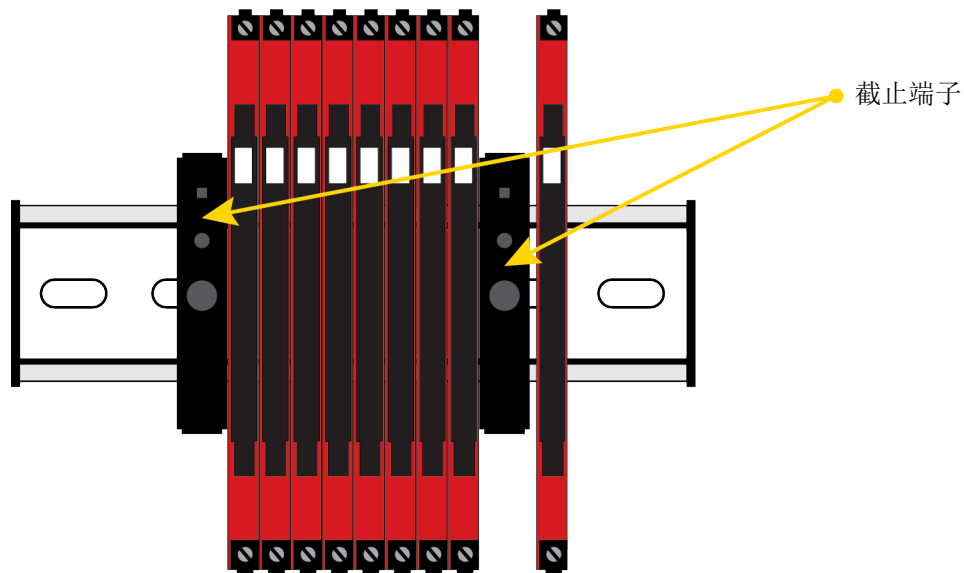


警告

在海洋船舶应用情况下，必须使用截止端子（PR 型号 9404）支撑此类设备。

标志

设备的前盖设计有一个用于固定附件标记牌的区域。标记牌的面积为 5 x 7.5 mm。Weidmüller MultiCard 系统标记牌，MF 5/7.5 型号适用。

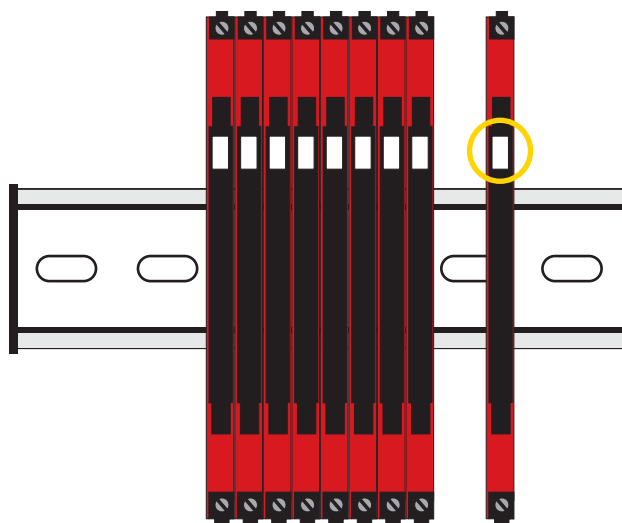

产品功能

- 单/双通道二线制信号隔离器/电流隔离器
- 标准电流信号的隔离和 1:1 转换
- 精度优秀，优于量程的 0.05%
- 低通道电压降和快速响应时间 $< 5 \text{ ms}$
- 6.1 mm 超薄外壳

功能亮点

- 3186A 是 1:1 回路供电输出，二线制信号隔离器，测量无源输入信号。
- 3186B 是 1:1 回路供电输出，二线制电流隔离器，测量有源输入信号。
- 4 端口高电气隔离性能可有效抑制浪涌电流，保护控制系统免受瞬态扰动和噪声干扰，并消除接地回路。
- 设备可安装于安全区域或 Zone 2 / Division 2 区域，经认证适用于海洋船舶应用。



技术亮点

- 设备无需单独供电，由主机回路电压驱动。
- 转换精度优秀，优于 0.05%（在 3.8...20.5 mA 范围内）。
- 快速响应时间 $< 5 \text{ ms}$ 。
- 宽电压范围 6...35 V。
- 低输入到输出电压降，典型值 2.5 V（3186A）。
- 低输入电压降 $\leq 3 \text{ V}$ （3186B），即便在输出端没有加载回路电压时。
- NAMUR NE21, NE43。
- 卓越的信噪比 $> 60 \text{ dB}$ 。
- 高电气隔离性能 2.5 kVAC。
- 输入与输出的浮地和电气都相互独立。
- 更广泛的环境温度范围：-25...+70° C。

安装/调试

- 窄小的 6.1 mm 外壳支持每米 DIN 导轨安装多达 163 个此类装置。
- 每米 DIN 导轨可以实现多达 326 个通道。
- 即使在 70° C 的环境温度下，也可以在标准 DIN 导轨上无间隙地并排、水平和垂直安装设备。

接线方式

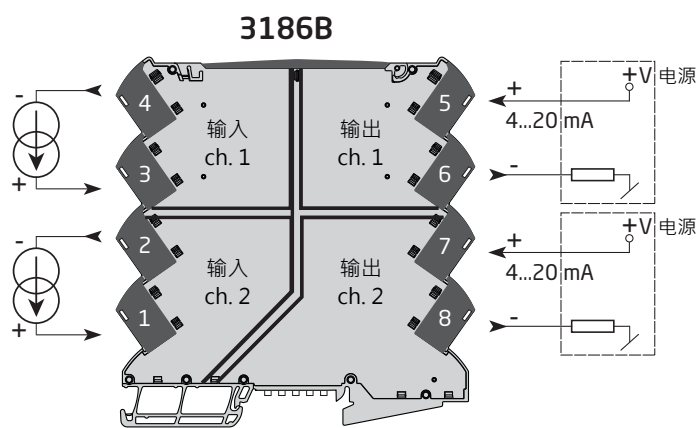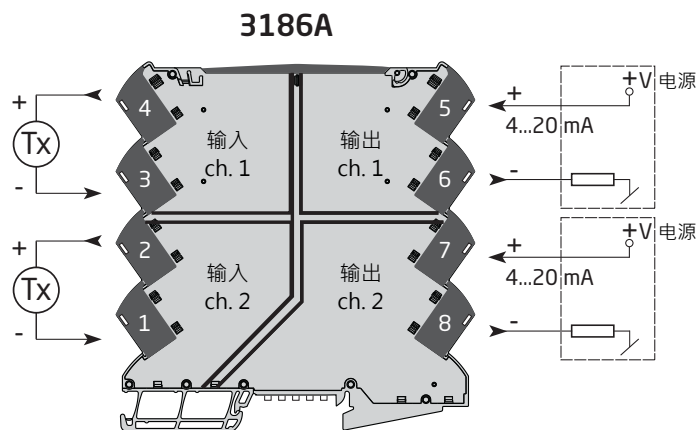

规格

订购须知

产品型号

| 型号 | 型号 | 通道 |
|------|----------|-------|
| 3186 | 二线制信号隔离器 | : A 单 |
| | 二线制电流隔离器 | : B 双 |

示例: 3186B2 (二线制电流隔离器, 2 通道)

附件

9404 = 截止端子

技术规格

环境条件

| | |
|-------|------------------|
| 工作温度 | -25...+70° C |
| 存储温度 | -40...+85° C |
| 校准温度 | 20...28° C |
| 相对湿度 | < 95% RH (无冷凝) |
| 防护等级 | IP20 |
| 安装条件为 | 为污染等级 2 和过压类别 II |

机械规格

| | |
|---------------------|---|
| 结构尺寸 (高x宽x深) | 113 x 6.1 x 115 mm |
| 重量 (大约) | 70 g |
| DIN 轨类型 | DIN EN 60715 - 35 mm |
| 导线规格 | 0.13...2.5 mm ² / AWG 26...12 绞线 |
| 螺丝端子力矩 | 0.5 Nm |
| 抗振规格, IEC 60068-2-6 | 2...25 Hz = ±1.6 mm, 25...100 Hz = ±4 g |

常用电气规格

| | |
|---------------------------|--|
| 电源模块 | 回路供电输出 |
| 电源电压 | 6...35 VDC |
| 电压降, 输入到输出典型值 (3186A) | 2.5 V |
| 输入压降典型值 (3186B) | |
| 输出供电和未供电情况下。 | ≥ 3 V |
| 隔离电压, 测试 | 2.5 kVAC |
| 隔离电压, 工作 | 300 VAC (经增强) / 250 VAC (Zone 2, Div. 2) |
| 信号动态范围, 输入/输出 | 模拟信号链 |
| 信噪比 | 至少 60 dB |
| 响应时间 (0...90%, 100...10%) | < 5 ms |
| 截止频率 (3 dB) | > 100 Hz |


功率耗散

3186 A. 每个通道 50 mW
 3186B. $V_{\text{端子}} \times I$ 每个通道

为了确保不超过最大内部温度，3186B1 & B2 必须遵循以下情况。

3186B1


功率耗散 @ $T_{\text{amb.}} = 70^\circ \text{C}$:

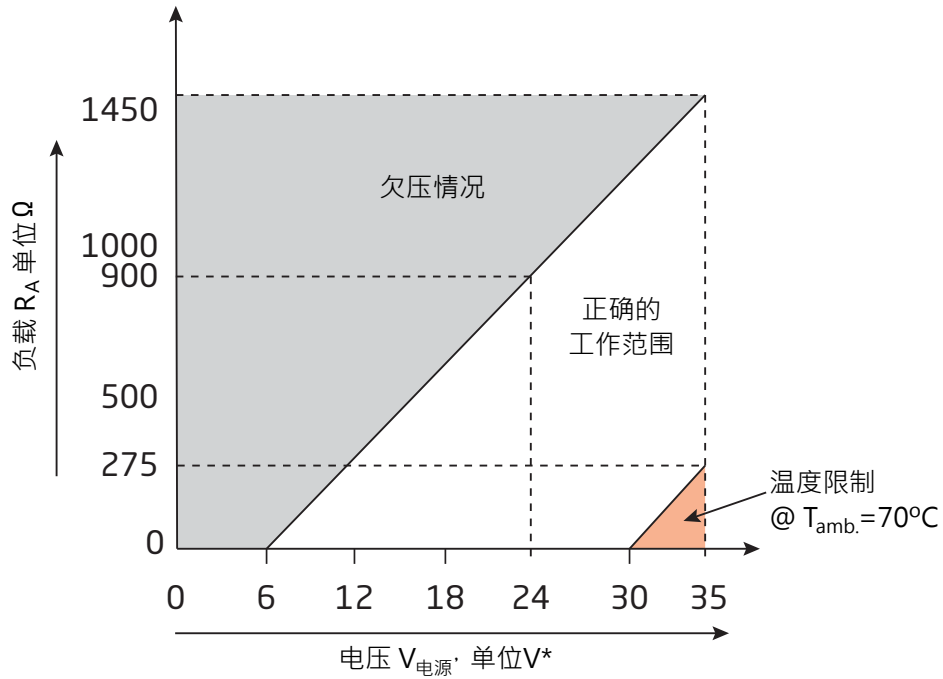


功率耗散 @ $T_{\text{amb.}} = 60^\circ \text{C}$ 在操作范围内没有限制问题

3186B2

功率耗散 @ $T_{amb.} = 70^\circ C$:

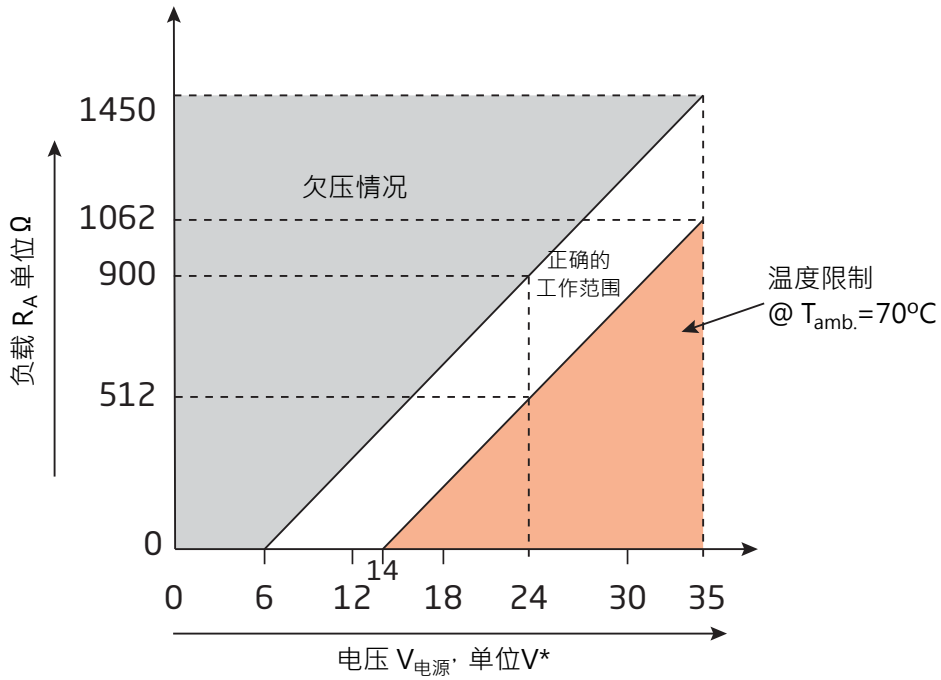

功率耗散 @ $T_{amb.} = 60^\circ C$:

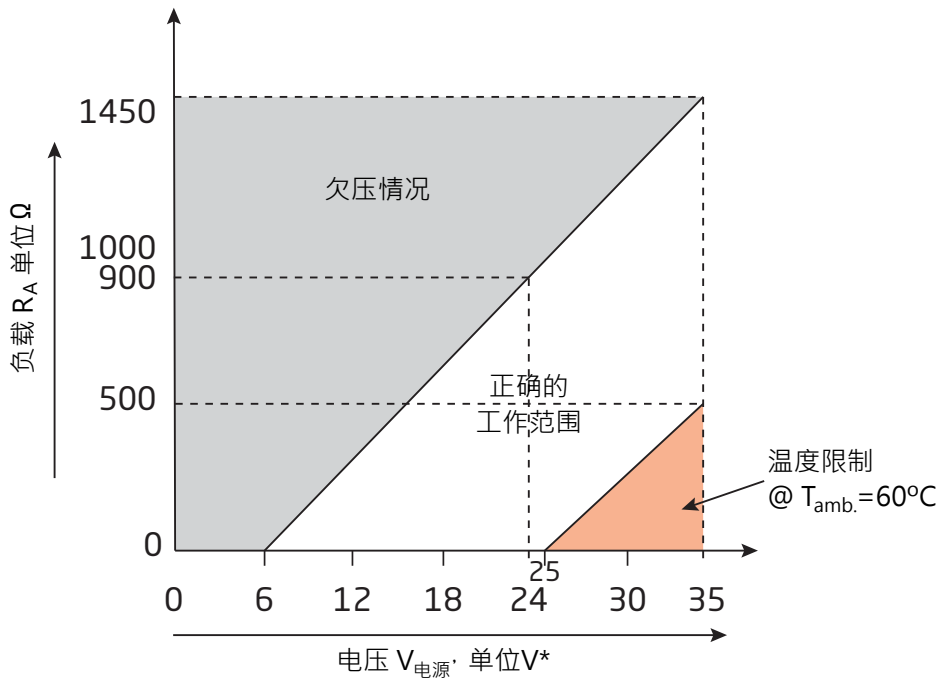

功率耗散 @ $T_{amb.} = 50^\circ C$ 在操作范围内没有限制问题

* $V_{电源}$: 回路的电源电压涵盖 3186 输出端电压和负载电阻 R_A 上的电压。
 $R_A = PLC$ 输入阻抗 + 回路负载 (包括电缆电阻)。

输入和输出规格

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| 可用输入变送器 (Tx) 供电范围 (3186A) | 3.5... 32.5 V |
| 信号范围, 输入至输出 | 3.8... 20.5 mA |
| 信号转换 | 1:1 |
| 信号范围 | 3.5... 23 mA |
| 输出回路电流限值, 典型值 | 24 mA |
| 输出电流过载, 最大 | 50 mA |

| 精度值 - 3186A | | | | |
|-------------|--------------------|---|---|--|
| 输入信号类型 | 绝对精度 | 温度系数 $\Delta^\circ C = [\text{环境}_{\text{温度}} - 25^\circ C]$ | | |
| | | 环境 _{温度} > 25° C | 环境 _{温度} < 25° C | |
| mA | $\leq \pm 8 \mu A$ | 适用于 $V_{\text{端子}} \leq 24 V$ | 温度系数 = $\pm 0.48 \mu A / ^\circ C$ | 温度系数 = $\pm 1.68 \mu A / ^\circ C$ |
| | | 适用于 $V_{\text{端子}} > 24 V$ | 温度系数 = $\pm 0.02 \mu A / ^\circ C \times V_{\text{端子}}$ ** | 温度系数 = $\pm 0.047 \mu A / ^\circ C \times V_{\text{端子}}$ ** |
| | | 精度值 - 3186B | | |
| 输入信号类型 | 绝对精度 | 温度系数 $\Delta^\circ C = [\text{环境}_{\text{温度}} - 25^\circ C]$ | | |
| | | 环境 _{温度} > 25° C | 环境 _{温度} < 25° C | |
| mA | $\leq \pm 8 \mu A$ | 适用于 $V_{\text{端子}} \leq 24 V$ | 温度系数 = $\pm 0.48 \mu A / ^\circ C$ | 温度系数 = $\pm 1.12 \mu A / ^\circ C$ |
| | | 适用于 $V_{\text{端子}} > 24 V$ | 温度系数 = $\pm 0.02 \mu A / ^\circ C \times V_{\text{端子}}$ ** | 温度系数 = $\pm 0.047 \mu A / ^\circ C \times V_{\text{端子}}$ ** |

**V_{端子}: 3186 输出端电压, 即通道 1 端子 5 和 6 之间电压, 以及通道 2 端子 7 和 8 之间电压。

| | |
|--|--------------------|
| EMC 电磁兼容对精度的影响 | < $\pm 0.5\%$ 所设量程 |
| 扩展的 EMC 电磁兼容对精度的影响: NAMUR NE 21, A criterion, burst | < $\pm 1\%$ 所设量程 |

所设量程 = 4...20 mA

认证和证书

遵守主管机关要求

| | |
|------------------|------------------------------|
| EMC | 2014/30/EU & UK SI 2016/1091 |
| LVD | 2014/35/EU & UK SI 2016/1101 |
| RoHS | 2011/65/EU & UK SI 2012/3032 |
| ATEX | 2014/34/EU & UK SI 2016/1107 |
| EAC | TR-CU 020/2011 |
| EAC Ex | TR-CU 012/2011 |

认证

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| c UL us, UL 61010-1 | DEKRA 21UKEX0055X |
| DNV, 船舶和近海 | TAA00001RW |

本质安全/防爆认证

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| ATEX | KEMA 10ATEX0147X |
| IECEX | KEM 10.0068X |
| UKEX | DEKRA 21UKEX0055X |
| c FM us | FM17US0004X / FM17CA0003X |
| EAC Ex | EAEU KZ 7500361.01.01.08756 |

CCC. 2020322310003554

安装说明

UL 安装

仅使用 60/75° C 铜导线。

| | |
|-------------------|-----------|
| 导线规格 | AWG 26-12 |
| UL 文件编号 | E314307 |

本设备属开放式过程控制设备。为防止因接触带电部件而造成伤害，此设备必须安装在外壳中。如美国《国家电气规范》® (ANSI / NFPA 70) 所述，电源装置必须符合 NEC Class 2 规定。

Zone 2 中的 IECEX、ATEX 和 UKEX 安装

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| IECEX KEM 10.0068 X | Ex ec IIC T4 Gc |
| KEMA 10ATEX0147 X. | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| DEKRA 21UKEX0055X. | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |

为了安全安装，必须遵守以下规定。设备仅由熟悉适用于该地区国家和国际法律、指令和标准且具备资质的专业人员安装。设备应安装在与设备使用环境条件相适应的适当外壳中。同时，外壳需至少具备符合 EN IEC 60079-0 规定的 IP54 防护等级。当额定条件下电缆或导线管入口点的温度超过 70° C，或导体分支点温度超过 80° C 时，所选电缆的温度规格应符合实际测量温度。为了防止爆炸性气体被点燃，必须在维修前断开电源；在通电且存在爆炸性气体混合物时，切勿分离连接器。

Zone 2 电源导轨安装，只允许使用由 9410 型号电源控制装置供电的 9400 电源导轨。

当存在爆炸性气体混合物时，切勿从电源导轨处安装或拆除设备。

Division 2 或 Zone 2 中的 cFMus 安装

| | |
|------------------------------------|---|
| FM17CA0003X / FM17US0004X. | Class I, Div. 2, Group A, B, C, D T4 或 Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 或 Ex nA IIC T4 |
|------------------------------------|---|

在 Class I、Division 2 或 Zone 2 安装中，主体设备应安装在带锁外壳内，该外壳能够接受美国《国家电气规范》(ANSI/NFPA 70) 或《加拿大电气规范》(C22.1) 中规定的一种或多种接线方式。

如美国《国家电气规范》® (ANSI / NFPA 70) 中所述，3000 系列隔离器和变送器必须连接至 NEC Class 2 电路的限能输出端。如果设备连接至冗余电源（两个单独的电源），则两者都必须符合此要求。

如果安装在室外或具备形成潮湿环境潜在条件的位置，外壳防护等级应至少符合 IP54 要求。

警告：更换设备部件可能会损害 Zone 2 / Division 2 的适用性。

警告：为了防止爆炸性气体点燃，必须在维修前断开电源；在通电且存在爆炸性气体混合物时，切勿分离连接器。

警告：当存在爆炸性气体混合物时，切勿从电源导轨处安装或拆除设备。

文档更新记录

以下列表提供了有关本文档修订的说明。

| 版本号 | 日期 | 备注 |
|-----|------|---|
| 101 | 1710 | 已添加 3186B 型号。 已添加功率耗散规格。 已添加 PESO/CCOE 认证。 |
| 102 | 2108 | PESO/CCOE 认证中止。 已添加 CCC 认证。 ATEX 和 IECEX 认证已更新 - Ex na 更改为 Ex ec。 侧面标签已更新。 |
| 103 | 2205 | 已添加 UKEX 认证。 |
| 104 | 2448 | 新 EAC Ex 证书。 |

无论您身在何处， 我们始终在您身边

无论您身在何处，都将获得我们标志性红色模块的全力支持

我们所有的设备都提供权威的专家服务，且享受长达五年的质量保证。您购买的每款产品都将获得个性化的技术支持和指导，按时交货，保修期内免费维修，丰富的技术文档等服务。

我们的总部在丹麦，我们在世界各地设有办事处并在全球创建授权合作伙伴关系。我们能在全球范围内为您提供本地化

服务。这意味着我们总是伴随在您身边，并且非常了解当地市场。我们致力于打造高客户满意度产品，并将 PERFORMANCE MADE SMARTER 这一理念传向世界。

了解有关保修计划的更多信息，或想与您所在地区的销售代表会面，请访问 prelectronics.com。

即刻受益

PERFORMANCE MADE SMARTER

PR electronics 是一家行业领先的、专注于使过程控制更加安全、可靠和高效的技术型公司。自 1974 年以来，我们一直致力于高精度-低功耗的核心技术开发，不断创新发展，帮助客户提高监测现场过程参数的能力。

我们的创新专利技术来源于广泛的研发设施、强大的研发团队以及对客户需求和工艺过程的深刻理解。简约、专注、勇气、卓越是我们的座右铭。这指引着我们不断帮助一些世界上最大的公司实现更卓越的智能化 (PERFORMANCE MADE SMARTER)。