

PERFORMANCE
MADE
SMARTER

Manual del producto 4179

Transmisor CA / CC universal



TEMPERATURA | INTERFACES I.S. | INTERFACES DE COMUNICACIÓN | MULTIFUNCIONAL | AISLAMIENTO | PANTALLA

No. 4179V102-ES
Desde n° de serie: 191027001

PR
electronics

6 familias de productos

para satisfacer todas sus necesidades

Excepcionales individualmente, sin igual combinadas

Con nuestras innovadoras tecnologías patentadas, hacemos que el acondicionamiento de señal sea más inteligente y sencillo. Nuestra gama está formada por seis áreas de productos en las que ofrecemos gran variedad de dispositivos analógicos y digitales que abarcan miles de aplicaciones en la industria de la automatización. Todos nuestros productos cumplen o superan los más altos estándares industriales, garantizan la fiabilidad incluso en los entornos más adversos y tienen una garantía de cinco años.



Temperature

Nuestra gama de transmisores y sensores de temperatura proporciona la mayor integridad de señal desde el punto de medición hasta el sistema de control. Las señales de temperatura del proceso industrial pueden convertirse en comunicaciones analógicas, digitales o de bus mediante una solución punto a punto muy fiable con un tiempo de respuesta rápido, calibración automática, detección de error del sensor, baja deriva y rendimiento excelente CEM en cualquier entorno.



I.S. Interface

Proporcionamos las señales más seguras y validamos nuestros productos con los estándares de seguridad más estrictos. Debido a nuestro compromiso con la innovación, hemos realizado logros pioneros en el desarrollo de interfaces I. S. con evaluación SIL 2 completa, que son tan eficientes como rentables. Nuestra gama completa de barreras de aislamiento analógicas y digitales intrínsecamente seguras ofrece entradas y salidas multifunción, lo que convierte a PR en un estándar de instalación fácil de implementar. Nuestros backplanes simplifican aún más las grandes instalaciones y proporcionan integración sin problemas con los sistemas DCS estándar.



Communication

Interfaces de comunicación económicas, fáciles de usar y listas para gestionar productos PR ya instalados. Todas las interfaces son extraíbles, cuentan con display integrado para la lectura de los valores de los procesos y de diagnóstico, y se pueden configurar a través de pulsadores. Las funciones específicas del producto incluyen la comunicación a través de Modbus y Bluetooth así como acceso remoto mediante el uso de nuestra aplicación PRocess Supervisor (PPS), disponible para iOS y Android.



Multifunction

Nuestra exclusiva gama de dispositivos individuales que cubren varias aplicaciones se pueden estandarizar fácilmente en una instalación. Disponer de una unidad para muchas aplicaciones distintas puede reducir el tiempo de instalación y aprendizaje, y simplifica en gran medida la gestión de los repuestos. El diseño de nuestros dispositivos proporciona precisión de la señal a largo plazo, consumo energético reducido, inmunidad ante el ruido eléctrico y programación sencilla.



Isolation

Nuestros aisladores compactos de 6 mm, rápidos y de alta calidad se basan en la tecnología de microprocesadores para ofrecer un rendimiento excepcional e inmunidad CEM para aplicaciones dedicadas con un coste total muy bajo. Se pueden colocar en vertical o en horizontal, sin necesidad de separación entre las unidades.



Display

Todos nuestros displays se caracterizan por su flexibilidad y estabilidad. Los dispositivos satisfacen prácticamente cualquier necesidad de lectura en display de las señales de los procesos y tienen capacidades universales de entrada y fuente de alimentación. Proporcionan la medición en tiempo real del valor de un proceso en cualquier industria. Su diseño es sencillo para el usuario y logra una transmisión fiable de la información incluso en los entornos más exigentes.

Transmisor CA / CC universal

4179

Contenidos

Advertencia.....	4
Identificación de símbolos	4
Instrucciones de seguridad.....	4
Cómo desmontar el sistema 4000	6
Montaje / desmontaje de las interfaces de comunicación PR 4500	6
Aplicación	7
Características técnicas.....	7
Montaje / instalación / programación	7
Aplicaciones	8
Códigos de pedido.....	9
Accessories.....	9
Especificaciones eléctricas.....	9
Indicación de error de entrada programable y límites de entrada	12
PR 4500 visualización de la detección de errores de entrada y señal "fuera de rango"	14
Conexiones	15
Diagrama de bloques	15
Programación / operar con las teclas de función	16
Árbol de programación	18
Árbol de programación, advanced settings (ADV.SET)	21
Textos de ayuda desplegables	22
Historia del documento	23

Advertencia



GENERAL

Este dispositivo está concebido para conectarse a tensiones eléctricas peligrosas. La omisión de esta advertencia puede provocar lesiones personales graves o daños mecánicos.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica e incendio, se deben respetar las instrucciones de seguridad de este manual del producto y seguir las indicaciones. No se deben superar las especificaciones y el módulo debe ser utilizado sólo como se describe a continuación.

Antes de poner en marcha el dispositivo, se debe examinar atentamente este manual del producto. Sólo personal cualificado (técnicos) se encargará de instalar este módulo. Si el equipo se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo puede verse afectada.

Advertencia



TENSIÓN
PELIGRO

Hasta que el dispositivo esté fijo, no hay que conectarle tensiones peligrosas.

En aplicaciones donde se conecte tensión peligrosa a las entradas / salidas del dispositivo, se debe asegurar una separación o aislamiento suficientes de los cables, los bornes y el envolvente con respecto al entorno (incluidos los dispositivos vecinos) para mantener la protección contra descargas eléctricas.

La reparación del dispositivo y el reemplazo de los disyuntores sólo debe ser por PR electronics A/S.

Advertencia



PRECAUCIÓN

No abrir la placa frontal del dispositivo, ya que esto causaría daños en el conector del display / interfaz de comunicación PR 4500.

Este dispositivo no contiene interruptores DIP o jumpers.

Identificación de símbolos



Triángulo con una marca de exclamación: Advertencia/exigencia. Situaciones potencialmente letales. Leer el manual antes de la instalación y de la puesta en marcha para evitar daños personales o mecánicos.



La marca **CE** demuestra que el módulo cumple con los requerimientos esenciales de las directivas.



La marca **UKCA** demuestra que el módulo cumple con los requisitos legales.



El símbolo de doble aislamiento indica que el dispositivo está protegido con un aislamiento doble o reforzado.

Instrucciones de seguridad

Definiciones

Las **tensiones peligrosas** han sido definidas como aquéllas entre los rangos: 75 a 1500 VCC y 50 a 1000 VCA.

Los **técnicos** son personas cualificadas educadas o formadas para montar, operar y también localizar averías de forma técnicamente correcta y conforme a las regulaciones en materia de seguridad.

Los **operadores**, estando familiarizados con los contenidos de este manual, ajustan y operan los botones o potenciómetros durante la operativa normal.

Recepción y desempaque

Desenvolver el módulo sin dañarlo. El envoltorio debería guardarse siempre con el módulo hasta que éste se haya instalado de forma permanente. Chequear al recibir el módulo que el tipo corresponde al módulo pedido.

Ambiente

Evitar los rayos de sol directos, polvo, altas temperaturas, vibraciones mecánicas y golpes, además de lluvia y humedad pesada. Si es necesario, el calor que excede los límites indicados para temperatura ambiente se ha de evitar con ventilación. El dispositivo debe ser instalado en grado de polución 2 o mayor.

El dispositivo está diseñado para ser seguro al menos a una altitud de 2 000 m.

El dispositivo está diseñado para el uso en interiores.

Montaje

Solamente los técnicos, familiarizados con los términos técnicos, advertencias e instrucciones del manual y que pueden cumplirlas, deberían conectar el módulo. Si hubiera cualquier duda acerca del uso correcto del módulo, póngase en contacto con su distribuidor local o, como alternativa, con PR electronics a través del sitio web www.prelectronics.com.

El montaje y conexión del módulo debería cumplir con la legislación nacional para el montaje de materiales eléctricos, en relación con la sección del cable, fusible protector y localización.

El cable trenzado debe instalarse con una longitud de pelado de 5 mm o mediante un terminal aislado adecuado, como una puntera hueca.

Las descripciones de las conexiones de entrada / salida se muestran en el diagrama de bloques y en la etiqueta lateral.

Lo siguiente se aplica a módulos conectados a tensiones fijas peligrosas:

La máxima protección del fusible será de 10 A y, al igual que el interruptor de potencia, debería ser fácilmente accesible y próximo al módulo. El interruptor de potencia debería estar marcado con una etiqueta, que indique la forma de desconectar el módulo.

El SISTEMA 4000 debe montarse en un carril DIN según DIN EN 60715.

Las 2 primeras cifras del número de serie indican el año de fabricación.

Condiciones de instalación UL

Utilizar únicamente los conductores de cobre 60/75°C.

Utilizar únicamente en clase de polución Nivel 2 o mejora.

Temperatura ambiente máx. 60°C

Tamaño máx. del cable AWG 26-14

Número de archivo UL. E231911

Calibración y ajuste

Durante la calibración y el ajuste, la medida y conexión de tensiones externas deben ser realizadas de acuerdo con las especificaciones de este manual. Los técnicos deben usar herramientas e instrumentos seguros.

Operativa normal

Los operadores son los únicos a los que se les permite ajustar y operar los módulos que están instalados de forma segura en cuadros, etc., para evitar los peligros de daños corporales y deterioros en los módulos. Esto significa, que no hayan descargas eléctricas peligrosas y que el módulo sea fácilmente accesible.

Limpieza

Cuando lo desconectamos, el módulo puede ser limpiado con un paño humedecido con agua destilada.

Responsabilidad

En la medida en la que las instrucciones de este manual no sean seguidas estrictamente, el cliente no puede exigir a PR electronics A/S las condiciones que éste ofrece normalmente en los acuerdos de ventas establecidos.

Cómo desmontar el sistema 4000

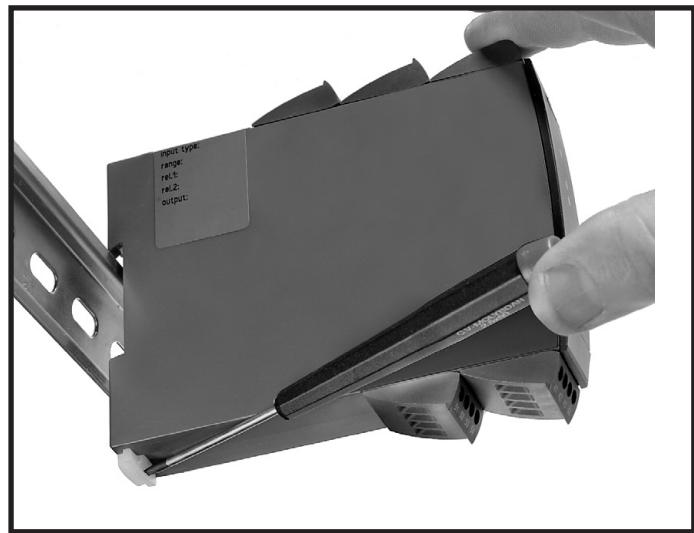


Imagen 1:


El dispositivo se retira del carril DIN moviendo el cierre inferior hacia abajo.

Montaje / desmontaje de las interfaces de comunicación PR 4500

- 1: Introduce las lengüetas del PR 4500 en las ranuras de la parte superior del dispositivo.
- 2: Abre el PR 4500 hasta que encaje en su posición.

Desmontaje de las interfaces de comunicación PR 4500

- 3: Pulsa el botón de liberación de la parte inferior del PR 4500 y gira el PR 4500 hacia fuera y hacia arriba.
- 4: Con el PR 4500 plegado hacia arriba, sácalo de las ranuras de la parte superior del dispositivo.

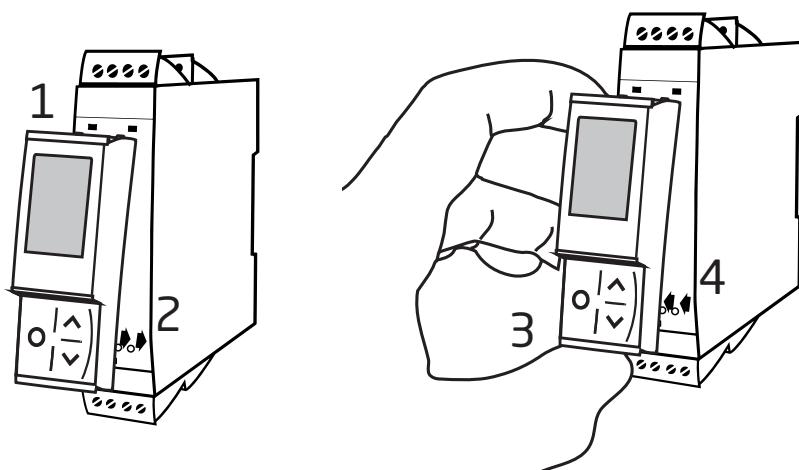

Transmisor CA / CC universal

4179

- Mide las señales de corriente y tensión de CA y las convierte en señales de corriente y tensión en CC uni / bipolar
- Señales de corriente pasivas o activas
- Programación, control de procesos y diagnóstico vía PR 4500
- Tiempo de respuesta <0,75 s y excelente precisión mejor que 0,3%
- Alimentación universal a 21,6...253 VCA / 19,2...300 VCC

Aplicación

- El rango 0...5 ACA RMS permite medir con precisión un transformador de corriente típico.
- El rango 0...300 VCA RMS permite un control preciso de la tensión de alimentación.
- El 4179 mide rangos de entrada estándar y puede configurarse libremente según el rango de entrada definido por el cliente.
- Convierte entradas estrechas de corriente / tensión alterna en salidas amplias bipolares o unipolares, p.ej entrada 0...1 VCA RMS = salida ± 10 voltios o 4...20 mA con un span mínimo de 0,5 ACA RMS o 0,5 VCA RMS.
- Las pantallas extraíbles PR 4500 proporcionan diagnósticos mejorados.
- Los límites de entrada programables controlan el valor de salida para aumentar la seguridad.
- El 4179 proporciona los datos de falla requeridos (SFF y PFD_{Avg}) para aplicaciones SIL 2 según IEC 61508 / IEC 61511.
- Las tasas de error del 4179 corresponden al Performance Level (PL) "d" según ISO-13849.

Características técnicas


- Se utilizan las últimas técnicas analógicas y digitales para obtener la máxima precisión e inmunidad a las interferencias.
- Posibilidad de realimentación de seguridad de salida seleccionando la salida S4...20 mA.
- Tiempo de respuesta <0,75 s para medir las señales de corriente / tensión CA.
- La salida de corriente puede soportar cargas hasta 800 ohmios, con un tiempo de respuesta ajustable de 0,0 ... 60,0 segundos.
- Excepcional estabilidad de carga de salida en mA de <0,001% de intervalo / 100 Ohm.
- Cumple con las recomendaciones de NAMUR NE21, garantizando una alta precisión en ambientes de EMC severos.
- Cumple con las recomendaciones NAMUR NE43, permitiendo al sistema de control detectar fácilmente un error de entrada.
- Cada unidad se prueba con un alto nivel de aislamiento galvánico de 2,3 kVAC y 3 puertos.
- Excelente relación señal / ruido de > 60 dB.

Montaje / instalación / programación


- El consumo de energía muy bajo significa que las unidades pueden montarse lado a lado sin un espacio - incluso a una temperatura ambiente de 60°C.
- La configuración, monitorización, calibración de proceso de 2 puntos y otros se realizan utilizando las pantallas extraíbles PR 4500.
- Toda la programación puede ser protegida por password.

Aplicaciones


Señales de entrada:

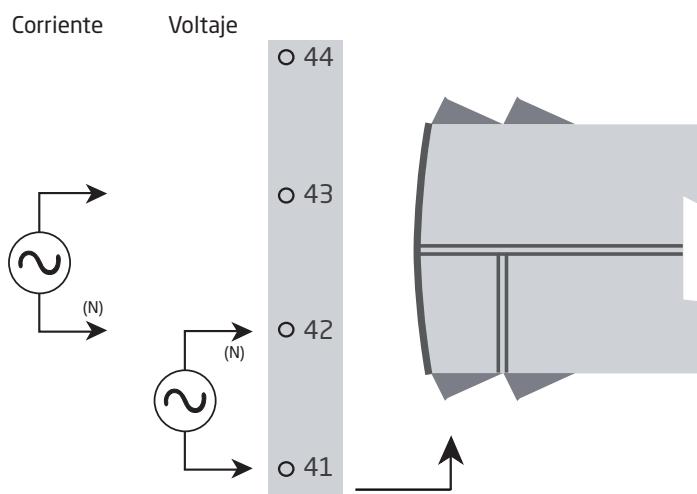

Señales de salida:

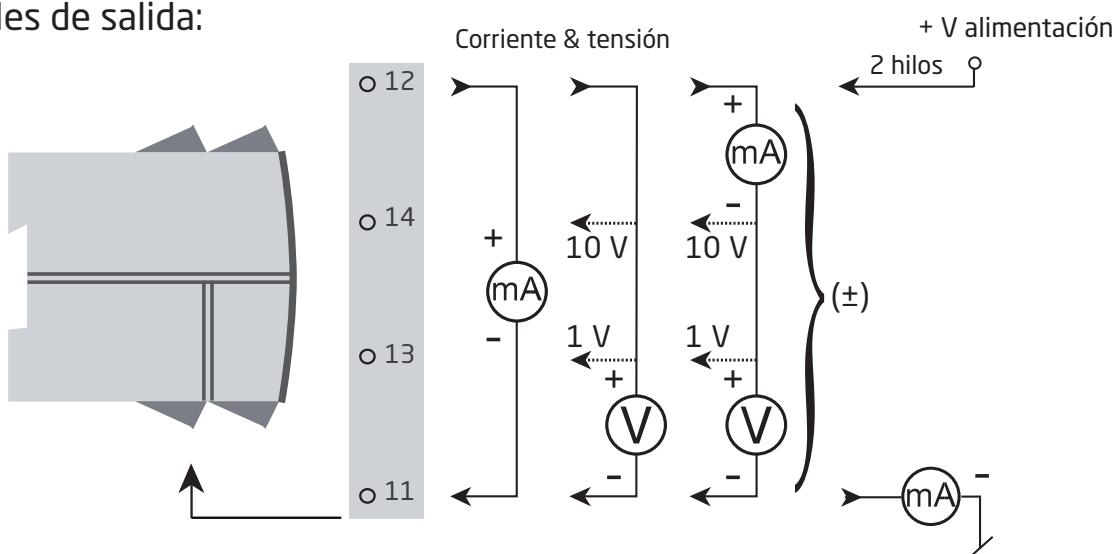

Alimentación:

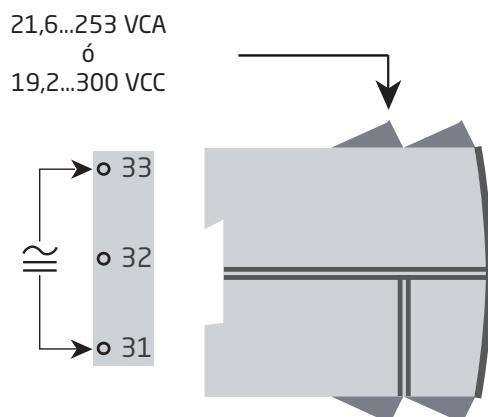

Códigos de pedido

4179 = Transmisor CA / CC universal

Accessories

4510 = Display / programador frontal

4511 = Interfaz de comunicación Modbus

4512 = Interfaz de comunicación Bluetooth

Especificaciones eléctricas

Condiciones ambientales

Rango de especificaciones	-20°C a +60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +85°C
Temperatura de calibración	20...28°C
Humedad relativa	< 95% HR (no cond.)
Grado de protección	IP20
Instalación en grado de polución 2 y categoría de medida / sobretensión II	

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (HxAxP)	109 x 23,5 x 104 mm
Dimensiones (HxAxP) con 4501 / 451x	109 x 23,5 x 116 / 131 mm
Peso aprox.	155 g
Tipo raíl DIN	DIN EN 60715/35 mm
Tamaño del cable.	0,13...2,08 mm ² / AWG 26...14 cable trenzado
Longitud de pelado	5 mm
Torsión del terminal de atornillado	0,5 Nm

Especificaciones comunes:

Tensión de alimentación universal	21,6...253 VCA, 50...60 Hz ó 19,2...300 VCC
Potencia necesaria máx.	≤ 1,8 W nom.
Disipación de potencia máx.	≤ 2,5 W
Tensiones de alimentación, test.	2,3 KVCA
Tensiones de alimentación, operación	250 VCA (reforzado) / 500 VCA (básico)
Programación	PR 4500
Señal dinámica, entrada / salida	20 bit / 18 bit
Relación señal / ruido	> 60 dB
Tiempo de respuesta (0...90%, 100...10%):	< 0,75 s
Relación de rechazo de modo común referido de salida	0,02 ppm / VHz

Precisión, la mayor de los valores generales y básicos:

Valores generales		
Tipo de entrada	Precisión absoluta	Coeficiente de temperatura
Todos	$\leq \pm 0,3\%$ d. intervalo*	$\leq \pm 0,01\%$ d. intervalo* / °C

Valores básicos		
Tipo de entrada	Precisión básica	Coeficiente de temperatura
Corriente	1,5 mA	50 μ A / °C
Voltaje	1,5 mVAC	50 μ VAC/°C

Influencia sobre la inmunidad EMC	$< \pm 0,5\%$ d. intervalo*
Inmunidad EMC extendida:	
NAMUR NE 21, criterio A, explosión	$< \pm 1\%$ d. intervalo*

d. intervalo = del rango estándar seleccionado

* Para señales personalizadas, la precisión general y las especificaciones EMC son 0,3% de la escala completa.

Especificaciones de entrada

Entrada de corriente

Rango de medida	0...5 ACA / 40...400 Hz
Límite máximo de entrada	6,00 ACA @ 40°C
Rangos de medida programables	0...0,5, 0...1, 0...2,5 & 0...5 ACA
Rango de señal programable a medida	0...5 ACA / 40...400 Hz
Intervalo mín.	0,5 ACA
Resistencia de entrada	Nom. < 0,07 Ω

Entrada de tensión:

Rango de medida	0...300 VCA / 40...400 Hz
Rangos de medida programables	0...0,5, 0...1, 0...2,83, 0...5, 0...120, 0...230 & 0...300 VCA
Rango de señal programable a medida	0...300 VCA / 40...400 Hz
Intervalo mín.	0,5 VCA
Resistencia de entrada	Nom. 3 M Ω 100 pF

Límites de entrada programables:

Límites de entrada programables , bajo:

VOLT	0 VCA a 'Entrada mínima seleccionada'
CORR	0 ACA a 'Entrada mínima seleccionada'

Límites de entrada programables , Alto:

VOLT	'Entrada máxima seleccionada' a 300 VAC
CORR	'Entrada máxima seleccionada' a 5 ACA

Límite de entrada bajo / alto, niveles de indicación de error :

ARRIBA	Ver tabla en página 13
ABAJO	Ver tabla en página 13
CERO	Ver tabla en página 13
NINGUNO	Ver tabla en página 13
Histéresis	0,5% de 'Salida max.'

Retardo de la detección de errores < 2,5 s

Especificaciones de la salida de corriente:

Salida mA activa, unipolar o bipolar:


Rangos programables	0...20, 4...20, 54...20, ± 10 y ± 20 mA Acción directa o inversa
Función V-curve, 100-0-100%	20-0-20 mA
Carga.	≤ 800 Ω

Salida mA pasiva a 2 hilos:

Rangos programables	0...20 y 4...20 mA
	Acción directa o inversa
Función V-curve, 100-0-100%	20-0-20 mA
Alimentación externa del lazo a 2 hilos	3,5...30 V

Sobrecorriente de entrada:

Para situaciones de sobrecorriente, por ejemplo, alta corriente de irrupción, el 4179 está diseñado para manejar la sobrecorriente máxima durante un período de tiempo como se ilustra a continuación.

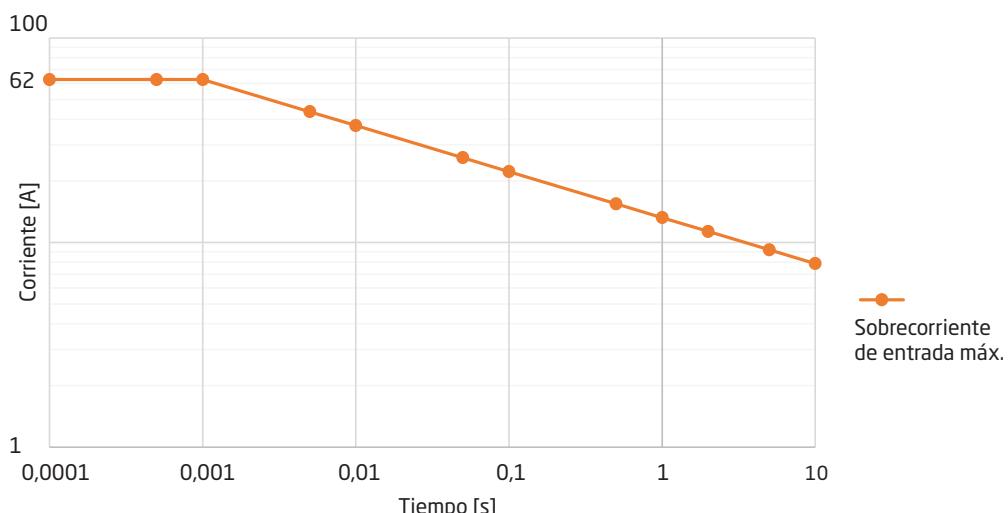**Especificaciones comunes de la salida de corriente:**

Todos los rangos estándar y personalizados se pueden seleccionar como acción directa o invertida. La función V se puede seleccionar para rangos de salida fijos comenzando en cero.

Rango de la señal	0...23 mA (unipolar) / -23...+23 mA (bipolar)
Límite de corriente	≤ 28 mA (unipolar) / ±28 mA (bipolar)
Estabilidad de carga	≤ 0,001% d. intervalo / 100 Ω
Tiempo de respuesta, programable	0,0...60,0 s
Limitación de la salida fuera de rango	Ver tabla en página 13

Especificaciones de la salida de tensión:

Todos los rangos estándar y personalizados se pueden seleccionar como acción directa o invertida. La función V se puede seleccionar para rangos de salida fijos comenzando en cero.

Rangos programables	0/0,2...1, 0/1...5, 0/2...10, ±1, ±5 y ±10 V
	Acción directa o inversa
Función V-curve, 100-0-100%	1-0-1 V, 5-0-5 V y 10-0-10 V
Carga, mín	> 500 kΩ
Tiempo de respuesta, programable	0,0...60,0 s
Limitación de la salida fuera de rango	Ver tabla en página 13

Requerimientos observados:

EMC	2014/30/UE & UK SI 2016/1091
LVD	2014/35/UE & UK SI 2016/1101
RoHS	2011/65/UE & UK SI 2012/3032
EAC	TR-CU 020/2011

Aprobaciones:

c UL us, UL 508.	E248256
--------------------------	---------

Seguridad funcional:

Valoración del hardware para uso en aplicaciones SIL

Informe FMEDA - www.prelectronics.es

Indicación de error de entrada programable y límites de entrada

Detección de errores de entrada programable


Para aumentar la seguridad y la integridad del sistema, los usuarios pueden programar un nivel alto y bajo de detección de errores de entrada. Las señales de entrada fuera de los niveles de indicación de error seleccionados harán que la salida del dispositivo pase al estado de error programado. El error se indica en la línea de visualización 1 como IN.ER y al mismo tiempo la luz de fondo parpadea.

Los dos niveles programables de detección de errores de entrada se pueden configurar y activar individualmente, de la misma manera que es posible ajustar individualmente la indicación de error de salida para cada uno de los dos niveles de detección. Esto permite a los usuarios diferenciar fallos de proceso, cables de entrada rotos, etc.


Los estados de error de salida disponibles para cada uno de los dos niveles de detección son: ARRIBA, ABAJO, CERO, NINGUNO.

La indicación de error de salida utiliza los estados de error definidos por NAMUR NE43 para un rango de salida de 4...20 mA y para todas las demás salidas se utilizan indicaciones de error de salida equivalentes (ver la tabla en página 13).

Ejemplo: margen de salida de 4-20 mA y límite de error de entrada programable alto y bajo habilitado con la indicación de error de salida establecida en CERO:

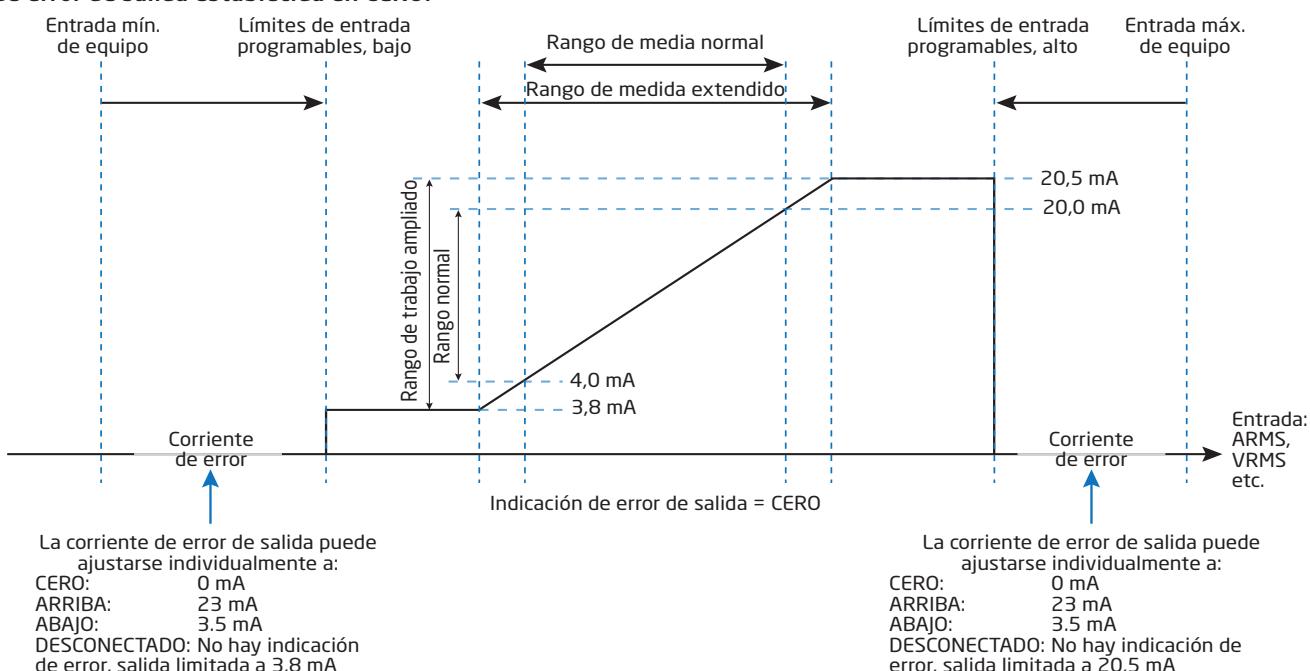

Example - input limits disabled:

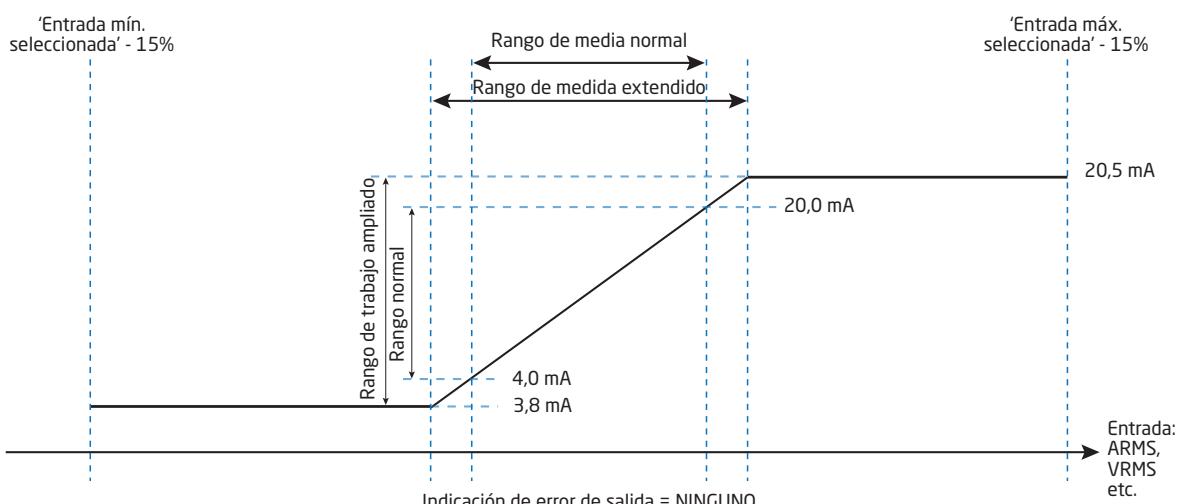

Límites de salida e indicaciones de error - salida de corriente:

	Control de límite de entrada deshabilitado		Control de límite de entrada Bajo y / o Alto habilitado					
Intervalo de salida	Límite bajo de salida	Límite alto de salida	Límite bajo de salida	Límite alto de salida	Indicación de error de salida, ARRIBA	Indicación de error de salida, ABAJO	Indicación de error de salida CERO	Indicación de error de salida, NINGUNO
4...20 mA	0 mA	23 mA	3,8 mA	20,5 mA	23 mA	3,5 mA	0 mA	Sin indicación de error
0...20 mA	0 mA	23 mA	0 mA	20,5 mA	23 mA	0 mA	0 mA	Sin indicación de error
±10 mA	-11,5 mA	11,5 mA	-10,25 mA	10,25 mA	11,5 mA	-11,5 mA	0 mA	Sin indicación de error
±20 mA	-23 mA	23 mA	-20,5 mA	20,5 mA	23 mA	-23 mA	0 mA	Sin indicación de error

Límites de salida e indicaciones de error - salida de voltaje:

	Control de límite de entrada deshabilitado		Control de límite de entrada Bajo y / o Alto habilitado					
Intervalo de salida	Límite bajo de salida	Límite alto de salida	Límite bajo de salida	Límite alto de salida	Indicación de error de salida, ARRIBA	Indicación de error de salida, ABAJO	Indicación de error de salida CERO	Indicación de error de salida, NINGUNO
0...1 V	0 V	1,15 V	0 V	1,025 V	1,15 V	0 V	0 V	Sin indicación de error
0,2...1 V	0 V	1,15 V	0,195 V	1,025 V	1,15 V	0,175 V	0 V	Sin indicación de error
0...5 V	0 V	5,75 V	0 V	5,125 V	5,75 V	0 V	0 V	Sin indicación de error
1...5 V	0 V	5,75 V	0,975 V	5,125 V	5,75 V	0,875 V	0 V	Sin indicación de error
0...10 V	0 V	11,5 V	0 V	10,25 V	11,5 V	0 V	0 V	Sin indicación de error
2...10 V	0 V	11,5 V	1,95 V	10,25 V	11,5 V	1,75 V	0 V	Sin indicación de error
±1 V	-1,15 V	1,15 V	-1,025 V	1,025 V	1,15 V	-1,15 V	0 V	Sin indicación de error
±5 V	-5,75 V	5,75 V	-5,125 V	5,125 V	5,75 V	-5,75 V	0 V	Sin indicación de error
±10 V	-11,5 V	11,5 V	-10,25 V	10,25 V	11,5 V	-11,5 V	0 V	Sin indicación de error

PR 4500 visualización de la detección de errores de entrada y señal "fuera de rango"

Detección de errores de entrada programable - lectura (IN.ER):

Entrada	Rango	Lectura	Límite
CURR	Todos	IN.ER	Ver tabla en página 13
VOLT	Todos	IN.ER	Ver tabla en página 13

Lectura del display bajo mín.- / sobre máx. (-1999, 9999):

Entrada	Rango	Lectura	Límite
Todas	Todos	-1999	Lectura del display <-1999
		9999	Lectura del display >9999

Lectura de error en el hardware

Búsqueda de error	Lectura	Causa del error
Verifique la medida de la salida analógica	AO.ER	No hay carga en la salida (solo salida 4...20 mA)*
Test de comunicación PR 4500 y 4179	NO.CO	Error de conexión
Error de configuración	CO.ER	La configuración por defecto está cargado
Error de configuración	CO.ER	Configuración invalida)**
Compruebe que la configuración guardada en el PR 4500 coincide con el dispositivo	TY.ER	Tipo o no rev. inválido
Error en el hardware	RA.ER	Error RAM*
Error en el hardware	AD.ER	Error de convertidor A/D*
Error en el hardware	AO.SU	Error de alimentación de la salida analógica*
Error en el hardware	EF.ER	Error esterno de la Flash*
Error en el hardware	IF.ER	Error interno de la Flash*

Todos los indicadores de error parpadean (1 Hz), y el correspondiente texto de ayuda se muestra por pantalla.

! Si el error es un error de lazo de entrada, también se parpadea la luz de la pantalla - este aviso puede pararse apretando el botón **OK**.


* El mensaje de error puede pararse al entrar en el menú de configuración básica o reiniciando la alimentación del dispositivo.

Algunos avisos de errores solo pueden pararse al reiniciar la alimentación del dispositivo.


** El error se reconoce haciendo un recorrido por el menú principal.

Conexiones

Alimentación



Entradas:

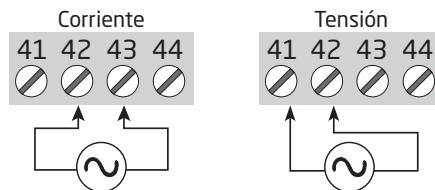

Salidas:


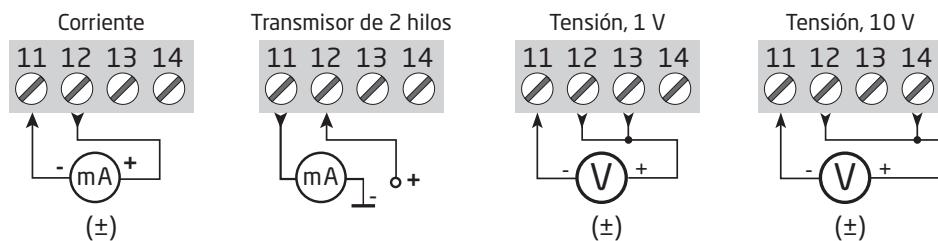


Diagrama de bloques

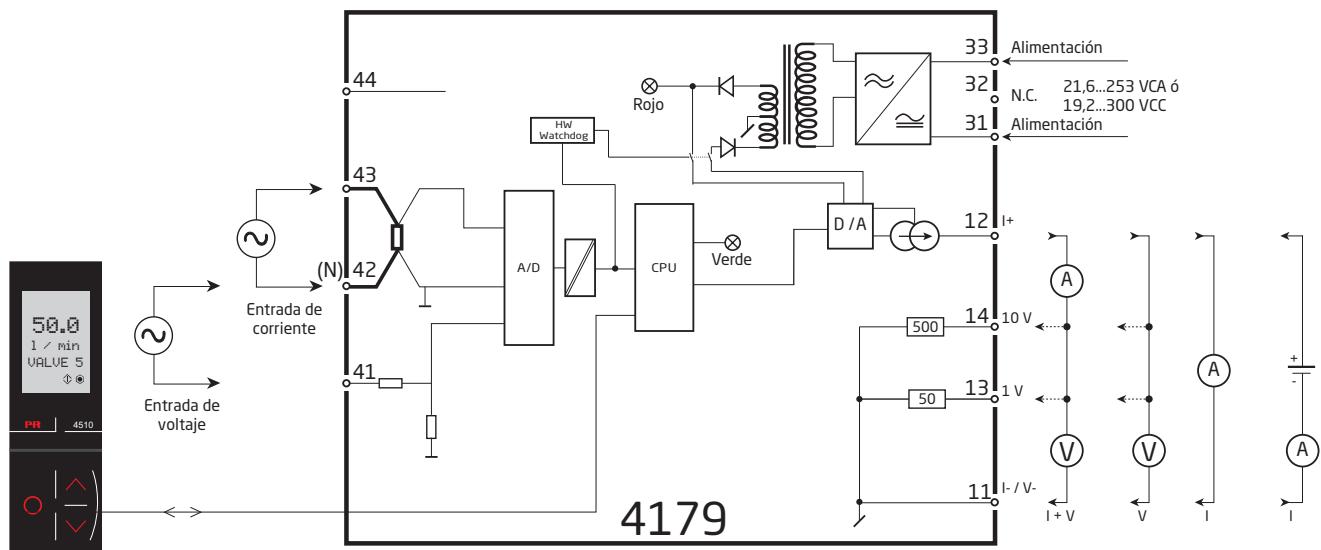

Programación / operar con las teclas de función

Documentación para el árbol de configuración.

En general

Cuando se configura el 4179, el usuario es guiado a través de todos los parámetros, de forma que se pueden escoger los valores con los que el módulo se adaptará a la aplicación. Para cada menú hay un texto de ayuda desplegable que es mostrado automáticamente en el display.

La configuración se lleva a cabo a través de las 3 teclas de función:

- Ⓐ incrementará el valor numérico o escogerá el parámetro siguiente
- Ⓑ decrementará el valor numérico o escogerá el parámetro anterior
- Ⓒ aceptará el valor escogido y finalizará el menú

Una vez la configuración ha sido entrada, el display volverá al estado de defecto 1.0.

Presionando y manteniendo el paso Ⓜ volverá al menú previo o volverá al estado de defecto (1.0) sin guardar los valores o parámetros cambiados.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 1 minuto, el display volverá al estado de defecto 1.0 sin guardar los cambios de configuración.

Más explicaciones

Password de protección: El acceso a la programación puede ser bloqueado mediante la asignación de una clave de acceso. La clave de acceso se guarda en el módulo a fin de asegurar un alto nivel de protección contra las modificaciones no autorizadas de configuración. Si no conoce la contraseña configurada, comuníquese con el soporte técnico de PR: www.prelectronics.com/es/contact.

Indicación de error de señal y sensor en la pantalla frontal PR 4500

La indicación de error aparece en la línea 1 como texto y al mismo tiempo la luz de fondo parpadea. Un punto intermitente en la línea 4 indica el correcto funcionamiento del PR 4500.

Indicación de error de señal y sensor sin display frontal

El estado de la unidad también se puede leer desde el LED rojo / verde en la parte frontal del dispositivo.

- El LED verde intermitente a 13 Hz indica funcionamiento normal.
- El LED verde intermitente a 1 Hz indica error de bucle.
- El LED verde fijo indica un error interno.
- El LED rojo fijo indica un error fatal.

Funciones avanzadas

La unidad da acceso a cierto número de funciones avanzadas que pueden ser obtenidas respondiendo "Sí" en el punto "ADV. SET".

Memoria (MEM): En el menú de memoria puedes guardar la configuración del dispositivo en el PR 4500, y luego mover el PR 4500 a otro modulo del mismo tipo y cargar la configuración guardada en el nuevo dispositivo.

Los parámetros de calibración y el estado de cierre del relé (cuando corresponda) son específicos del dispositivo y no se incluyen en la configuración guardada.

Configuración del display (DISP): Aquí puedes ajustar el brillo del contraste y la contraluz. Introducir el TAG con 6 caracteres alfanuméricos. Seleccionar la funcionalidad de indicación en línea 3 del display - Eligiendo entre la salida analógica o el TAG en el display.

Calibración de proceso mediante 2 puntos (CAL): La unidad puede ser calibrada para proceso mediante 2 puntos de la señal de entrada. Una señal de entrada baja (no necesariamente el 0%) es aplicada y el valor actual es entrado vía el PR 4500.

Después se aplica una señal alta (no necesariamente el 100%) y el valor actual es entrado vía el PR 4500. Si se acepta usar la calibración, la unidad trabajará de acuerdo a este nuevo ajuste. Si más tarde rechaza este punto del menú o escoje otro tipo de señal de entrada, la unidad volverá a la calibración hecha desde fábrica.

Para la activación inicial de la calibración de proceso deben realizarse la calibración en el punto bajo y alto.

Función de simulación del proceso (SIM): En el menú "EN.SIM" es posible simular una señal de entrada a través de las flechas frontales controlando así la salida. Debes apretar la tecla 3 para salir del menú (sin tiempo). Se sale automáticamente de la función de simulación si se desconecta el PR 4500.

Password (PASS): Aquí puede escoger un password entre 0000 y 9999 a fin de proteger la unidad contra modificaciones de configuración no autorizadas. La unidad, por defecto, se suministra sin password.

Idioma (LANG): En el menú "LANG" puede escoger entre 7 idiomas diferentes en el texto de ayuda que aparecerá en el menú. Puede escoger entre UK, DE, FR, IT, ES, SE y DK.

Función de salida (OFUN): Las características de la salida pueden ser configuradas tanto para trabajar de manera Directa (DIR) como Inversa (INV). El tipo de la salida y el rango se configuran en el menú de programación estándar. Si el rango de salida comienza en cero, la función V-curve también está disponible. (VFUN). Con esta configuración las características de la salida será 100-0-100% basándose en una señal de entrada lineal 0-100%.

Auto diagnóstico


El dispositivo realiza un auto diagnóstico avanzado de sus circuitos internos - Ver tablas en página 14.

Árbol de programación

Si no se pulsa ninguna tecla durante 1 minuto, el display volverá al estado de defecto 1.0 sin guardar los cambios de configuración.

- Ⓐ Incrementar valor / escoger próximo parámetro
 - Ⓑ Decrementar valor / escoger parámetro anterior
 - Ⓒ Guardar el valor escogido y pasar al siguiente men

Mantener en **OK** para volver al menú anterior / volver al menú 1.0 sin guardar.

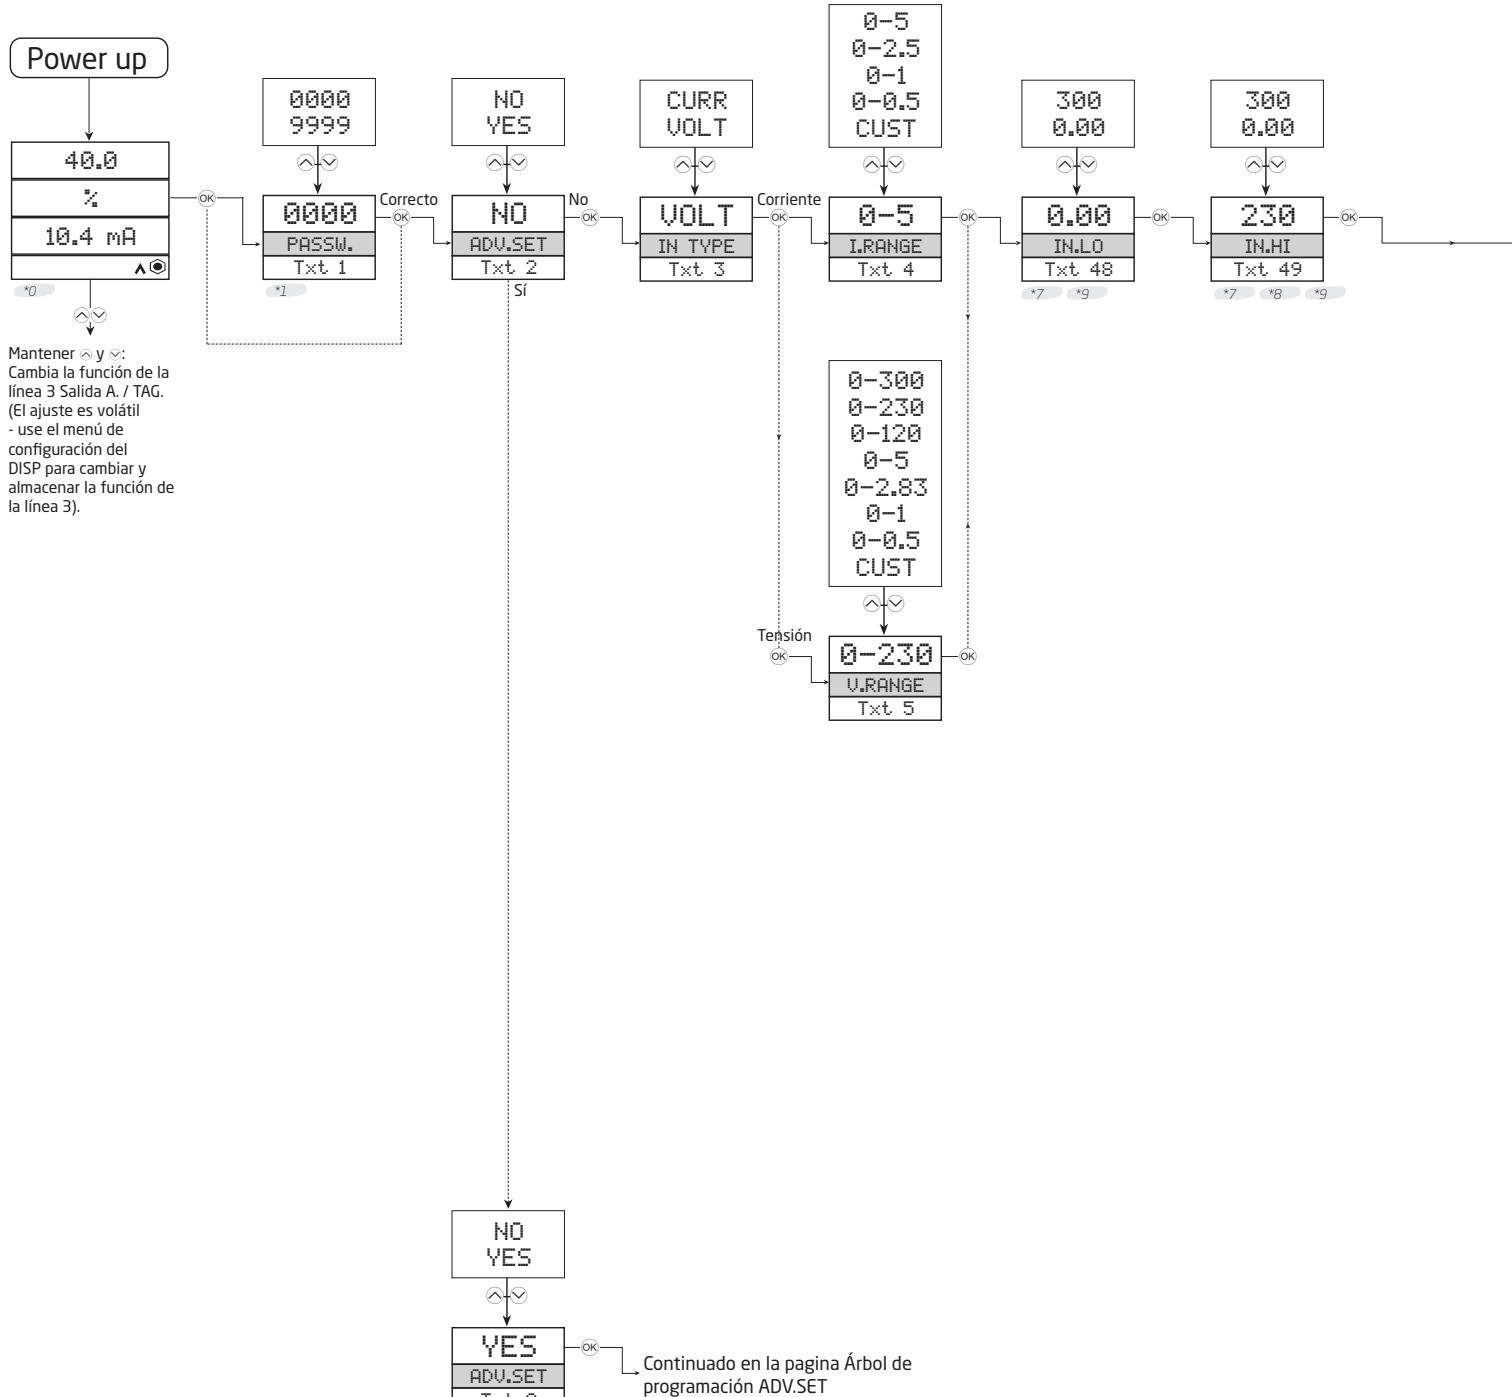


- Estado de defecto.
Línea 1 muestra los valores de proceso, OK o error.
Línea 2 muestra la unidad de ingeniería seleccionada.
Línea 3 muestra la salida analógica o el nº de TAG.
Línea 4 muestra el estado de la comunicación y la tendencia de la señal.

*1 Sólo se muestra si la contraseña está activada

*7 Sólo se visualiza si se selecciona CUST! Este menú cambiará automáticamente el rango.

*8 Valor será forzado a ser mayor que xx.lo.

VOLT: Mín.: 0,0000 Máx.: 300
CURR: Mín.: 0,0000 Máx.: 5,00

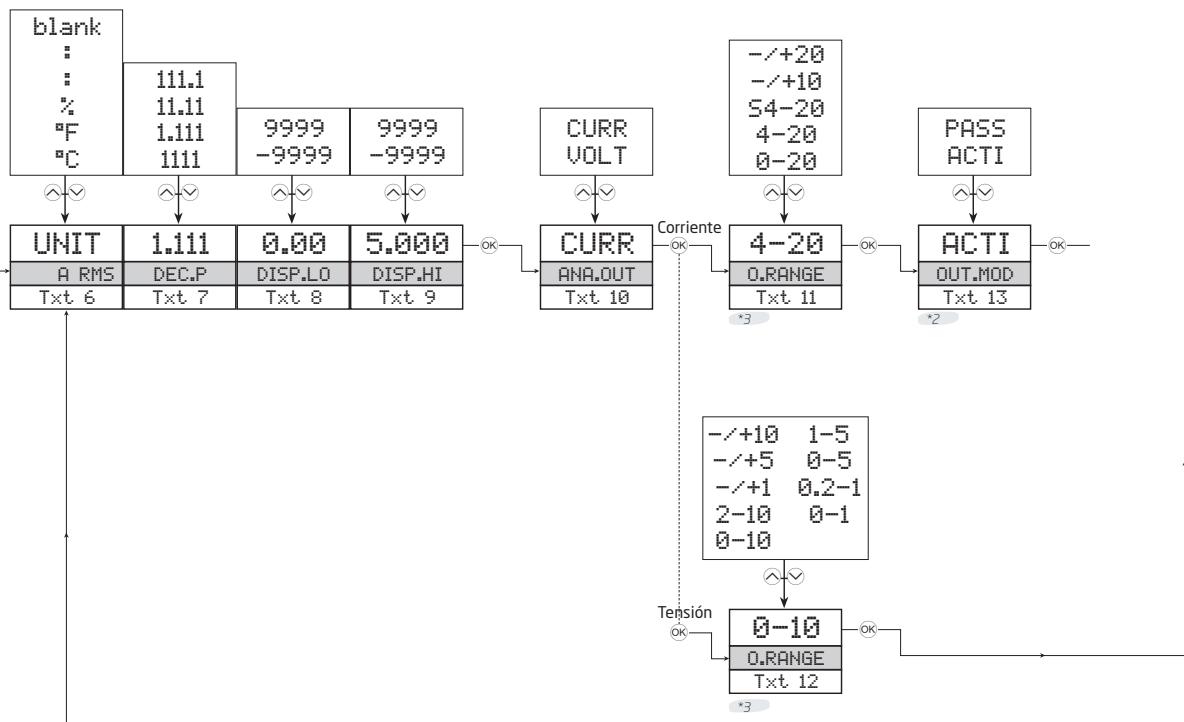


UNIDADES seleccionables:

°C	hPa	1	min	t
°F	Hz	1/h	mm	t/h
%	in	1/min	mm/s	uA
A	in/h	1/s	mol	um
bar	in/min	m	Mpa	uS
cm	in/s	m/h	mV	V
ft	ips	m/min	MW	W
ft/h	K	m/s	MWh	Wh
ft/min	kA	m/s ²	N	yd
ft/s	kg	m ³	Ohm	URMS
g	kJ	m ³ /h	Pa	ARMS
gal/h	kPa	m ³ /min	pH	[blank]
gal/min	kV	mA	rPM	
GW	kW	mbar	s	
ke	lb/in	mils	c	

*2 Menú no disponible si se ha seleccionado un rango de salida bipolar.


*3 Las características de las salidas directas o inversas deben ser especificadas en ADV setting OFUN menu.
Solo rangos comenzando en cero están disponibles OFUN = V.FUNC - refiérase a*6.

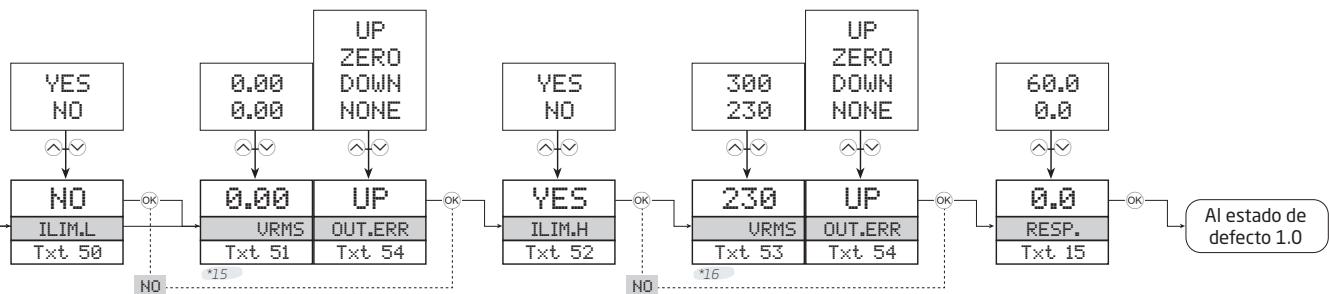

*15 Los límites dependen del tipo de entrada y del rango de entrada seleccionado:
 Límite alto: 'Entrada mínima'
 Límite bajo, CORR: 0 ACA
 Límite bajo, VOLT: 0 VCA

*16 Los límites dependen del tipo de entrada y del rango de entrada seleccionado:
 Límite alto: 'Entrada máxima'
 Límite alto, CORR: 5,00 ACA
 Límite alto, VOLT: 300 VCA

Árbol de programación, advanced settings (ADV.SET)

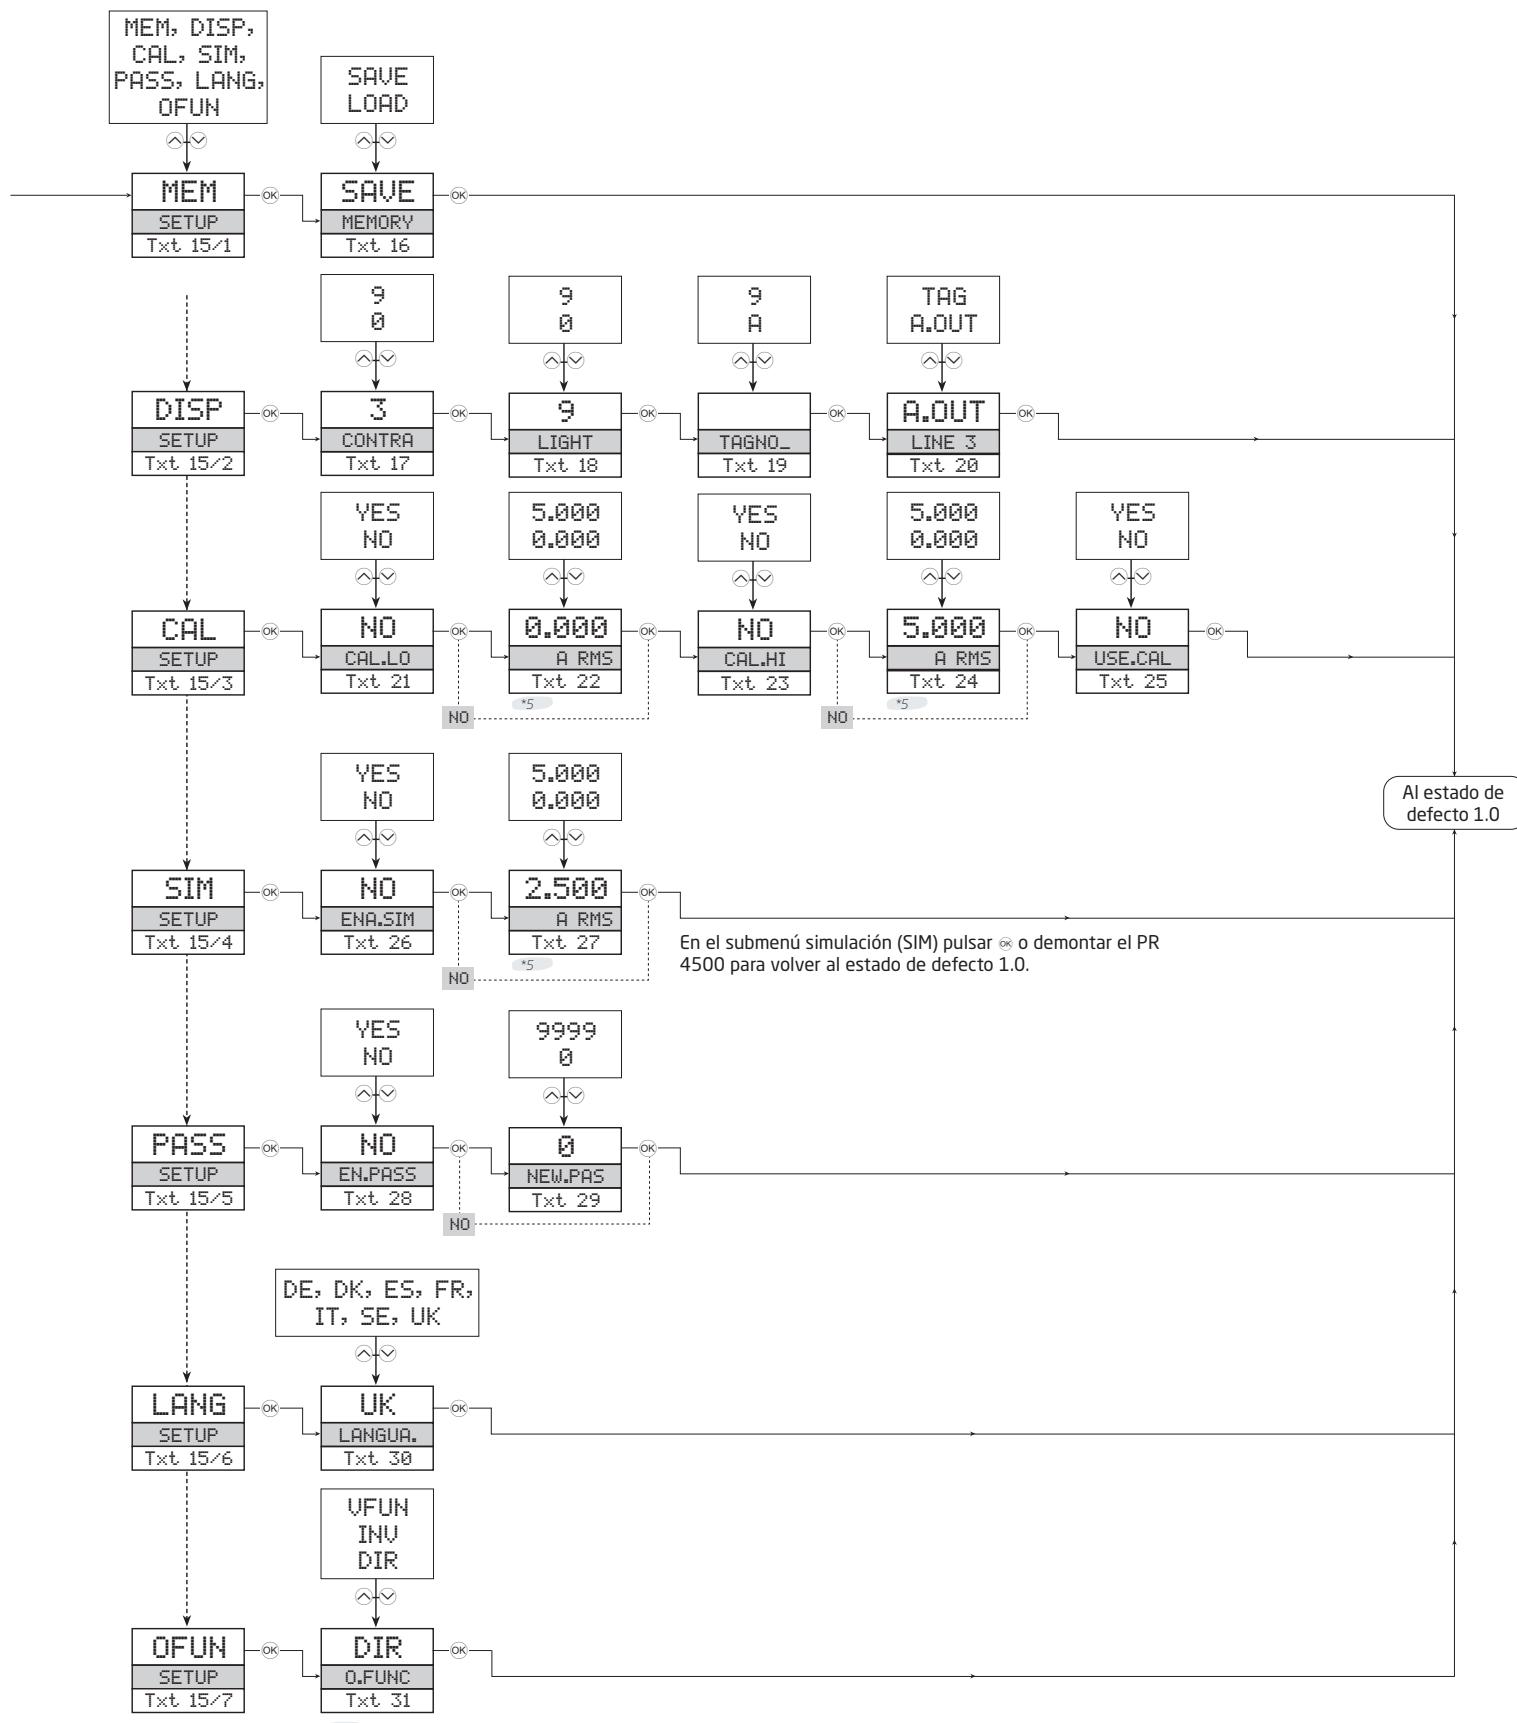

*5 Los rangos seleccionables se definen DEC.P, DISP.LO y DISP.HI

*5 VFUN (función con forma de V) solo está disponible cuando se selecciona un rango de salida comenzando en cero. DIR (directa) y INV (inversa) pueden combinarse con cualquiera de los rangos seleccionables.

Textos de ayuda desplegables

- [1] Entrar clave de acceso correcta
- [2] Entrar en el menú avanzado de configuración?
- [3] Seleccionar entrada de corriente
- Seleccionar entrada de tensión
- [4] Seleccionar rango de entrada 0..5 A
- Seleccionar rango de entrada 0..2.5 A
- Seleccionar rango de entrada 0..1 A
- Seleccionar rango de entrada 0..0.5 A
- Selecciona rango de entrada en corriente personalizado
- Seleccionar rango de entrada 0..230 V
- Seleccionar rango de entrada 0..120 V
- Seleccionar rango de entrada 0..2.83 V
- Seleccionar rango de entrada 0..1 V
- Seleccionar rango de entrada 0..0.5 V
- Selecciona rango de entrada en tensión personalizado
- [6] Seleccionar unidad de display
- [7] Seleccionar posición del punto decimal
- [8] Entrar rango bajo de visualización
- [9] Entrar rango alto de visualización
- [10] Seleccionar corriente como tipo de salida analógica
- Seleccionar tensión como tipo de salida analógica
- [11] Seleccionar 0..20 mA como rango de salida
- Seleccionar 4..20 mA como rango de salida
- Seleccionar 4..20 mA con seguridad de lazo
- Seleccionar -10..10 mA como rango de salida
- Seleccionar 4..20 mA como rango de salida
- [12] Seleccionar rango de salida 0.0..1 V
- Seleccionar rango de salida 0.2..1 V
- Seleccionar rango de salida 0.5 V
- Seleccionar rango de salida 1..5 V
- Seleccionar rango de salida 0..10 V
- Seleccionar rango de salida 2..10 V
- Seleccionar rango de salida -1..1 V
- Seleccionar rango de salida -5..5 V
- Seleccionar rango de salida -10..10 V
- [13] Seleccionar modo salida activa
- Seleccionar modo salida pasiva
- [14] Tiempo respuesta salida analog en segundos
- [15] Seleccionar la función de la salida analógica
- Seleccionar idioma de configuracion
- Entrar clave de acceso
- Entrar modo simulación
- Realizar calibración del proceso
- Entrar configuración del display
- Realizar operaciones de memoria
- [16] Cargar las configuraciones guardadas en el módulo
- Guardar la configuración en el display frontal
- [17] Ajustar contraste del LCD
- [18] Ajustar contraluz del LCD
- [19] Escribir etiqueta del equipo (TAG) en 6 caracteres
- [20] El valor de la salida analógica es mostrado en la línea 3 del display
- La etiqueta del equipo es mostrada en la línea 3 del display
- [21] Calibrar la entrada baja del valor de proceso?
- [22] Entrar valor para punto de calibración bajo
- [23] Calibrar la entrada alta del valor de proceso?
- [24] Entrar valor para punto de calibración alto
- [25] Usar valores de calibración del proceso?
- [26] Permitir modo de simulación?
- [27] Entrar la entrada del valor de simulación
- [28] Permitir la protección de la clave de acceso?
- [29] Entrar nueva clave de acceso
- [30] Seleccionar idioma
- [31] Seleccionar modo salida directa
- Seleccionar modo salida invertida
- Seleccionar modo salida función-V
- [32] Por debajo rango visualizacion
- [33] Por encima rango visualizacion
- [34] Por debajo rango entrada
- [35] Por encima rango entrada
- [36] Error en salida alimentación
- [37] Error en el controlador de salida
- [38] Error de configuración - la configuración por defecto está cargado
- [39] Error en memoria RAM
- [40] Configuración no válida
- [41] Error en convertidor a/d
- [42] No comunicación
- [44] Error de límite de rango de entrada - Entrada fuera de límites configurables
- [45] Tipo de configuración o versión no válida
- [46] Error de flash externo
- [47] Error de flash interno
- [48] Entrar rango de entrada bajo
- [49] Entrar rango de entrada alto
- [50] Permitir límite de entrada configurable, bajo
- [51] Entrar límite de entrada configurable, bajo
- [52] Permitir límite de entrada configurable, alto
- [53] Entrar límite de entrada configurable, alto
- [54] Seleccionar escala baja cuando hay error
- Seleccionar salida a cero cuando hay error
- Seleccionar escala alta cuando hay error
- Seleccionar no acción de error (salida no definida cuando hay error)

Historia del documento

La siguiente lista incluye notas en cuanto a este documento.

Rev. ID	Fecha	Notas
100	1740	Lanzamiento inicial del producto.
101	1914	Añadida valoración SIL HW.
102	2136	UKCA añadida.

Estamos cerca de usted *en todo el mundo*

Nuestras fiables cajas rojas cuentan con asistencia en cualquier lugar

Todos nuestros dispositivos están respaldados por el servicio de expertos y una garantía de cinco años. Con cada producto que adquiera, recibirá asistencia técnica y orientación personalizadas, entrega diaria, reparación gratuita dentro del período de garantía y documentación de fácil acceso.

Nuestra sede central está en Dinamarca y tenemos oficinas y socios autorizados en todo el mundo. Somos

una empresa local con alcance global, lo que significa que siempre estamos cerca y conocemos bien el mercado local. Nuestro compromiso es la satisfacción del cliente y proporcionamos RENDIMIENTO MÁS INTELIGENTE en todo el mundo.

Para obtener más información sobre el programa de garantía o reunirse con un agente de ventas de su región, visite preelectronics.es.

Benefíciense hoy del **RENDIMIENTO MÁS INTELIGENTE**

PR electronics es la principal empresa de tecnología especializada en lograr que el control de los procesos industriales sea más seguro, fiable y eficiente. Desde 1974 nos dedicamos a perfeccionar lo que mejor sabemos hacer: innovar tecnología de alta precisión con bajo consumo de energía. Esta dedicación continúa estableciendo nuevos estándares para productos que comunican, supervisan y conectan los puntos de medición de procesos de nuestros clientes con sus sistemas de control de procesos.

Nuestras tecnologías innovadoras y patentadas se derivan de nuestras amplias instalaciones de I+D y nuestro gran entendimiento de las necesidades y los procesos de nuestros clientes. Nos movemos por los principios de simplicidad, enfoque, valor y excelencia, lo que nos permite ayudar a algunas de las empresas más importantes del mundo a alcanzar un RENDIMIENTO MÁS INTELIGENTE.