

PERFORMANCE  
MADE  
SMARTER

# Manual del producto

## 9116

### *Convertidor universal*



Segurança  
INMETRO



SIL 2



ClassNK  
APPROVED



EAC

CE

TEMPERATURA | INTERFACES I.S. | INTERFACES DE COMUNICACIÓN | MULTIFUNCIONAL | AISLAMIENTO | PANTALLA

No. 9116V108-ES  
Versión del producto: 9116-003

**PR**  
electronics

# 6 familias de productos *para satisfacer todas sus necesidades*

## Excepcionales individualmente, sin igual combinadas

Con nuestras innovadoras tecnologías patentadas, hacemos que el acondicionamiento de señal sea más inteligente y sencillo. Nuestra gama está formada por seis áreas de productos en las que ofrecemos gran variedad de dispositivos analógicos y digitales que abarcan miles de aplicaciones en la industria de la automatización. Todos nuestros productos cumplen o superan los más altos estándares industriales, garantizan la fiabilidad incluso en los entornos más adversos y tienen una garantía de cinco años.



Temperature

Nuestra gama de transmisores y sensores de temperatura proporciona la mayor integridad de señal desde el punto de medición hasta el sistema de control. Las señales de temperatura del proceso industrial pueden convertirse en comunicaciones analógicas, digitales o de bus mediante una solución punto a punto muy fiable con un tiempo de respuesta rápido, calibración automática, detección de error del sensor, baja deriva y rendimiento excelente CEM en cualquier entorno.



I.S. Interface

Proporcionamos las señales más seguras y validamos nuestros productos con los estándares de seguridad más estrictos. Debido a nuestro compromiso con la innovación, hemos realizado logros pioneros en el desarrollo de interfaces I. S. con evaluación SIL 2 completa, que son tan eficientes como rentables. Nuestra gama completa de barreras de aislamiento analógicas y digitales intrínsecamente seguras ofrece entradas y salidas multifunción, lo que convierte a PR en un estándar de instalación fácil de implementar. Nuestros backplanes simplifican aún más las grandes instalaciones y proporcionan integración sin problemas con los sistemas DCS estándar.



Communication

Interfaces de comunicación económicas, fáciles de usar y listas para gestionar productos PR ya instalados. Todas las interfaces son extraíbles, cuentan con display integrado para la lectura de los valores de los procesos y de diagnóstico, y se pueden configurar a través de pulsadores. Las funciones específicas del producto incluyen la comunicación a través de Modbus y Bluetooth así como acceso remoto mediante el uso de nuestra aplicación PR Process Supervisor (PPS), disponible para iOS y Android.



Multifunction

Nuestra exclusiva gama de dispositivos individuales que cubren varias aplicaciones se pueden estandarizar fácilmente en una instalación. Disponer de una unidad para muchas aplicaciones distintas puede reducir el tiempo de instalación y aprendizaje, y simplifica en gran medida la gestión de los repuestos. El diseño de nuestros dispositivos proporciona precisión de la señal a largo plazo, consumo energético reducido, inmunidad ante el ruido eléctrico y programación sencilla.



Isolation

Nuestros aisladores compactos de 6 mm, rápidos y de alta calidad se basan en la tecnología de microprocesadores para ofrecer un rendimiento excepcional e inmunidad CEM para aplicaciones dedicadas con un coste total muy bajo. Se pueden colocar en vertical o en horizontal, sin necesidad de separación entre las unidades.



Display

Todos nuestros displays se caracterizan por su flexibilidad y estabilidad. Los dispositivos satisfacen prácticamente cualquier necesidad de lectura en display de las señales de los procesos y tienen capacidades universales de entrada y fuente de alimentación. Proporcionan la medición en tiempo real del valor de un proceso en cualquier industria. Su diseño es sencillo para el usuario y logra una transmisión fiable de la información incluso en los entornos más exigentes.

# Convertidor universal 9116

## Tabla de contenidos

Peligro .....	4
Identificación de símbolos .....	4
Instrucciones de seguridad.....	4
Cómo desmontar el sistema 9000 .....	5
Opciones avanzadas.....	6
Aplicación .....	6
Características técnicas.....	6
Aplicaciones - 9116Axx .....	7
Aplicaciones - 9116Bxx .....	8
Montaje / desmontaje del PR 45xx .....	9
Pedido.....	10
Accessories.....	10
Especificaciones eléctricas.....	10
Configuración de la verificación de error en el sensor .....	15
Señal de entrada fuera de rango.....	15
Detección de error en sensor.....	15
Lecturas de error.....	16
Conexiones .....	17
Diagrama de bloques .....	18
Indicaciones de señal de error sin display frontal.....	19
Programación / operar con las teclas de función .....	20
Árbol de programación.....	23
Árbol de programación, advanced settings (ADV.SET) .....	25
Textos de ayuda desplegables .....	26
Representación gráfica de la función de activación de ventana .....	28
Representación gráfica de la función de activación de consigna.....	29
IECEx Installation Drawing .....	30
Esquema instalación ATEX .....	35
FM Installation Drawing.....	40
UL Installation Drawing .....	44
Desenho de instalação INMETRO .....	51
Historia del documento .....	55

## Peligro



Las operaciones siguientes deberían ser llevadas a cabo en los módulos desconectados y bajo condiciones de seguridad ESD:

- Montaje general, conexión y desconexión de cables.
- Localización de averías del módulo.

La reparación del módulo y el cambio de los circuitos dañados deben ser hechos solamente por PR electronics A/S.

## Peligro



No abrir la cubierta frontal del módulo ya que esto dañará al conector del indicador / programador frontal PR 45xx. Este módulo no contiene interruptores DIP ni puentes.

## Identificación de símbolos



**Triángulo con una marca de exclamación:** Lea el manual antes de la instalación y de la puesta en marcha para evitar daños personales o mecánicos.



La marca **CE** demuestra que el módulo cumple con los requerimientos esenciales de las directivas.



El símbolo **doble de aislamiento** indica que el módulo está protegido por un aislamiento doble o reforzado.



Los **módulos Ex** han sido aprobados de acuerdo con la directiva ATEX para ser instalados en áreas explosivas. Mirar los esquemas de instalación (Installation Drawings) en el apéndice.

## Instrucciones de seguridad

### Definiciones

**Las tensiones peligrosas** han sido definidas como aquéllas entre los rangos: 75 a 1500 VCC y 50 a 1000 VCA.

**Los técnicos** son personas cualificadas educadas o formadas para montar, operar y también localizar averías de forma tecnicamente correcta y conforme a las regulaciones en materia de seguridad.

**Los operadores**, estando familiarizados con los contenidos de este manual, ajustan y operan los botones o potenciómetros durante la operativa normal.

### Recepción y desempaque

Desenvolver el módulo sin dañarlo. El envoltorio debería guardarse siempre con el módulo hasta que éste se haya instalado de forma permanente.

Chequear al recibir el módulo que el tipo corresponde al módulo pedido.

### Medioambiente

Evitar los rayos de sol directos, polvo, altas temperaturas, vibraciones mecánicas y golpes, además de lluvia y humedad pesada. Si es necesario, el calor que excede los límites indicados para temperatura ambiente se ha de evitar con ventilación. El modulo debe ser instalado en grado de polución 2 o mayor.

El modulo está diseñado para ser seguro al menos a una altitud de de 2 000 m.

## **Montaje**

Solamente los técnicos que están familiarizados con los términos técnicos, advertencias e instrucciones del manual y que pueden cumplirlas, deberían conectar el módulo. Si hubiera cualquier duda acerca de la correcta conexión del módulo, por favor, contacten con nuestro distribuidor local o, alternativamente, a

**PR electronics S.L.**  
**www.prelectronics.es**

El uso de cables flexibles no esta permitido a no ser que los extremos de los cables estén acabados.

Las descripciones de las conexiones de entrada / salida se muestran en el diagrama de bloques y en la etiqueta lateral.

El modulo viene previsto de cables de tierra y debe ser alimentado por una fuente de alimentacion que tenga aislamiento doble. Un interruptor de potencia debería ser fácilmente accesible y próximo al módulo. El interruptor de potencia debería estar marcado con una etiqueta, que indique la forma de desconectar el módulo.

Para ser instalado en el Power Rail 9400, la alimentación la suministrará la unidad de Control 9410.

Las 2 primeras cifras del número de serie indican el año de fabricación.

## **Calibración y ajuste**

Durante la calibración y el ajuste, la medida y conexión de tensiones externas deben ser realizadas de acuerdo con las especificaciones de este manual. Los técnicos deben usar herramientas e instrumentos seguros.

## **Operativa normal**

Los operadores son los únicos a los que se les permite ajustar y operar los módulos que están instalados de forma segura en cuadros, etc., para evitar los peligros de daños corporales y deterioros en los módulos. Esto significa, que no hayan descargas eléctricas peligrosas y que el módulo sea fácilmente accesible.


## **Limpieza**

Cuando lo desconectamos, el módulo humedecido con agua destilada.

## **Responsabilidad**

En la medida en la que las instrucciones de este manual no sean seguidas estrictamente, el cliente no puede exigir a PR electronics A/S las condiciones que éste ofrece normalmente en los acuerdos de ventas establecidos.

## **Cómo desmontar el sistema 9000**

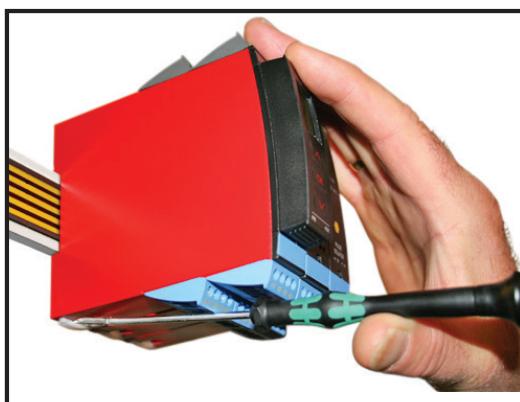

**Imagen 1:**

Levantando el bloqueo, el modulo se suelta del Power Rail.

# Convertidor universal 9116

- Entrada para RTD, TC, Ohm, potenciómetro, mA y V
- Fuente de alimentación para transmisores de 2 hilos
- Salida activa / pasiva en mA y salida de relé
- Se puede alimentar por separado o instalado en el Power Rail, PR 9400
- Certificación SIL-2 vía Full Assessment

## Opciones avanzadas

- Configuración y monitorización a través del display frontal (PR 45xx); calibración de proceso y simulación de señal y del relé.
- Configuración de relés avanzada, por ejemplo consigna, ventana, retraso, indicación de error en el sensor y vigilancia de la alimentación.
- Copia de la configuración desde un dispositivo a otro del mismo tipo vía display frontal.
- Uo reducida para zona Ex < 8.3V para señales activas de entrada.
- Entradas para termopar con interna o externa CJC para mayor precisión.
- Salida activa / pasiva en mA a través de los mismos terminales.

## Aplicación


- El 9116Axx puede ser montado en área segura o en Zona 2 / Clase I, div. 2, Gr. A, B, C, D.
- El 9116Bxx puede ser montado en área segura Zona 2 / div. 2 y recibir señales desde zona 0, 1, 2, 20, 21, 22 y M1 / Clase I/II/III, Div. 1, Gr. A-G.
- Conversión y escalado de señales de temperatura, de tensión, de potenciómetro y para resistencias lineales.
- Fuente de alimentación y aislador de señal para transmisores de 2 hilos.
- Monitorización de los errores y de la rotura de cable mediante relé individual y/o vía señal colectiva electrónica a través del power rail.
- El 9116 ha sido diseñado, desarrollado y certificado para uso en aplicaciones SIL-2 de acuerdo con IEC 61508.
- Adecuado para el uso en sistemas hasta el Performance Level (PL) "d" según ISO-13849.

## Características técnicas

- Un LED frontal verde y 1 LED frontal rojo indican operación normal y mal funcionamiento.
- Aislamiento galvánico de 2,6 kVAC entre entrada, salida y alimentación.


## Aplicaciones - 9116Axx

### Señales de entrada:

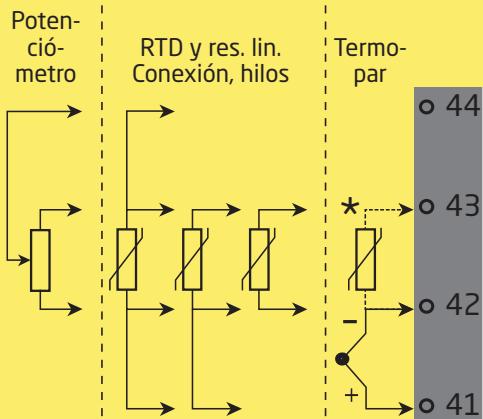

\*Pide separadamente:  
Conector CJC 5910.


### Señales de salida:

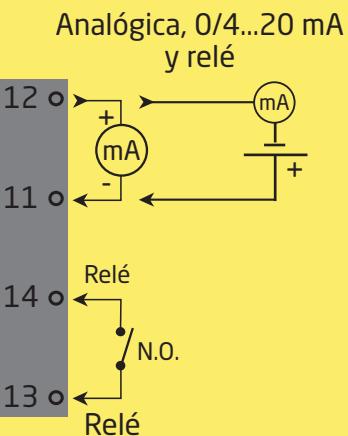

Power rail


Señal del estado del relé
Rail, alimentación +
Rail, alimentación -
No conexión
No conexión

Corriente

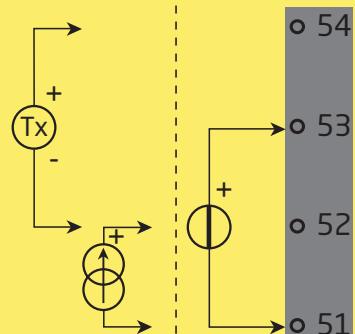

Alimentación vía power rail

### Conexión de alimentación:

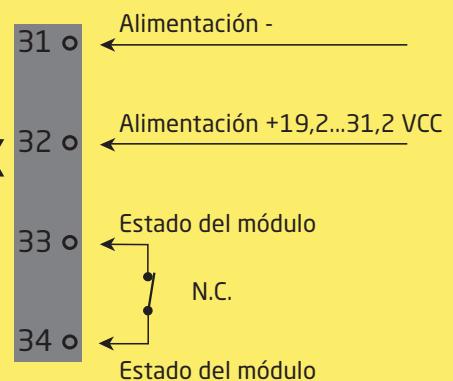


Zona 2 / Cl. 1, div. 2, gr. A-D ó area segura




## Aplicaciones - 9116Bxx

### Señales de entrada:

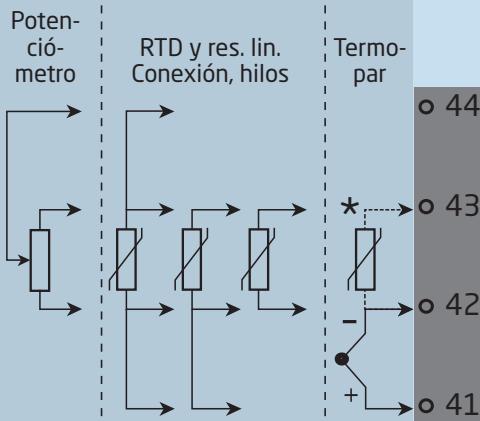

### Señales de salida:


Analógica, 0/4...20 mA  
y relé

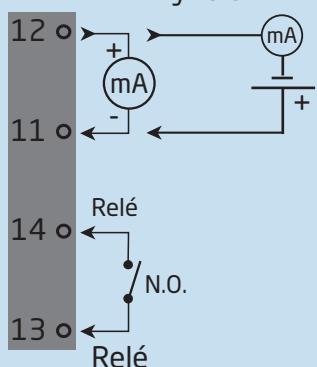


Power rail

■	Señal del estado del relé
■	Rail, alimentación +
■	Rail, alimentación -
■	No conexión
■	No conexión

### Conexión de alimentación:

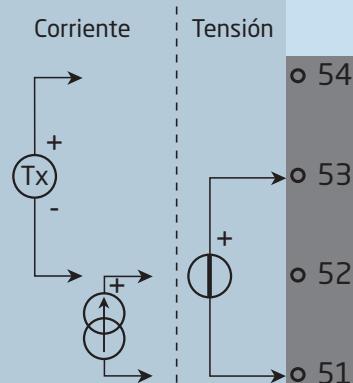

Alimentación vía power rail

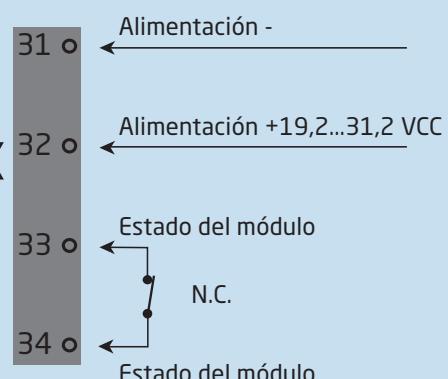

Zone 0, 1, 2,  
20, 21, 22, M1 &  
Cl. I/II/III, Div. 1  
gr. A-G

Zona 2 / Cl. 1, div. 2, gr. A-D ó area segura

# PR 45xx display / programador frontal

## Funcionalidad

La simple y fácilmente comprensible estructura de menú y los explicativos textos de ayuda guían sin esfuerzo y automáticamente a través de los pasos de configuración, lo que hace que el producto sea muy fácil de usar. Las funciones y opciones de configuración están descritas en la sección "Programación / operar las teclas de función".



## Aplicación

- Interfase de comunicaciones para modificar los parámetros operacionales en 9116.
- Puede ser movido de un módulo 9116 a otro y descargar la configuración del primer convertidor a los siguientes.
- Display fijo para visualizar información de proceso y estados.

## Características técnicas

- Display LCD con 4 líneas:
  - La línea 1 muestra el estado de la entrada.
  - La línea 2 alterna entre el valor de la entrada y el numero de TAG.
  - La línea 3 muestra el valor de la salida y las unidades. La línea 4 muestra el estadao de la comunicación y de los relés y cuando el modulo esta bloqueado para aplicaciones SIL.  
Punto estatico = Bloqueo de SIL y punto parpadeando = NO bloqueo de SIL.
- El acceso a la programación puede ser bloqueado asignando una clave de acceso. La clave de acceso es guardada en el convertidor para asegurar un alto nivel de protección contra modificaciones no autorizadas en la configuración.


## Montaje / desmontaje del PR 45xx

1: Inserta las pestañas del 45xx dentro de los agujeros en el frontal del equipo.

2: Mueve el 45xx a su posición.

### Desmontaje del 45xx

3/4: Aprieta el botón de liberación en la parte baja del equipo e mueve el equipo 45xx hacia arriba.

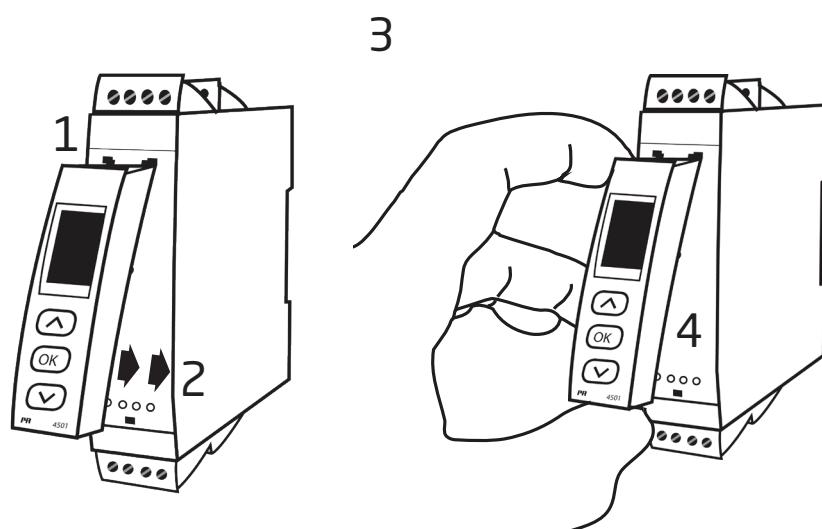

## Pedido

Tipo	Dispositivo asociado		Máx. tensión de lazo		Aprobaciones Ex / S.I.	
<b>9116</b>	No Sí	: A : B	Uo 28 VCC Uo 21,4 VCC	: 1 : 2	ATEX, IECEx, FM, INMETRO, EAC-Ex  cULus, ATEX, IECEx, FM, INMETRO, EAC-Ex	: - : U9

Ejemplo: 9116B2

## Accessories

- 4501 = Display / programador frontal
- 4511 = Nueva generación de display programador frontal
- 5910 = Conector CJC para 9116Axx
- 5910Ex = Conector CJC para 9116Bxx
- 9400 = Power rail
- 9404 = Bloqueador de modulo para el power rail / rail DIN
- 9410 = Power control unit
- 9421 = Fuente de alimentación 24 V - Ex nA nC

## Especificaciones eléctricas

### Condiciones ambientales

Rango de especificaciones . . . . .	-20°C a +60°C
Temperatura de almacenamiento . . . . .	-20°C a +85°C
Temperatura de calibración. . . . .	20...28°C
Humedad relativa . . . . .	< 95% HR (no cond.)
Grado de protección . . . . .	IP20
Instalación en. . . . .	Grado de polución 2 y categoría de medida / sobretensión II

### Especificaciones mecánicas

Dimensiones (HxAxP) . . . . .	109 x 23,5 x 104 mm
Dimensiones (HxAxP) con 4501 / 451x . . . . .	109 x 23,5 x 116 / 131 mm
Peso aprox. . . . .	185 g
Peso incl. 4501 / 451x (aprox.) . . . . .	200 g / 215 g
Tipo raíl DIN. . . . .	DIN EN 60715/35 mm
Tamaño del cable. . . . .	0,13...2,08 mm <sup>2</sup> / AWG 26...14 cable trenzado
Torsión del terminal de atornillado . . . . .	0,5 Nm
Vibración . . . . .	IEC 60068-2-6
2...25 Hz. . . . .	±1 mm
25...100 Hz. . . . .	±0,7 g

### Especificaciones comunes

Tensión de alimentación, CC . . . . .	19,2...31,2 VCC
Fusible. . . . .	1,25 A SB / 250 VCA

Tipo	Descripción	Disipación de potencia máx.	Potencia necesaria máx.
9116B1	1 canal (Ex Uo 28 V)	≤ 1,7 W	≤ 2,1 W
9116B2	1 canal (Ex Uo 21,4 V)	≤ 1,7 W	≤ 2,1 W

La potencia necesaria máxima es la potencia máxima requerida en los terminales 31 y 32.

La disipación de potencia máxima es la potencia máxima disipada por el módulo.

Si se utiliza el 9116 con el 45xx, añada 40 mW a la disipación de potencia máxima y 70 mW a la potencia necesaria máxima para cada dispositivo con el 45xx

Tensiones de alimentación, test / operación:

Entrada a todos . . . . .	2,6 KVCA / 300 VCA reforzado
Salida analógica a la alimentación . . . . .	2,6 KVCA / 300 VCA reforzado
Relé de salida a la salida analógica . . . . .	1,5 KVCA / 150 VCA reforzado ó 300 VCA básico
Relé del estado a la alimentación . . . . .	1,5 KVCA / 150 VCA reforzado
Programación . . . . .	PR 45xx
Señal dinámica, entrada / salida . . . . .	24 bits / 16 bits
Relación señal / ruido . . . . .	Mín. 60 dB (0...100 kHz)

Tiempo de respuesta (0...90%, 100...10%):

Entrada temp., programable . . . . .	1...60 s
Entrada mA / V, programable. . . . .	0,4...60 s

Precisión, la mayor de los valores generales y básicos:

Valores generales		
Tipo de entrada	Precisión absoluta	Coeficiente de temperatura
Todos	$\leq \pm 0,1\%$ d. intervalo	$\leq \pm 0,01\%$ d. intervalo / °C

Valores básicos		
Tipo de entrada	Precisión básica	Coeficiente de temperatura
mA	$\leq \pm 16 \mu A$	$\leq \pm 1,6 \mu A / ^\circ C$
Volt	$\leq \pm 20 \mu V$	$\leq \pm 2 \mu V / ^\circ C$
Pt100, Pt200, Pt 1000	$\leq \pm 0,2^\circ C$	$\leq \pm 0,02^\circ C / ^\circ C$
Pt500, Ni100, Ni120, Ni 1000	$\leq \pm 0,3^\circ C$	$\leq \pm 0,03^\circ C / ^\circ C$
Pt50, Pt400, Ni50	$\leq \pm 0,4^\circ C$	$\leq \pm 0,04^\circ C / ^\circ C$
Pt250, Pt300	$\leq \pm 0,6^\circ C$	$\leq \pm 0,06^\circ C / ^\circ C$
Pt20	$\leq \pm 0,8^\circ C$	$\leq \pm 0,08^\circ C / ^\circ C$
Pt10	$\leq \pm 1,4^\circ C$	$\leq \pm 0,14^\circ C / ^\circ C$
Tipo TC: E, J, K, L, N, T, U	$\leq \pm 1^\circ C$	$\leq \pm 0,1^\circ C / ^\circ C$
Tipo TC: R, S, W3, W5, LR	$\leq \pm 2^\circ C$	$\leq \pm 0,2^\circ C / ^\circ C$
Tipo TC: B 160...400°C	$\leq \pm 4,5^\circ C$	$\leq \pm 0,45^\circ C / ^\circ C$
Tipo TC: B 400...1820°C	$\leq \pm 2^\circ C$	$\leq \pm 0,2^\circ C / ^\circ C$

Influencia sobre la inmunidad EMC . . . . .  $< \pm 0,5\%$  d. intervalo

Inmunidad EMC extendida:

NAMUR NE 21, criterio A, explosión . . . . .  $< \pm 1\%$  d. intervalo

Alimentaciones auxiliares para 9116x1x:

Alimentación de 2 hilos (pin 54...52) . . . . . 28...16,5 VCC/0...20 mA

Alimentaciones auxiliares para 9116x2x:

Alimentación de 2 hilos (pin 54...52) . . . . . 21,4...16,5 VCC/0...20 mA

### Entrada RTD, resistencia lineal y potenciómetro

Tipo de RTD	Valor mín.	Valor máx.	Estándar
Pt100	-200°C	+850°C	IEC 60751
Ni100	-60°C	+250°C	DIN 43760
R lin.	0 Ω	10000 Ω	-
Potenciómetro	10 Ω	10000 Ω	-

#### Entrada para tipos RTD:

Pt10\*, Pt20\*, Pt50\*, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000

Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000

Resistencia del hilo (máx.), RTD . . . . . 50 Ω

Corriente del sensor, RTD. . . . . Nom. 0,2 mA

Efecto de la resistencia del cable del sensor (3 / 4 hilos), RTD. . . . . < 0,002 Ω / Ω

Detección de error en el sensor, RTD. . . . . Programable ON / OFF

Detección de cortocircuito, RTD . . . . . Sí

\*No detección de corto circuito para Pt10, Pt20 y Pt50

\*No detección de corto circuito para R lin.\_0%≤ ca. 18 Ω

### Entrada TC

Tipo	Valor mín.	Valor máx.	Estándar
B	0°C	+1820°C	IEC 60584-1
E	-100°C	+1000°C	IEC 60584-1
J	-100°C	+1200°C	IEC 60584-1
K	-180°C	+1372°C	IEC 60584-1
L	-200°C	+900°C	DIN 43710
N	-180°C	+1300°C	IEC 60584-1
R	-50°C	+1760°C	IEC 60584-1
S	-50°C	+1760°C	IEC 60584-1
T	-200°C	+400°C	IEC 60584-1
U	-200°C	+600°C	DIN 43710
W3	0°C	+2300°C	ASTM E988-90
W5	0°C	+2300°C	ASTM E988-90
LR	-200°C	+800°C	GOST 3044-84

#### Compensación de la unión fría (CJC):

CJC vía sensor en el conector 5910. . . . . 20...28°C≤ ±1°C

-20...20°C y 28...70°C ≤ ±2°C

±(2,0°C + 0,4°C \* Δt)

Δt= Temperatura interna- temperatura ambiente

Detección de sensor de error. . . . . Programable ON / OFF  
(Solo rotura de hilos)

#### Sensor de error de corriente:

Cuando detecta . . . . . Nom. 2 μA

Sino . . . . . 0 μA

### Entrada de corriente

Rango de medida. . . . . 0...23 mA

Rangos de medida programables . . . . . 0...20 y 4...20 mA

Resistencia de entrada . . . . . Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω

Detección de error en sensor. . . . . Programable ON ó OFF

Interrupción de bucle 4...20 mA . . . . . Sí

NB: Solamente cuando la entrada se selecc. como 4... 20 mA

### Entrada de tensión

Rango de medida. . . . . 0...12 VCC

Rangos de medida programables . . . . . 0...1 / 0,2...1 / 0...5 / 1...5 / 0...10 y 2...10 VCC

Resistencia de entrada . . . . . Nom. >10 MΩ

### Salida de corriente

Rango de la señal (intervalo). . . . . 0...23 mA

Rangos de señal programables . . . . . 0...20 / 4...20 / 20...0 y 20...4 mA

Carga . . . . .	$\leq 600 \Omega$
Estabilidad de carga . . . . .	$\leq 0,01\%$ del intervalo / $100 \Omega$
Detección de error en el sensor . . . . .	0 / 3,5 / 23 mA / ninguna
NAMUR NE 43 Upscale / Downscale. . . . .	23 mA / 3,5 mA
Límite de salida:	
señales 4...20 y 20...4 mA . . . . .	3,8...20,5 mA
señales 0...20 y 20...0 mA . . . . .	0...20,5 mA
Límite de corriente. . . . .	$\leq 28$ mA


#### Salida mA pasiva de 2 hilos

Alimentación máx. ext. para 2 hilos. . . . .	26 VCC
Máx. resistencia de carga [ $\Omega$ ]. . . . .	$\leq (V_{\text{alimentación}} - 3,5) / 0,023$ A
Efecto del cambio de tensión de la alimentación 2 hilos externa . . . . .	< 0,005% del intervalo / V

#### Salida de relé en zona segura

Funciones de relé . . . . .	Consigna, Ventana, Error en el sensor, Power y Off
Histéresis, en %/unidades de conteo . . . . .	0,1...25 / 1...25
Retraso ON / OFF. . . . .	0...3600 s
Reacción error sensor . . . . .	Abrir / Cerrar / Mantener
Tensión máx. . . . .	250 VCA / VCC
Corriente máx. . . . .	2 A
Potencia máx. CA. . . . .	500 VA
Corriente CC máx., carga resitiva:	
@ $U_{\text{relé}} \leq 30$ VCC . . . . .	2 ACC
@ $U_{\text{relé}} > 30$ VCC . . . . .	$[1380 \times U_{\text{rel\'e}}^{-2} \times 1,0085^{U_{\text{rel\'e}}}]$ ACC

Representación gráfica de la función  $[1380 \times U_{\text{rel\'e}}^{-2} \times 1,0085^{U_{\text{rel\'e}}}]$ :

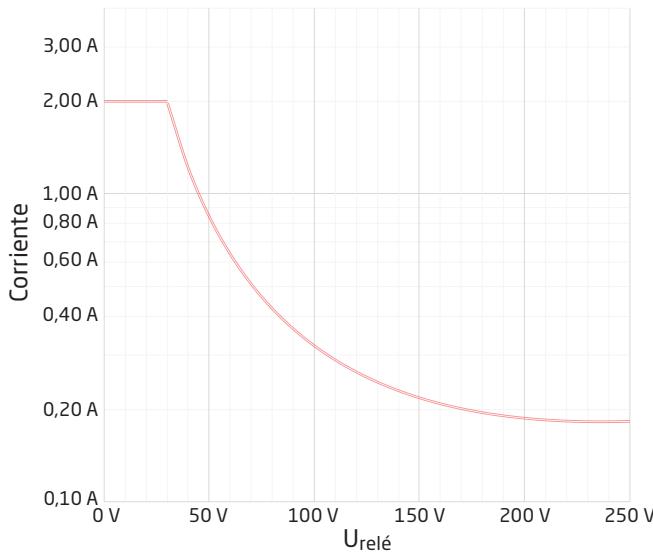

#### Relé de estado en zona segura

Voltaje máx.. . . . .	125 VCA / 110 VCC
Corriente máx. . . . .	0,5 ACA / 0,3 ACC
Tensión CA máx. . . . .	62,5 VA / 32 W

del intervalo = del rango seleccionado presencialmente

**Requerimientos observados**

EMC . . . . .	2014/30/UE
LVD . . . . .	2014/35/UE
ATEX . . . . .	2014/34/UE
RoHS . . . . .	2011/65/UE

**Aprobaciones**

DNV-GL, Marina. . . . .	TAA00000JD
ClassNK . . . . .	TA18527M
c UL us, UL 61010-1. . . . .	E314307
EAC . . . . .	TR-CU 020/2011
EAC LVD . . . . .	TR-CU 004/2011
EAC Ex . . . . .	TR-CU 012/2011

**Aprobaciones Ex / S.I.**

ATEX . . . . .	KEMA 10ATEX0053 X
IECEx . . . . .	IECEx KEM 10.0022X
c FM us. . . . .	FM19US0058X / FM19CA0031X
INMETRO . . . . .	DEKRA 16.0004 X
c UL us, UL 913 (solo 9116xx-U9) . . . . .	E233311
EAC Ex . . . . .	RU C-DK.HA65.B.00355/19

**Seguridad funcional**

Certificación SIL-2 vía Full Assessment de acuerdo con IEC 61508

## Configuración de la verificación de error en el sensor

Verificación de error en el sensor:		
Módulo:	Configuración	Detección de error en el sensor:
9116	ERR.ACT=NONE - OUT.ERR=NONE.	OFF
	Otro:	ON

## Visualización en el 45xx de Señal de entrada fuera de rango

Lectura fuera de rango (IN.LO, IN.HI): Si el rango válido del convertidor A/D o del polinomial es sobrepasado			
Entrada	Rango	Lectura	Límite
VOLT	0...1 V / 0,2...1 V	IN.LO	< -25 mV
		IN.HI	> 1,2 V
	0...10 V / 2...10 V	IN.LO	< -25 mV
		IN.HI	> 12 V
CURR	0...20 mA / 4...20 mA	IN.LO	< -1,05 mA
		IN.HI	> 25,05 mA
LIN.R	0...800 Ω	IN.LO	< -10 Ω
		IN.HI	> 900 Ω
	0...10 kΩ	IN.LO	<-10 Ω
		IN.HI	> 11 kΩ
POTM	0 - 100%	IN.LO	< -0,5 %
		IN.HI	> 100,5 %
TEMP	Termopar / RTD	IN.LO	< rango de temp. -2°C
		IN.HI	> rango de temp. +2°C
Lectura del display bajo mín.- / sobre máx. (-1999, 9999):			
Entrada	Rango	Lectura	Límite
Todas	Todas	-1999	Lectura del display <-1999
		9999	Lectura del display >9999

## Detección de error en sensor


Detección de error en el sensor (SE.BR, SE.SH):			
Entrada	Rango	Lectura	Estado
CURR	Rotura de lazo (4...20 mA)	SE.BR	<= 3,6 mA; > = 21 mA
POTM	Todos, SE.BR en los 3 cables	SE.BR	Rotura del sensor
		SE.SH	Cortocircuito del sensor
LIN.R	Todos	SE.BR	Sensor roto ó resistencia del hilo demasiado alta
	Para R lin._0%≥ ca. 18 Ω	SE.SH	Cortocircuito del sensor
TEMP	Todos	SE.BR	Sensor roto ó resistencia del hilo demasiado alta
	Pt100 a Pt1000 y Ni50 a Ni1000	SE.SH	Cortocircuito del sensor

## Lecturas de error


Lectura de error en el hardware		
Búsqueda de error	Lectura	Causa del error
CJC sensor error - revisar la temperatura del equipo	CJ.ER	Sensor CJC interno defectuoso o CJC fuera de rango**
Error del CJC - revisar la terminal CJC	CJ.ER	Conector CJC defectuoso o no presente, temperatura fuera del rango permitido**
Error en la entrada - revisar las conexiones y quitar la alimentación	IN.ER	Niveles de señal en la entrada por debajo de los límites o conexiónado erróneo*
Error en la salida analógica - revisar las conexiones y quitar la alimentación	AO.ER	Error en la salida analógica (Solo modo SIL)*
No comunicación	NO.CO	No comunicación con el (45xx)
Error en memoria FLASH - revisar la configuración	FL.ER CO.ER	Error de la FLASH (Invalida configuración)***
Tipo de configuración o versión no válida	TY.ER	La configuración leída de la EEPROM es errónea. No corresponde con el tipo o rev. no. esperada.
Error en el hardware	RA.ER	Error de la RAM*
Error en el hardware	IF.ER	Error interno de la Flash*
Error en el hardware	SW.ER	Error de SW monitor*
Error en el hardware	AD.ER	Error del convertidor A/D*
Error en el hardware	AO.SU	Error en la alimentación de la salida analógica*
Error en el hardware	CA.ER	Error de calibración de fabrica*
Error en el hardware	CM.ER	Error de la CPU principal*
Error en el hardware	RE.ER	Error de lectura de relé*
Error en el hardware	II.ER	Error de comprobación al iniciarse*
Error en el hardware	RS.ER	Error de Reset*
Error en el hardware	IC.ER	Error de comunicación de entrada*
Error en el hardware	M1.ER	Error de la CPU principal en Canal 1*
Error en el hardware	MC.ER	Error de configuración de la CPU principal*
Error en el hardware	MF.ER	Error de Flash de la CPU principal*
Error en el hardware	MR.ER	Error de RAM de la CPU principal*
Error en el hardware	MS.ER	Error de alimentación de la CPU principal*
Error en el hardware	MP.ER	Error de ProgFlow en la CPU principal*
Error en el hardware	MI.ER	Error de ProgFlow en la CPU principal*
Error en el hardware	DE.ER	Error del módulo*
Error en el hardware	FC.ER	Código invalido en 4511/4501

Todos los errores mostrados en el display parpadean una vez por segundo (1Hz), y el texto correspondiente es mostrado por pantalla. Si el error es un error de sensor, la luz que retroilumina la pantalla parpadeará también- esto se para apretando el botón de
* El error se reconoce reseteando el dispositivo.
** El error puede ser descartado seleccionando una entrada diferente de TC.
*** El error se reconoce haciendo un recorrido por el menú principal.


# Conexiones

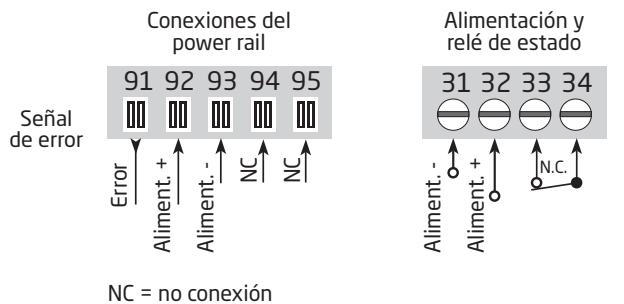


## Entradas:

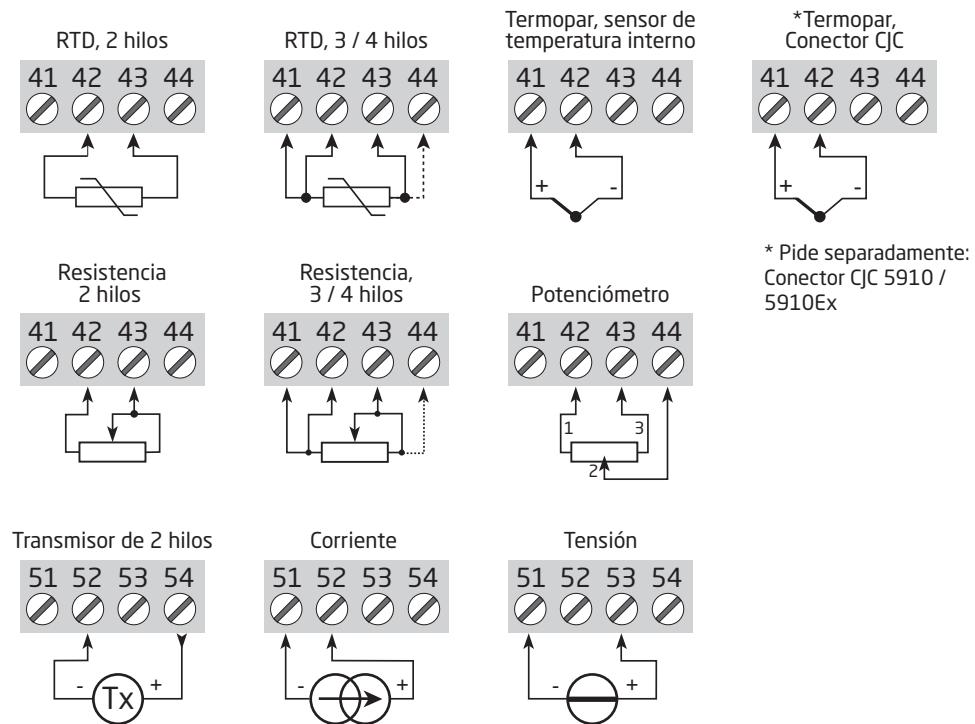

## Salidas:

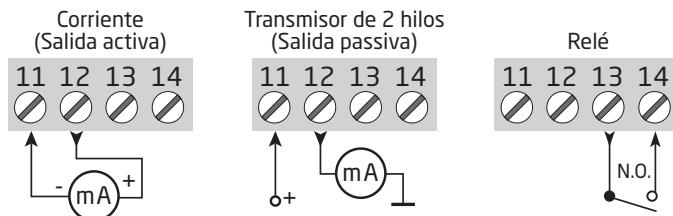

# Diagrama de bloques

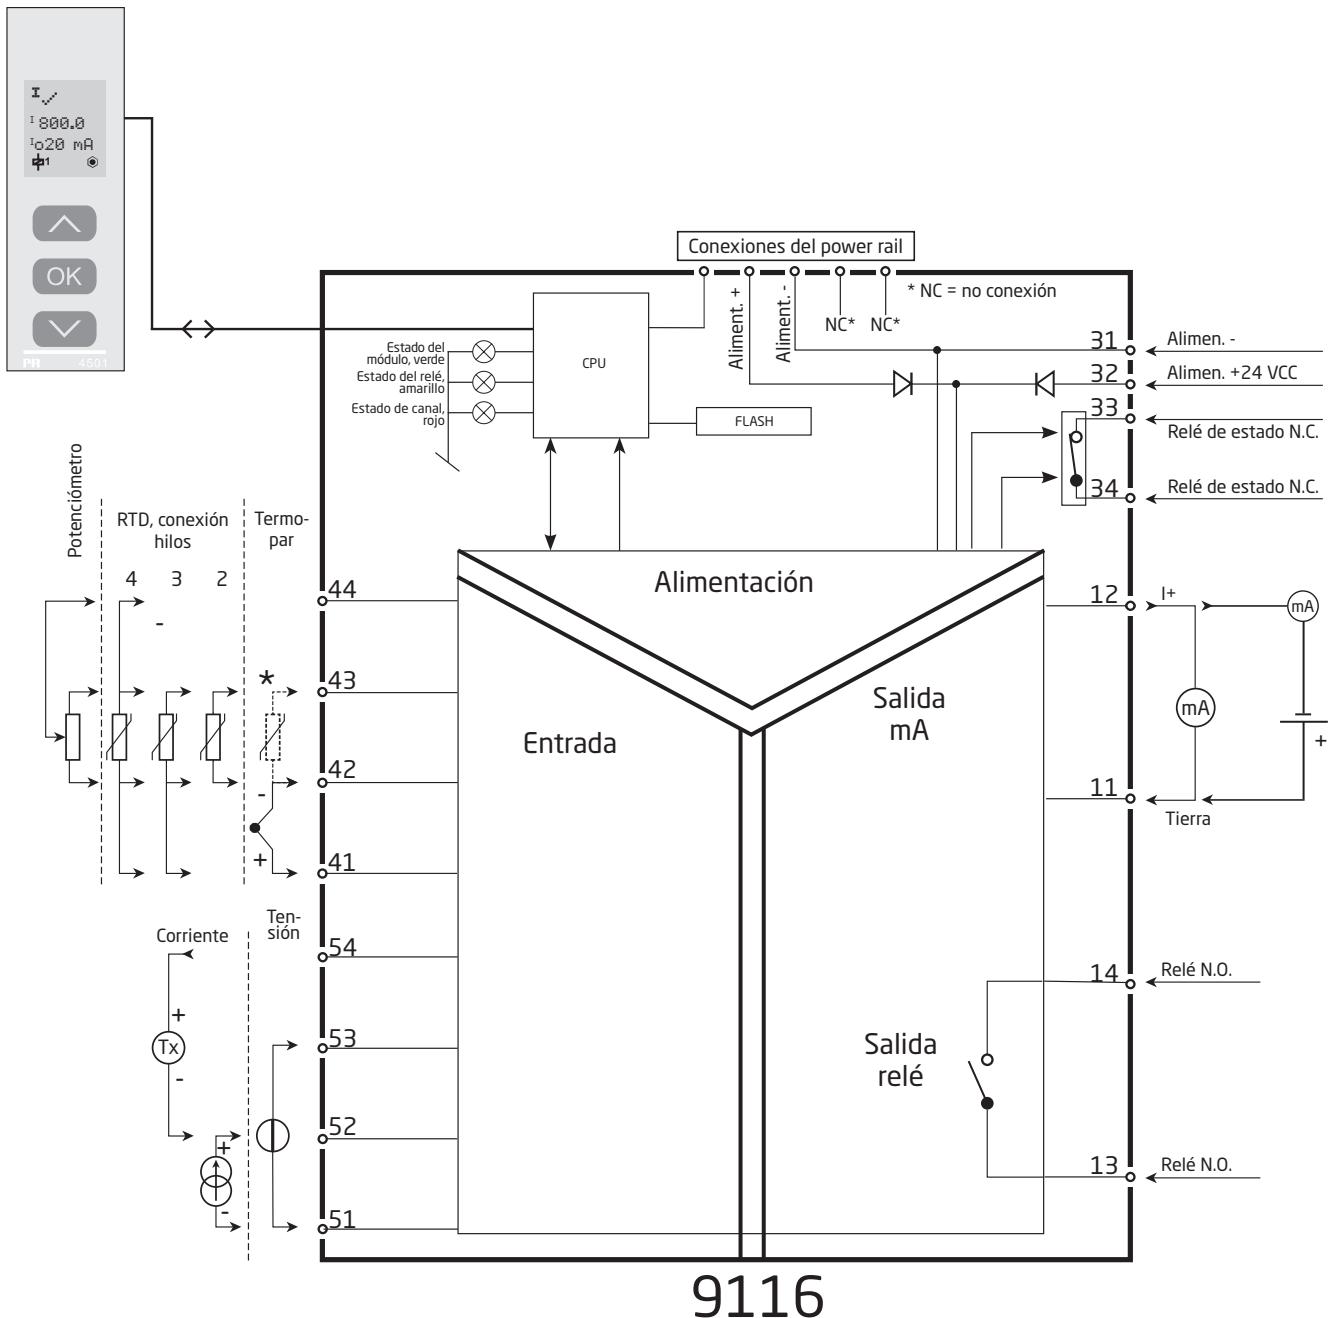

## Indicaciones de señal de error sin display frontal

Estado del LED y indicaciones de error					
Estado	LED verde	Relé: LED amarillo	Error: LED rojo	Relé de estado, N.C.	Estado de la señal del power rail
No alimentación	OFF	OFF	OFF	Descargado	Cerrado
Dispositivo defectuoso	OFF		ON	Descargado	Cerrado
Dispositivo OK	Parpadea			Cargado	Abierto
Señal OK	Parpadea		OFF	Cargado	Abierto
Relé de salida cargado	Parpadea	ON	OFF	Cargado	Abierto
Relé de salida cargado por hilo corto / roto	Parpadea	ON	Parpadea	Descargado	Cerrado (sí activado)
Relé de salida descargado por hilo corto / roto	Parpadea	OFF	Parpadea	Descargado	Cerrado (sí activado)
Relé de salida descargado	Parpadea	OFF	OFF	Cargado	Abierto

# Programación / operar con las teclas de función

Documentación para el árbol de configuración.

## En general

Cuando se configura el 9116, el usuario es guiado a través de todos los parámetros, de forma que se pueden escoger los valores con los que el módulo se adaptará a la aplicación. Para cada menú hay un texto de ayuda desplegable que es mostrado automáticamente en el display.

La configuración se lleva a cabo a través de las 3 teclas de función:

- Ⓐ incrementará el valor numérico o escogerá el parámetro siguiente
- Ⓑ decrementará el valor numérico o escogerá el parámetro anterior
- Ⓒ aceptará el valor escogido y finalizará el menú

Una vez la configuración ha sido entrada, el display volverá al estado de defecto 1.0.

Presionando y manteniendo el paso Ⓜ volverá al menú previo o volverá al estado de defecto (1.0) sin guardar los valores o parámetros cambiados.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 1 minuto, el display volverá al estado de defecto 1.0 sin guardar los cambios de configuración.

## Más explicaciones

**Password de protección:** El acceso a la programación puede ser bloqueado mediante la asignación de una clave de acceso. La clave de acceso se guarda en el módulo a fin de asegurar un alto nivel de protección contra las modificaciones no autorizadas de configuración. La protección por password es obligatoria en aplicaciones SIL.

Si no conoce la contraseña configurada, comuníquese con el soporte técnico de PR: [www.prelectronics.com/es/contact](http://www.prelectronics.com/es/contact).

## Selección de unidades

Después de escoger el tipo de señal de entrada se puede escoger el tipo de unidades de proceso que se deberían mostrar en la línea de texto 2 (mirar tabla). La selección de entrada de temperatura siempre muestra el valor de proceso en Celsius o Fahrenheit. Esto es seleccionado en el paso del menú después de la selección de entrada de temperatura.

## CJC

En el menú CJC puedes elegir entre conector CJC o compensación de alión fría interna. El conector CJC (PR5910 / PR5910Ex) debe ser pedido por separado.

## Información de la señal y del sensor de error vía display frontal 45xx

El error en el sensor (ver límites en la tabla) se muestra como SE.BR (rotura de sensor) o como SE.SH (corto circuito de sensor). Señales fuera del rango seleccionado (no error del sensor, mira tabla para límites) se muestran como IN.LO indicando señal de entrada por debajo del rango o IN.HI indicando señal de entrada por encima del rango. El error se muestra en texto por la línea 1 y al mismo tiempo la luz parpadea. La línea 4 es denominada línea de estado en ella nos indica el estado del dispositivo, si esta activado el modo SIL (con un punto estatico= SIL activado, y con un punto parpadeando = SIL desactivado) como también nos muestra el estado del relé y de la comunicación COM (con un circulo girando) indicando el correcto funcionamiento del 45xx.

## Indicación de la señal y del sensor de error sin display frontal

El estado del dispositivo también puede ser mostrado mediante los 3 LEDs frontales que hay en la unidad.

LED verde parpadeando indica funcionamiento normal.

Si el LED verde esta apagado indica falta de alimentación o bien error en el dispositivo.

LED rojo indica fatal error.

LED rojo parpadeando indica error del sensor

## Funciones de relé

Pueden ser seleccionadas 5 configuraciones diferentes de funciones de relé.

**Consigna:** La unidad funciona como un sencillo amplificador con salida relé.

**Ventana:** El relé tiene una ventana que es definida mediante una consigna baja y una alta. En ambos extremos de la ventana el relé tiene el mismo estado.

**Función error:** El relé es activado mediante el error en sensor.

**Alimentación:** El relé está activado todo el tiempo que el módulo esté alimentado.

**Desconectado:** El relé está desactivado.

**Incrementar/decrementar:** Los relés pueden configurarse para activarse por incremento o decremento de la señal de entrada.

**Retraso:** Tanto un retraso en la conexión como en la desconexión pueden ser configurados en ambos relés dentro del rango 0...3600 s.

**Histéresis:** Puede ser configurada una histéresis entre el 0,1...25% del rango de entrada o entre 1 y 25% del rango de display.

**Ventana:** La función ventana se selecciona escogiendo en el menú la opción "window" y definiendo un setpoint por arriba y otro por debajo.

Mira la representación gráfica de la función de ventana en la página 28.

**Consigna:** La función de consigna se selecciona eligiendo "consigna" en el menú de elección de límites. El dispositivo trabaja entonces como un único relé.

Mira la representación gráfica de la función de consigna en la página 29.

Un relé activado significa que el contacto está cerrado sí en la función de contacto habíamos seleccionado "normalmente abierto", y el contacto está abierto si habíamos seleccionado "normalmente cerrado".

El tiempo de retraso para la activación o desactivación puede ser diferente entre los relés, en los menús ON.DEL y OFF.DEL respectivamente.

### Funciones avanzadas

La unidad da acceso a cierto número de funciones avanzadas que pueden ser obtenidas respondiendo "Sí" en el punto "ADV. SET".

**Configuración del display:** Aquí puedes ajustar el brillo del contraste y la contraluz. Introducir el TAG con 5 caracteres alfanuméricos. El valor de entrada se muestra siempre en línea 2 del display. Seleccionar la funcionalidad de indicación en línea 3 del display - Eligiendo entre la salida analógica o el TAG o alternado en el display.

**Calibración de proceso mediante 2 puntos:** La unidad puede ser calibrada para proceso mediante 2 puntos de la señal de entrada. Una señal de entrada baja (no necesariamente el 0%) es aplicada y el valor actual es entrado vía el 45xx. Después se aplica una señal alta (no necesariamente el 100%) y el valor actual es entrado vía el 45xx. Si se acepta usar la calibración, la unidad trabajará de acuerdo a este nuevo ajuste. Si más tarde rechaza este punto del menú o escoje otro tipo de señal de entrada, la unidad volverá a la calibración hecha desde fábrica.

**Función de simulación del proceso:** En el menú "EN.SIM" es posible simular una señal de entrada a través de las flechas frontales controlando así la salida o el estado del relé OFF o ON. Debes apretar la tecla  para salir del menú (sin tiempo). Se sale automáticamente de la función de simulación si se desconecta el 45xx.

**Password:** Aquí puede escoger un password entre 0000 y 9999 a fin de proteger la unidad contra modificaciones de configuración no autorizadas. La unidad, por defecto, se suministra sin password.


**Memoria:** En el menú de memoria puedes guardar la configuración del dispositivo en el 45xx, y luego mover el 45xx a otro modulo del mismo tipo y cargar la configuración guardada en el nuevo dispositivo.

**Idioma:** En el menú "LANG" puedes escoger entre 7 idiomas diferentes en el texto de ayuda que aparecerá en el menú. Puede escoger entre UK, DE, FR, IT, ES, SE y DK.

**Power rail:** En el menú "RAIL" puedes elegir si quieres que los errores sean transmitidos a la central de vigilancia situada en la Power Control Unit PR 9410.

**Safety integrity level:** Ver manual de seguridad (Safety Manual) para detalles (en Inglés).



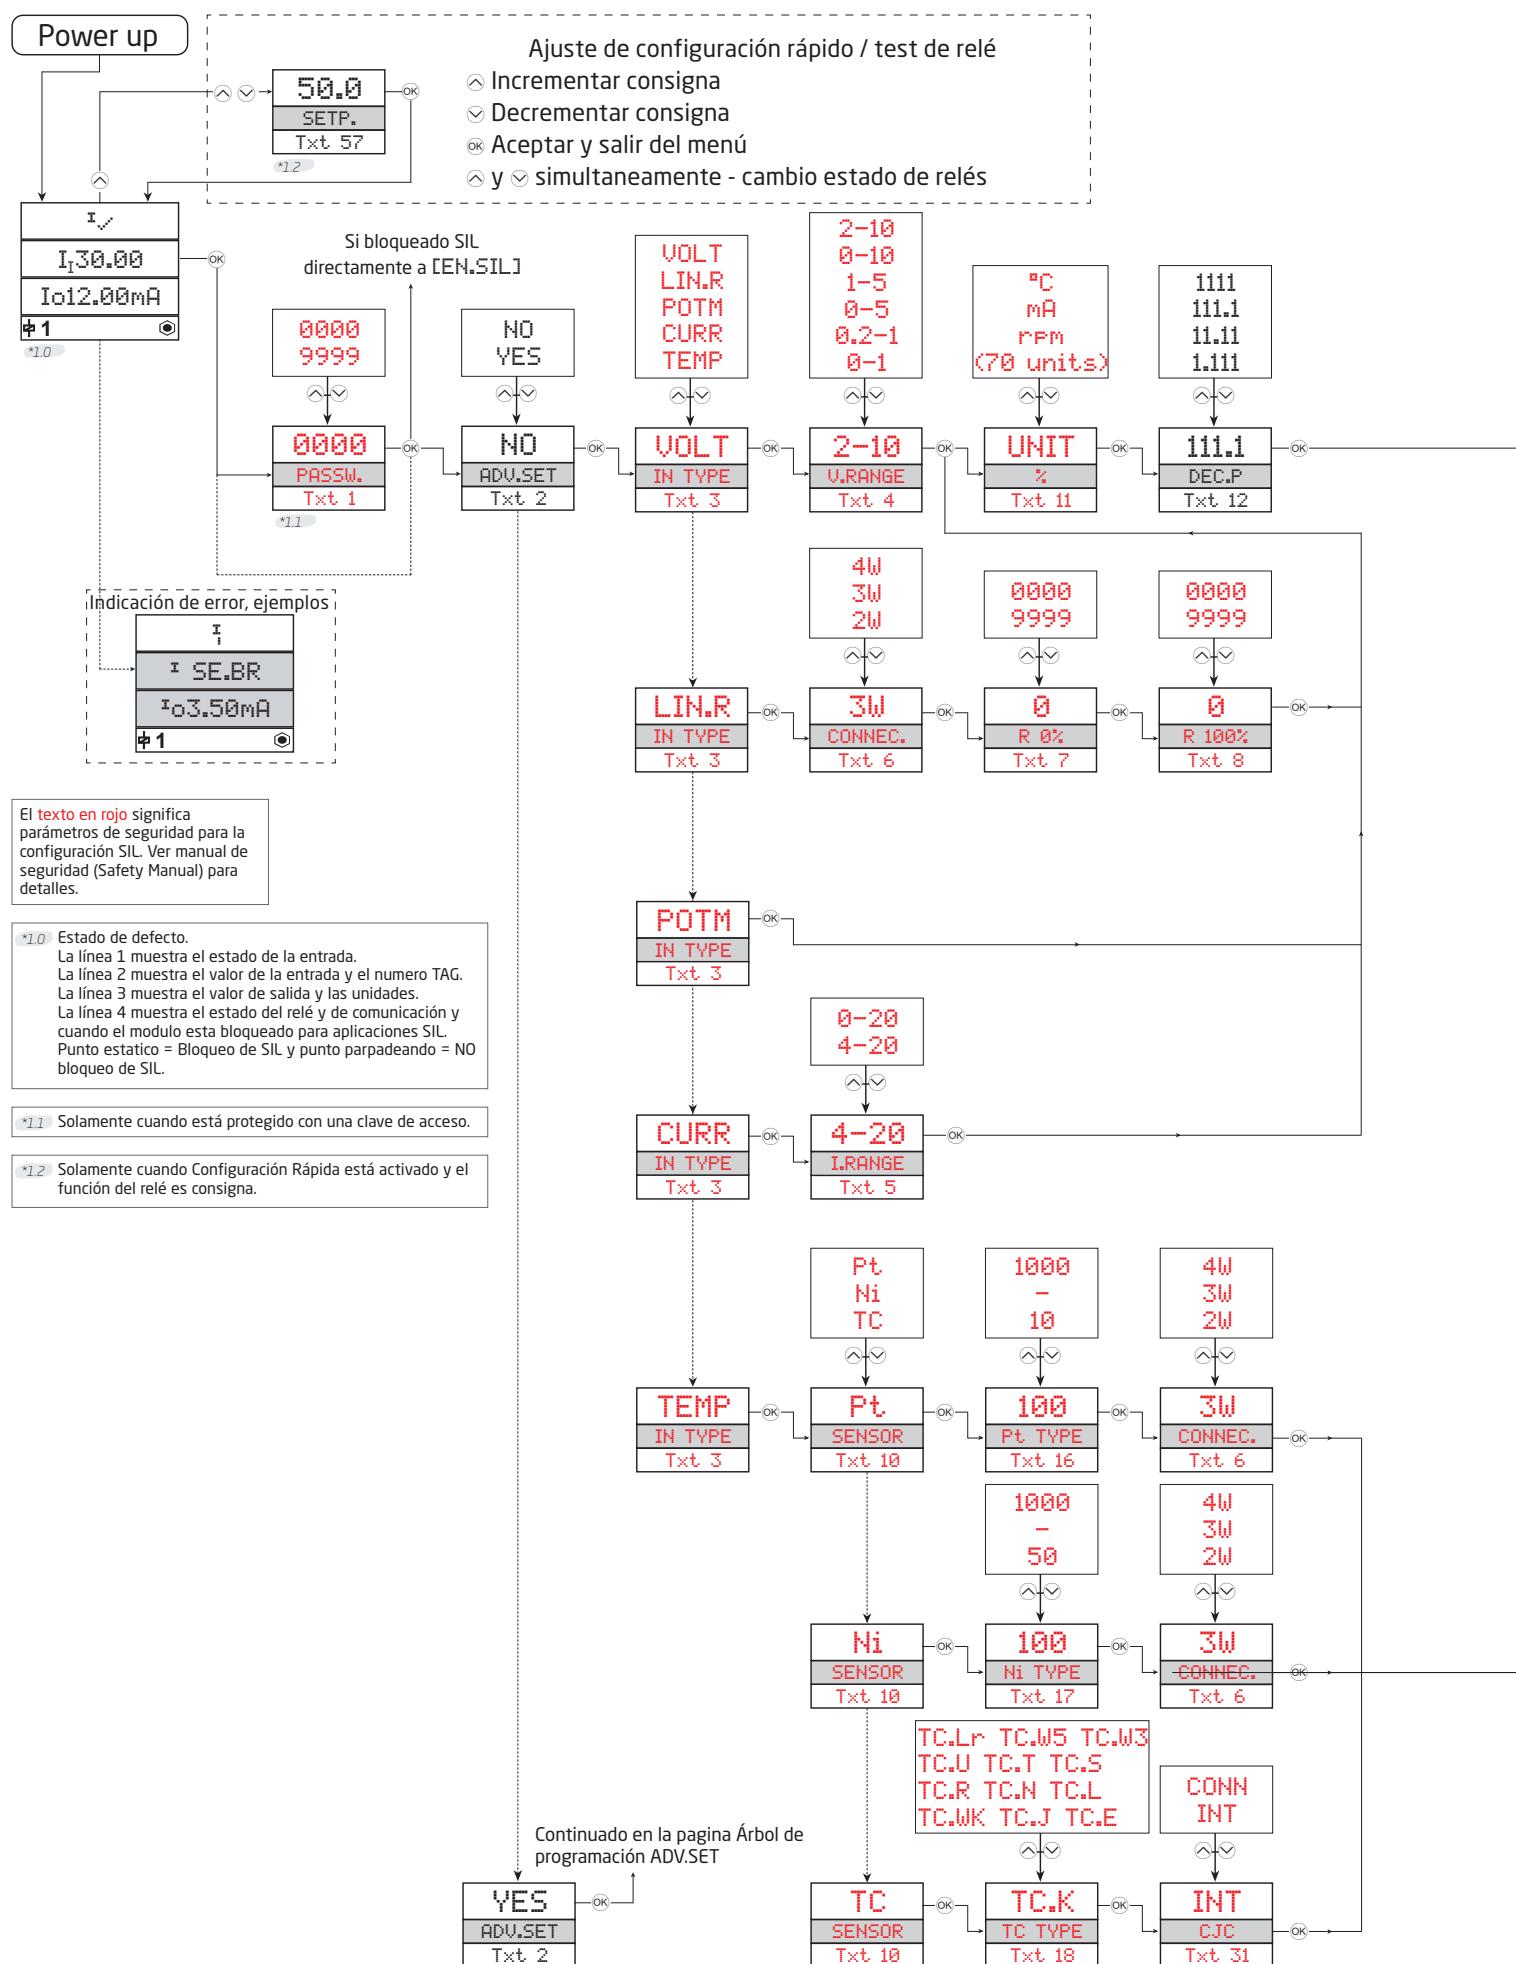


# Árbol de programación

Si no se pulsa ninguna tecla durante 1 minuto, el display volverá al estado de defecto 1.0 sin guardar los cambios de configuración.


- ↗ Incrementar valor / escoger próximo parámetro
- ↘ Decrementar valor / escoger parámetro anterior
- ⊗ Guardar el valor escogido y pasar al siguiente menú

Mantener en ⊗ para volver al menú anterior / volver al menú 1.0 sin guardar.

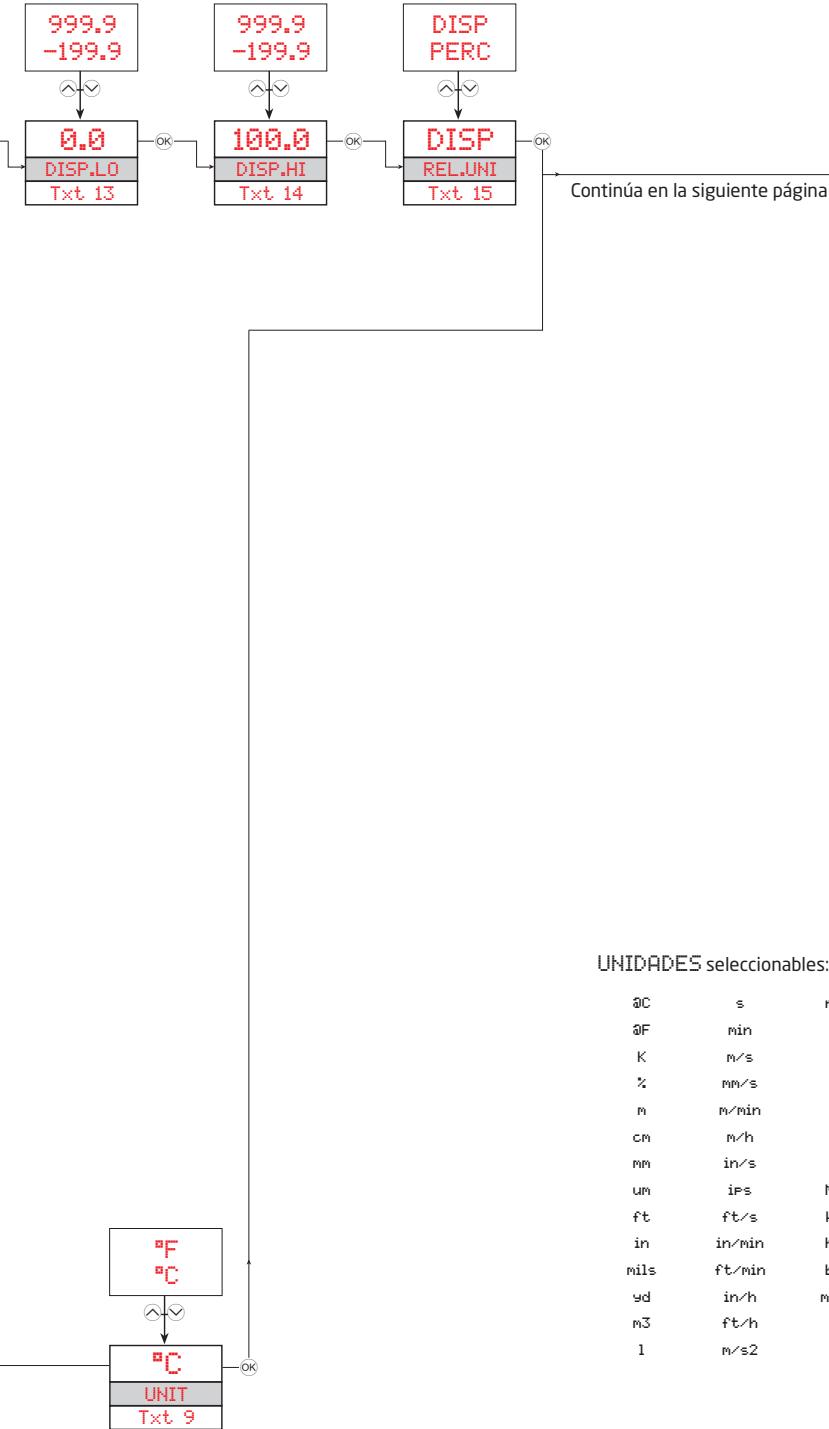

UNIDADES seleccionables:

°C	s	rPM	MJh	ohm
°F	min	Hz	kJh	s
K	m/s	t	W	uS
%	mm/s	kg	GU	m³/min
m	m/min	g	MU	m³/h
cm	m/h	N	kU	1/s
mm	in/s	Pa	hP	1/min
um	ips	MPa	A	1/h
ft	ft/s	kPa	kA	gal/min
in	in/min	hPa	mA	gal/h
mils	ft/min	bar	uA	t/h
yd	in/h	mbar	V	mol
m³	ft/h	kJ	kV	PH
l	m/s²	Wh	mV	[blank]

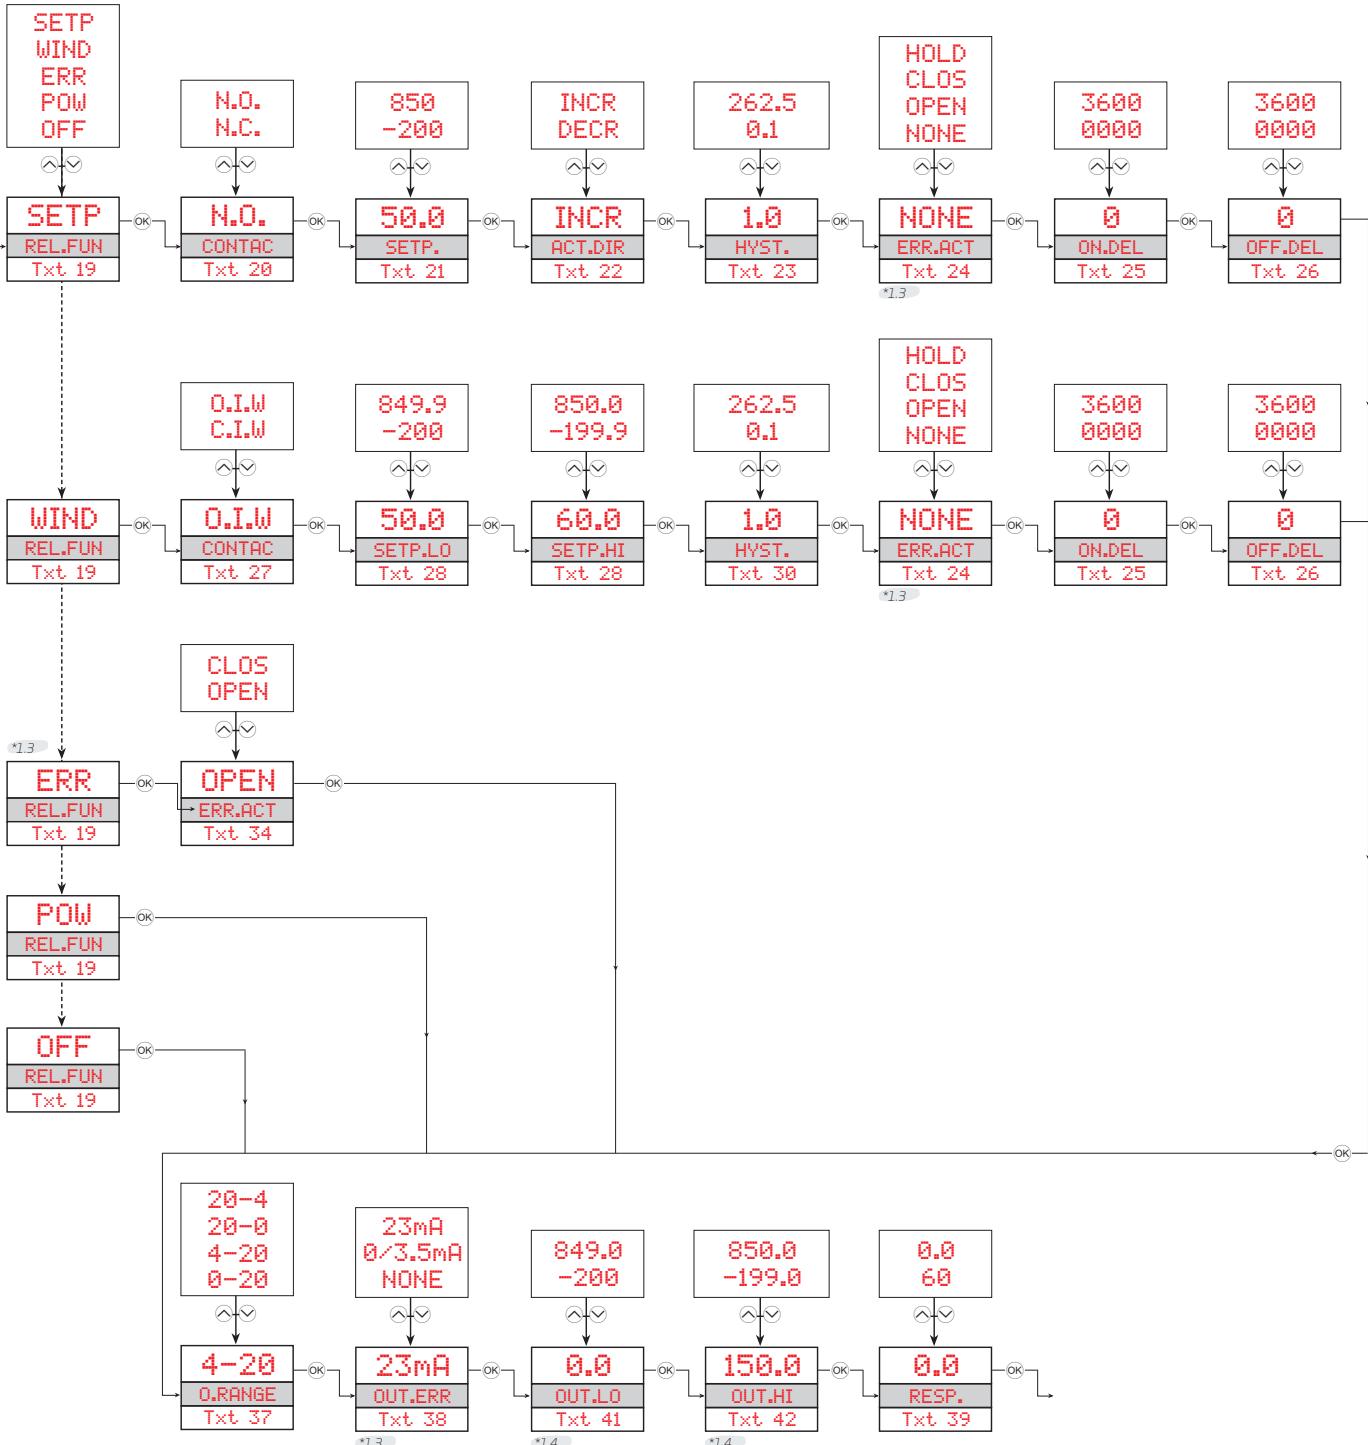


\*1.3 Solo para entradas que permiten sensor de error.  
No es valido para estas señales: 0...20 mA y tensión.

\*1.5 Solamente cuando no está protegido con una clave de acceso.

\*1.4 Solamente cuando la señal de entrada es temperatura.

# Árbol de programación, advanced settings (ADV.SET)

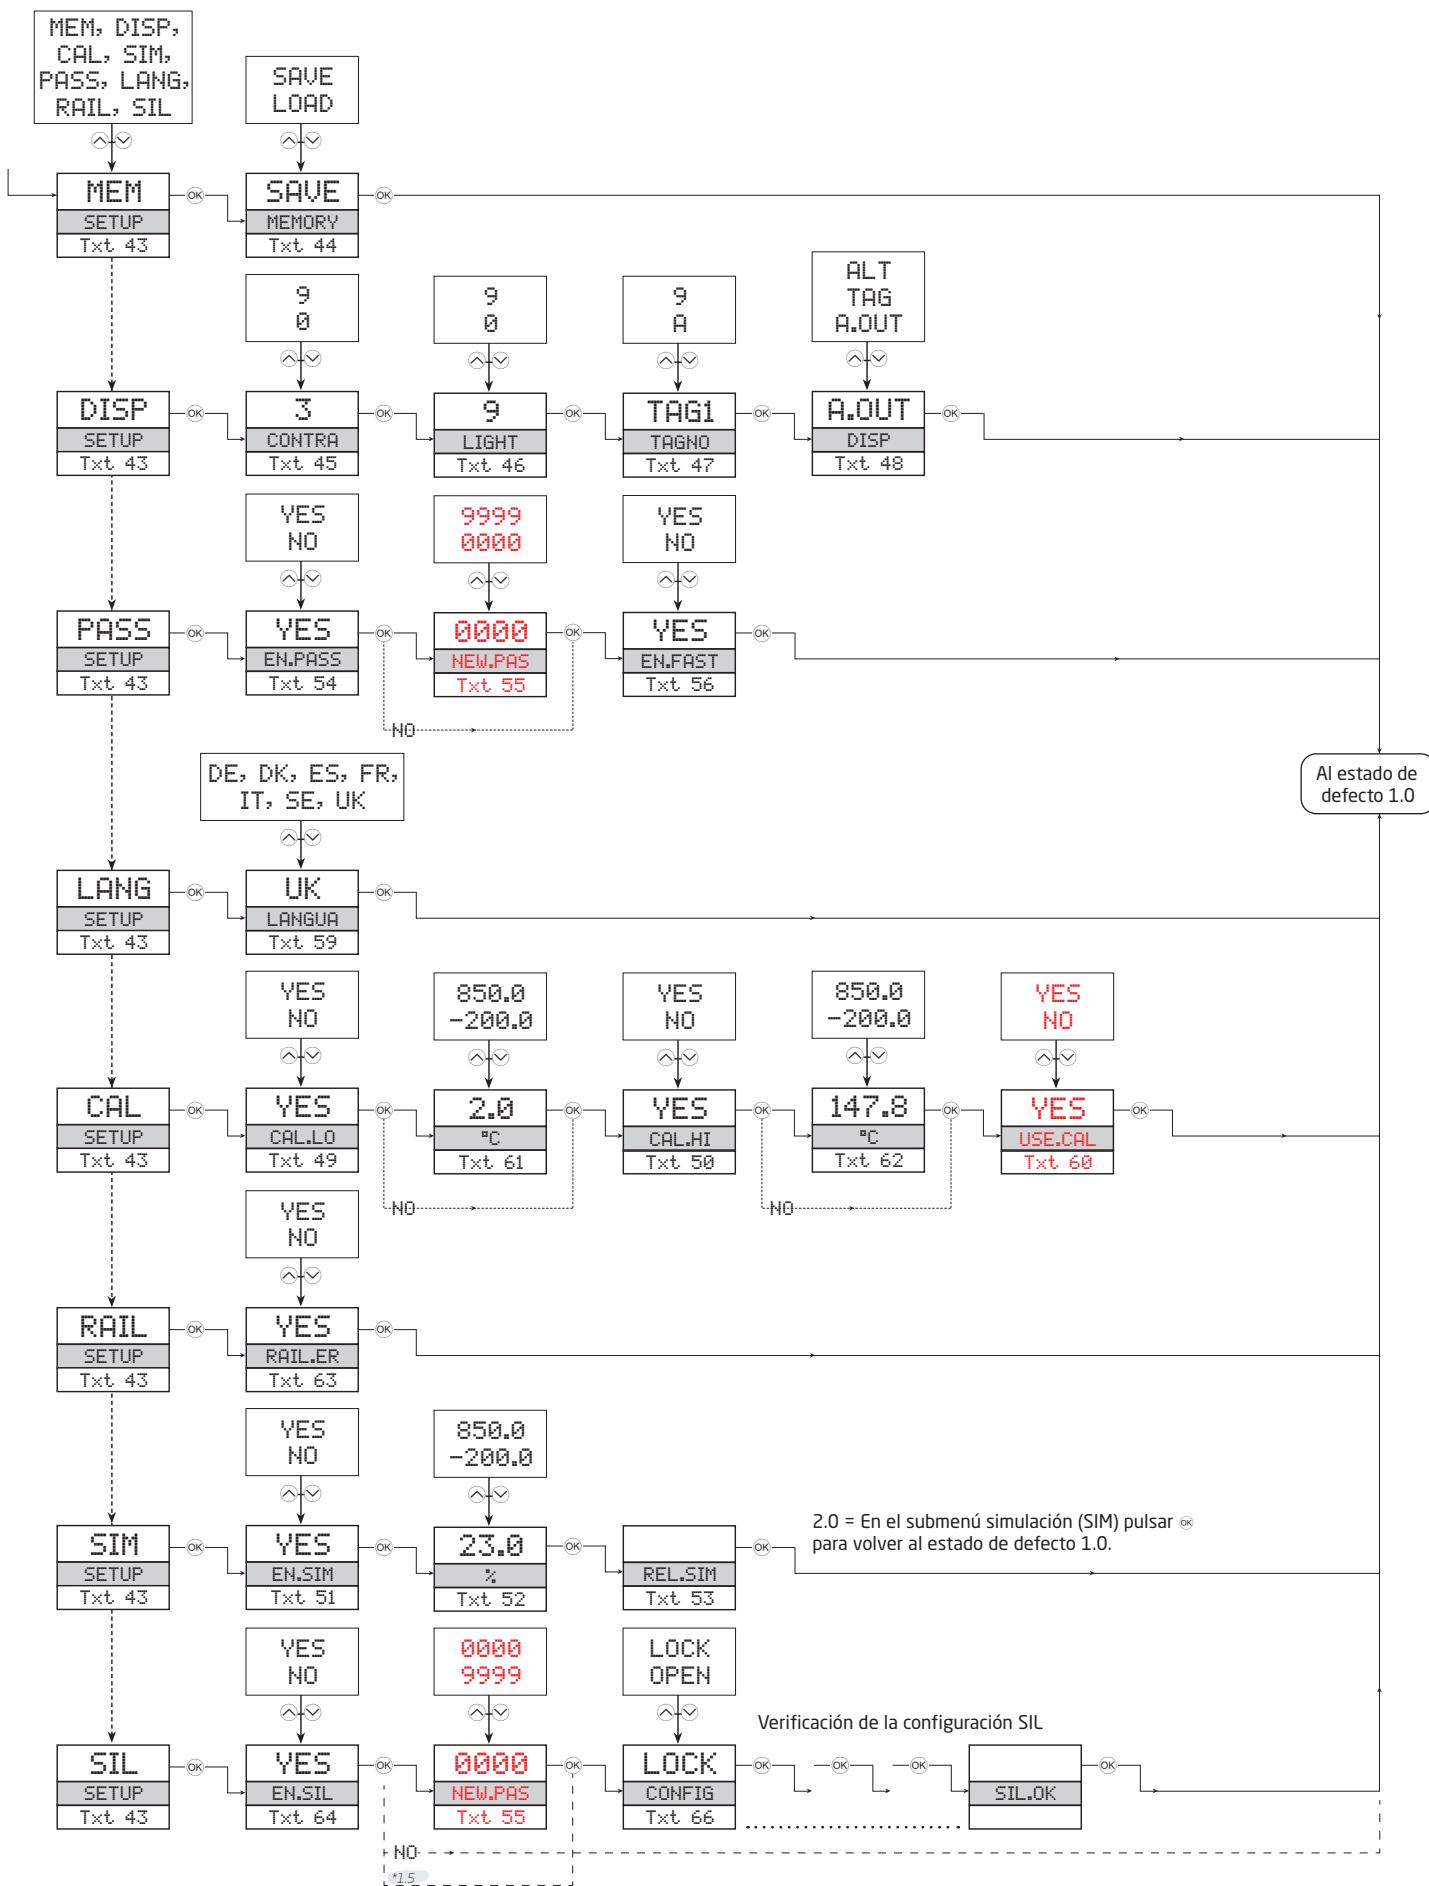


## Textos de ayuda desplegables


- [01] Entrar clave de acceso correcta
- [02] ¿Entrar en el menú avanzado de configuración?
- [03] Seleccionar entrada de temperatura
  - Seleccionar entrada potenciómetro
  - Seleccionar entrada de resistencia lineal
  - Seleccionar entrada de corriente
  - Seleccionar entrada de tensión
- [04] Seleccionar rango de entrada 0.0-1 V
  - Seleccionar rango de entrada 0.2-1 V
  - Seleccionar rango de entrada 0-5 V
  - Seleccionar rango de entrada 1-5 V
  - Seleccionar rango de entrada 0-10 V
  - Seleccionar rango de entrada 2-10 V
- [05] Seleccionar rango de entrada 0-20 mA
  - Seleccionar rango de entrada 4-20 mA
- [06] Seleccionar conexión del sensor 2 hilos
  - Seleccionar conexión del sensor 3 hilos
  - Seleccionar conexión del sensor 4 hilos
- [07] Entrar valor bajo de resistencia
- [08] Entrar valor alto de resistencia
- [09] Seleccionar Celsius como unidad de temperatura
  - Seleccionar Fahrenheit como unidad de temperatura
- [10] Seleccionar tipo de sensor termopar
  - Seleccionar tipo de sensor Ni
  - Seleccionar tipo de sensor Pt
- [11] Seleccionar unidades de display
- [12] Seleccionar posición del punto decimal
- [13] Entrar rango bajo de visualización
- [14] Entrar rango alto de visualización
- [15] Entrar relés en % del rango de entrada
  - Entrar relés en unidades de visualización
- [16] Seleccionar Pt10 como tipo de sensor
  - Seleccionar Pt20 como tipo de sensor
  - Seleccionar Pt50 como tipo de sensor
  - Seleccionar Pt100 como tipo de sensor
  - Seleccionar Pt200 como tipo de sensor
  - Seleccionar Pt250 como tipo de sensor
  - Seleccionar Pt300 como tipo de sensor
  - Seleccionar Pt400 como tipo de sensor
  - Seleccionar Pt500 como tipo de sensor
  - Seleccionar Pt1000 como tipo de sensor
- [17] Seleccionar Ni50 como tipo de sensor
  - Seleccionar Ni100 como tipo de sensor
  - Seleccionar Ni120 como tipo de sensor
  - Seleccionar Ni1000 como tipo de sensor
- [18] Seleccionar termopar B como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar E como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar J como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar K como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar L como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar N como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar R como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar S como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar T como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar U como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar W3 como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar W5 como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar Lr como tipo de sensor
- [19] Selec. función OFF (el relé está permanent. desactivado)
  - Selec. función POWER (relé indica estado POWER OK)
  - Selec. función ERROR (relé indica sólo error en el sensor)
  - Selec. función VENTANA (relé controlado por 2 consignas)
  - Selec. función CONSIGNA (relé controlado por 1 consigna)
- [20] Seleccionar contacto Normalmente Cerrado
  - Seleccionar contacto Normalmente Abierto
- [21] Entrar consigna relé
- [22] Activar relé por decremento de la señal
  - Activar relé por incremento de la señal
- [23] Entrar histéresis relé
- [24] Sin acción de error (estado indefinido en error)
  - Contacto de relé abierto en error
  - Contacto de relé cerrado en error
  - Mantener estado del relé cuando hay error
- [25] Entrar el retraso, en segun., de la activación del relé
- [26] Entrar el retraso, en segun., de la desactivación del relé
- [27] El contacto del relé está cerrado dentro de la ventana
  - El contacto del relé está abierto dentro de la ventana
- [28] Entrar el valor alto de la ventana de consignas del relé
- [29] Entrar el valor bajo de la ventana de consignas del relé
- [30] Entrar la histéresis de la ventana de consignas
- [31] Seleccionar sensor de temperatura interno
  - Seleccionar conector CJC (Accesorio)
- [32] Contacto de relé abierto en error
  - Contacto de relé cerrado en error
- [33] Seleccionar 0-20 mA como rango de salida
  - Seleccionar 4-20 mA como rango de salida
  - Seleccionar 20-0 mA como rango de salida
  - Seleccionar 20-4 mA como rango de salida
- [34] Selec. no acción de error (sal. no def. cuando hay error)
  - Seleccionar escala baja cuando hay error
  - Selec. NAMUR NE43 escala baja cuando hay error
  - Selec. NAMUR NE43 escala alta cuando hay error
- [35] Selec. tiempo respuesta salida analógica en segund.
- [36] Entrar valor de temperatura para salida analógica baja
- [37] Entrar valor de temperatura para salida analógica alta
- [38] Entrar en la configuración de funciones SIL
  - Entrar modo simulación
  - Entrar en la configuración del power rail
  - Realizar calibración del proceso
  - Entrar configuración del idioma
  - Entrar clave de acceso
  - Entrar configuración del display
  - Realizar operaciones de memoria
- [39] Cargar las configuraciones guardadas en el módulo
  - Guardar configuración del módulo en el 45xx
- [40] Ajustar contraste del LCD
- [41] Ajustar contraluz del LCD
- [42] Escribir etiqueta del equipo (TAG) en 5 caracteres
- [43] Mostrar el valor de la salida analógica en el display
  - Mostrar la etiqueta del equipo en el display
  - Cambiar información mostrada en el display
- [44] ¿Calibrar la entrada baja del valor de proceso?
- [45] ¿Calibrar la entrada alta del valor de proceso?
- [46] ¿Permitir modo de simulación?
- [47] Entrar la entrada del valor de simulación
- [48] Simulación de relé (usar ☰ para conmutar el relé)

- [54] ¿Permitir la protección de la clave de acceso?
- [55] Entrar nueva clave de acceso
- [56] ¿Permitir la función de configuración rápida?
- [57] Valor del relé (presionar para guardar)
- [58] Valor del relé (sólo lectura)
- [59] Seleccionar idioma
- [60] ¿Usar valores de calibración del proceso?
- [61] Entrar valor para punto de calibración bajo
- [62] Entrar valor para punto de calibración alto
- [63] ¿Transferir señal de estado al power rail?
- [64] ¿Activar bloqueo de la configuración SIL?  
0-20 mA no es un rango de salida válido para  
operación SIL
- [65] ¿... Utiliza el canal datos de calibration compensados por  
el proceso?
- [66] Estado de la configuración SIL (Activo / Bloqueado)
- [80] Cortocircuito en el sensor
- [81] Rotura de cable en sensor
- [82] Display por encima de rango
- [83] Display por debajo de rango
- [84] Rango de entrada por encima de rango
- [85] Rango de entrada por debajo de rango
- [86] Error en la entrada - revisar las conexiones y quitar la  
alimentación
- [87] Error en la salida - revisar las conexiones y quitar la  
alimentación
- [88] Error en memoria FLASH - revisar la configuración
- [89] Tipo de configuración o versión no válida
- [90] Error del hardware
- [91] Error en el sensor CJC - revisar la temperatura del equipo
- [92] Error del CJC - revisar la terminal CJC
- [93] No comunicación

## Representación gráfica de la función de activación de ventana

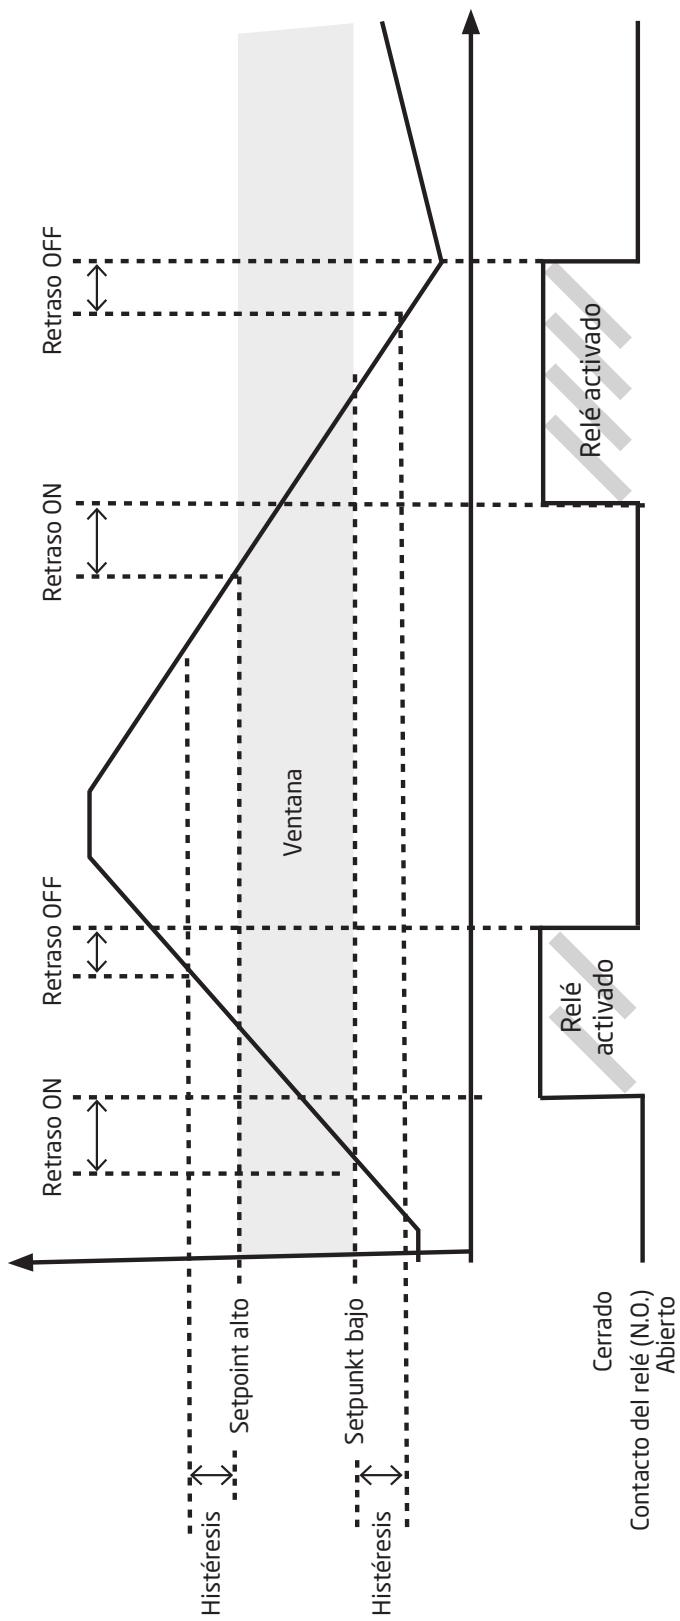

## Representación gráfica de la función de activación de consigna

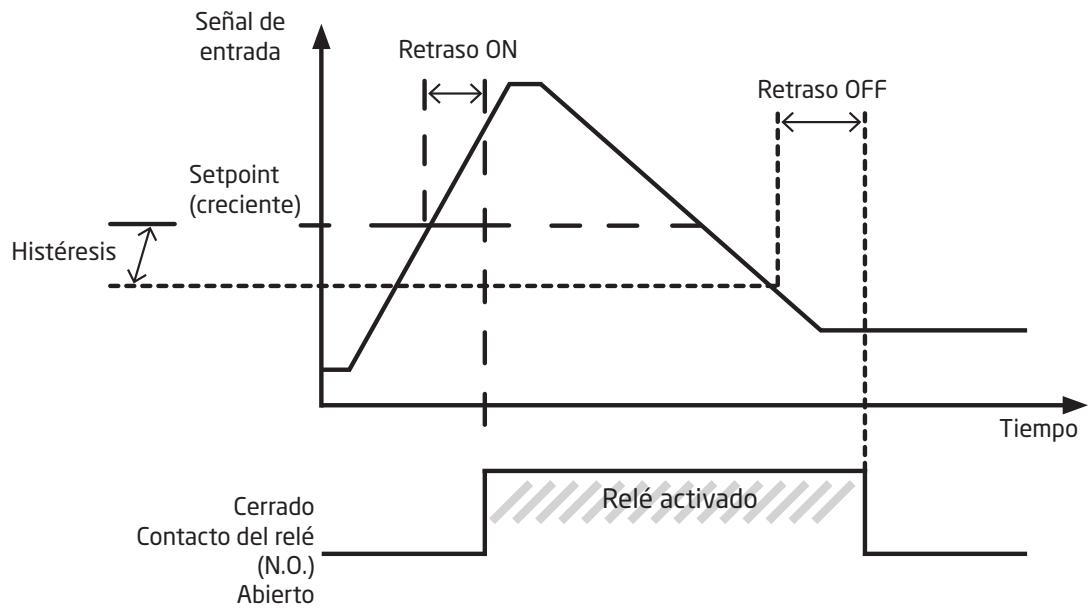

LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK

## IECEx Installation drawing



For safe installation of 9116 the following must be observed. The module shall only be installed by qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and standards that apply to this area.

Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.



For Installation in Zone 2 the following must be observed.

The 4501 programming module is to be used solely with PR electronics modules. It is important that the module is undamaged and has not been altered or modified in any way. Only 4501 modules free of dust and moisture shall be installed.

**IECEx Certificate:** KEM 10.0022X

**Marking 9116Bxx:**  
 [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA  
 Ex nA nC IIC T4 Gc  
 [Ex ia Da] IIIC  
 [Ex ia Ma] I

**Marking 9116Axx:** Ex nA nC IIC T4 Gc

**Standards** IEC60079-11:2011, IEC60079-0:2011, IEC60079-15:2010


### 9116Bxx Installation:

Hazardous area  
Zone 0, 1, 2, 20, 21 and 22

Non Hazardous area  
or Zone 2  
 $-20 \leq Ta \leq +60^{\circ}\text{C}$



**Supply terminal** (31,32)  
Voltage: 19.2 – 31.2 VDC

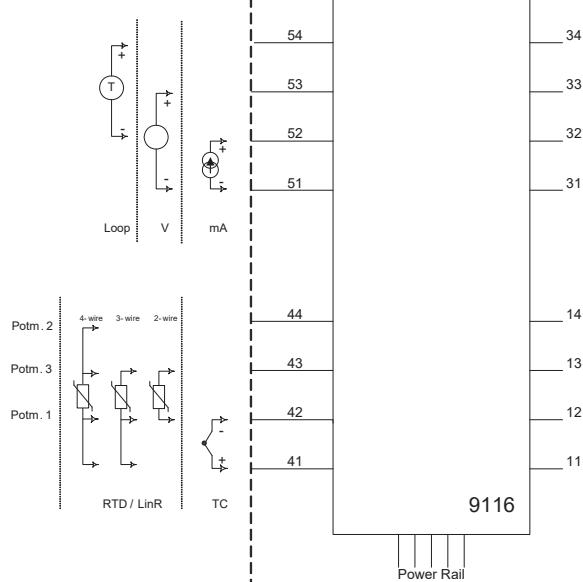

### Status relay, terminal (33,34)

**Zone 2 installation:**  
 Voltage max: 32 VAC/ 32 VDC  
 Power max: 16 VA / 32 W  
 Current max: 0.5 A AC / 1 A DC

### Relay output, terminal (13,14)

**Zone 2 installation**  
 Voltage max: 32 V AC / 30 VDC  
 Power max: 64 VA / 60 W  
 Current max: 2 A AC / 2 ADC

(terminal 11,12,13,14)  
 (terminal 31,32,33,34)  
 (terminal 91,92,93,94,95)

Um: 253 V max. 400 Hz

LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK

Module 9116B1	
Terminal 51-52, 51-53	
Ui	30 V
li	120 mA
Pi	900 mW
Ci	3 nF
Li	1 µH

Module 9116B2	
Terminal 51-52, 51-53	
Ui	30 V
li	120 mA
Pi	900 mW
Ci	3 nF
Li	1 µH

Module 9116B1		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 51-54, 52-54					
Uo	28 V	IIC	80 nF	4 mH	54 µH/Ω
Io	93 mA	IIB	640 nF	16 mH	218 µH/Ω
Po	650 mW	IIA	2.1 µF	32 mH	436 µH/Ω

Module 9116B2		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 51-54, 52-54					
Uo	21.4 V	IIC	0.16 µF	4 mH	54 µH/Ω
Io	93 mA	IIB	1.13 µF	16 mH	218 µH/Ω
Po	650 mW	IIA	4.15 µF	32 mH	436 µH/Ω

Module 9116B1		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 51-53					
Uo	28 V	IIC	80 nF	1000 mH	4 mH/Ω
Io	1.1 mA	IIB	640 nF	1000 mH	17 mH/Ω
Po	8 mW	IIA	2.1 µF	1000 mH	35 mH/Ω

Module 9116B2		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 51-53					
Uo	21.4 V	IIC	0.16 µF	1000 mH	4 mH/Ω
Io	1.1 mA	IIB	1.13 µF	1000 mH	17 mH/Ω
Po	8 mW	IIA	4.15 µF	1000 mH	35 mH/Ω

Module 9116B1		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 51-52					
Uo	8.3 V	IIC	7 µF	1000 mH	100 mH/Ω
Io	0.2 mA	IIB	73 µF	1000 mH	400 mH/Ω
Po	0.4 mW	IIA	1000 µF	1000 mH	800 mH/Ω

Module 9116B2		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 51-52					
Uo	8.3 V	IIC	7 µF	1000 mH	100 mH/Ω
Io	0.2 mA	IIB	73 µF	1000 mH	400 mH/Ω
Po	0.4 mW	IIA	1000 µF	1000 mH	800 mH/Ω

Module 9116B1		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 41,42,43,44					
Uo	8.3 V	IIC	7 µF	207 mH	1 mH/Ω
Io	13.1 mA	IIB	73 µF	828 mH	5 mH/Ω
Po	27.3 mW	IIA	1000 µF	1000 mH	10 mH/Ω

Module 9116B2		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 41,42,43,44					
Uo	8.3 V	IIC	7 µF	207 mH	1 mH/Ω
Io	13.1 mA	IIB	73 µF	828 mH	5 mH/Ω
Po	27.3 mW	IIA	1000 µF	1000 mH	10 mH/Ω

#### Installation notes:

For group I (mines), the parameters for group IIA apply.

Install in pollution degree 2, overvoltage category II as defined in IEC60664-1

Do not separate connectors when energized and an explosive gas mixture is present.

Do not mount or remove modules from the Power Rail when an explosive gas mixture is present.

Disconnect power before servicing.

The wiring of unused terminals is not allowed.

In type of protection [Ex ia Da] the parameters for intrinsic safety for gas group IIB are applicable.

For installation in Zone 2, the module shall be installed in an enclosure in type of protection Ex n or Ex e, providing a degree of protection of at least IP54. Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.


For installation on Power Rail in Zone 2, only Power Rail type 9400 supplied by Power Control Unit type 9410 (Type Examination Certificate KEMA 07ATEX0152 X) is allowed.

LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK

#### 9116Bxx Installation:

Hazardous area  
Zone 0,1,2, 20, 21, 22

Non Hazardous area  
or Zone 2

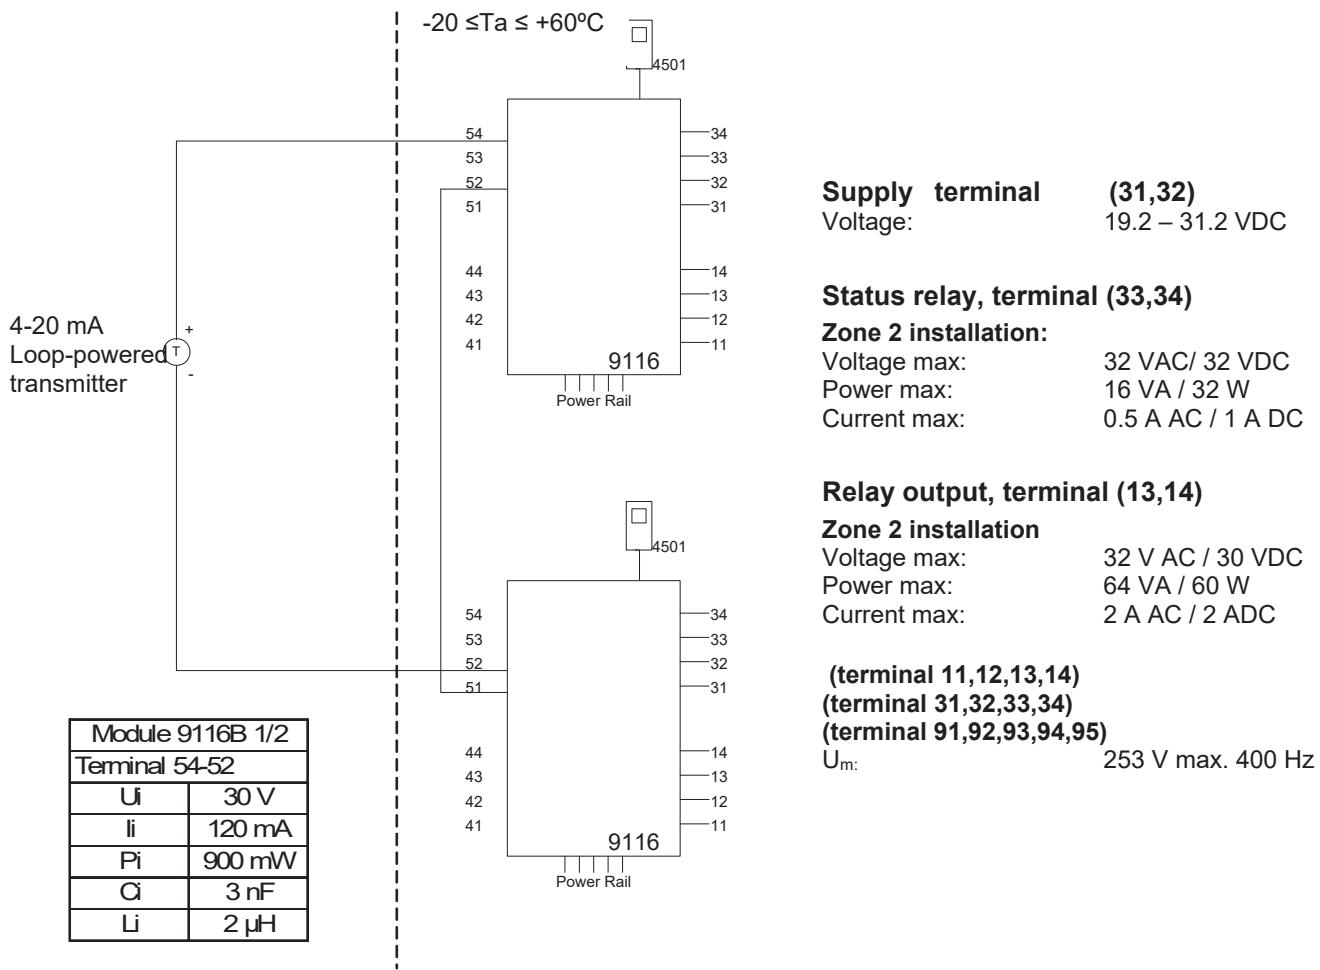

Module 9116B1 Term. 54-52; 51-52		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Uo	28 V	IIC	80 nF	4 mH	54 µH/Ω
Io	93 mA	IIB	640 nF	16 mH	218 µH/Ω
Po	650 mW	IIA	2.1 µF	32 mH	436 µH/Ω

Module 9116B2 Term. 54-52; 51-52		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Uo	21.4 V	IIC	0.16 µF	4 mH	54 µH/Ω
Io	93 mA	IIB	1.13 µF	16 mH	218 µH/Ω
Po	650 mW	IIA	4.15 µF	32 mH	436 µH/Ω


LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK

**9116Bxx Installation:**

Hazardous area  
Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22

Non Hazardous area  
or Zone 2

$-20 \leq T_a \leq +60^\circ\text{C}$

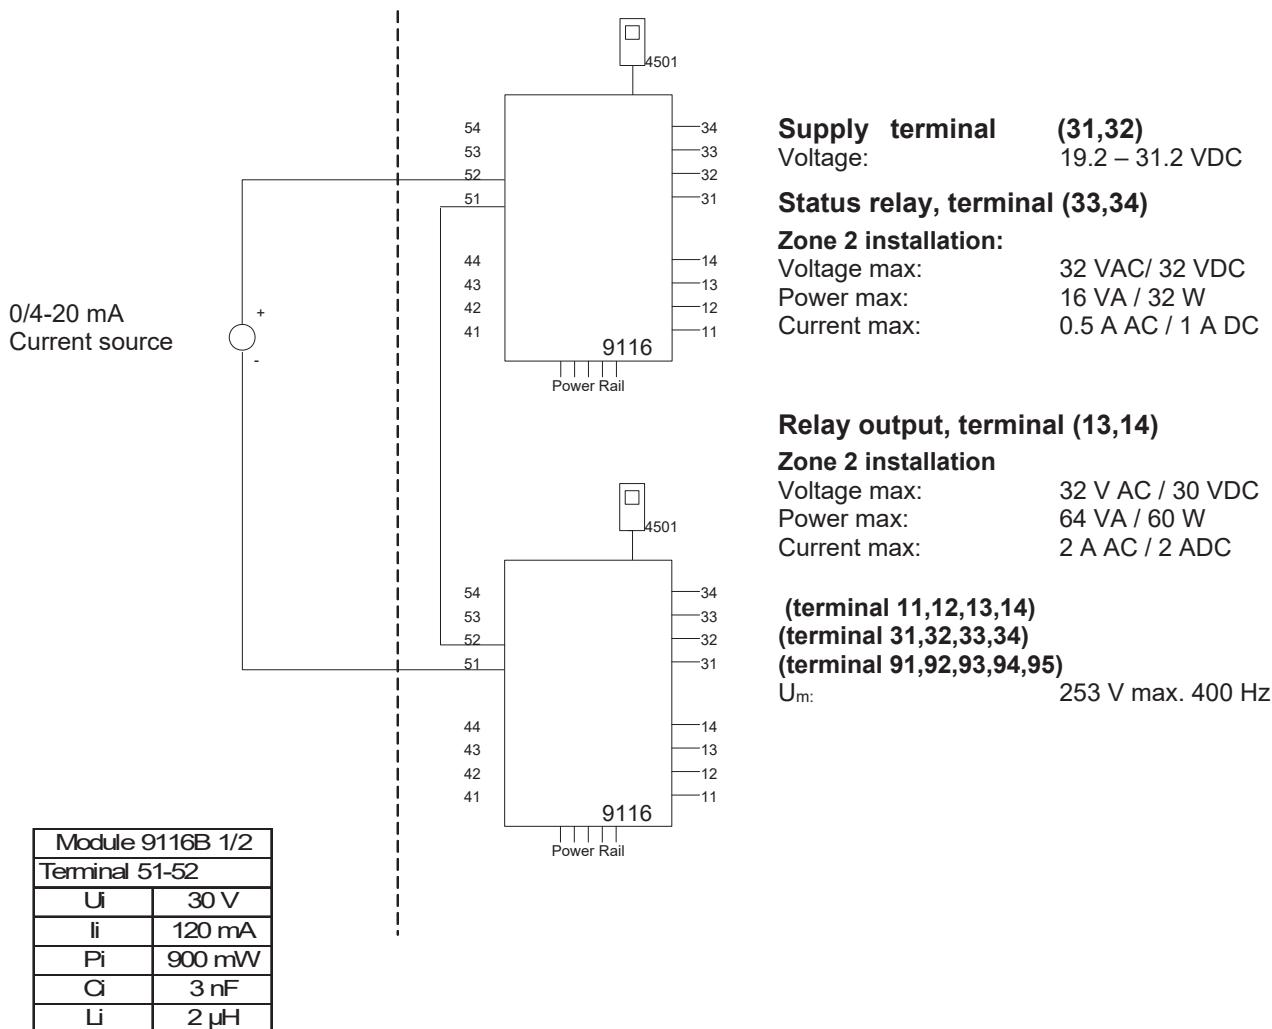


	Group	Co	Lo	Lo/Ro
Uo	IIC	0.4 $\mu\text{F}$	100 mH	25mH/ $\Omega$
Io	IIB	2.3 $\mu\text{F}$	100 mH	100mH/ $\Omega$
Po	IIA	9.5 $\mu\text{F}$	100 mH	200mH/ $\Omega$

LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK

**9116Axx Installation:**

Non Hazardous area or Zone 2

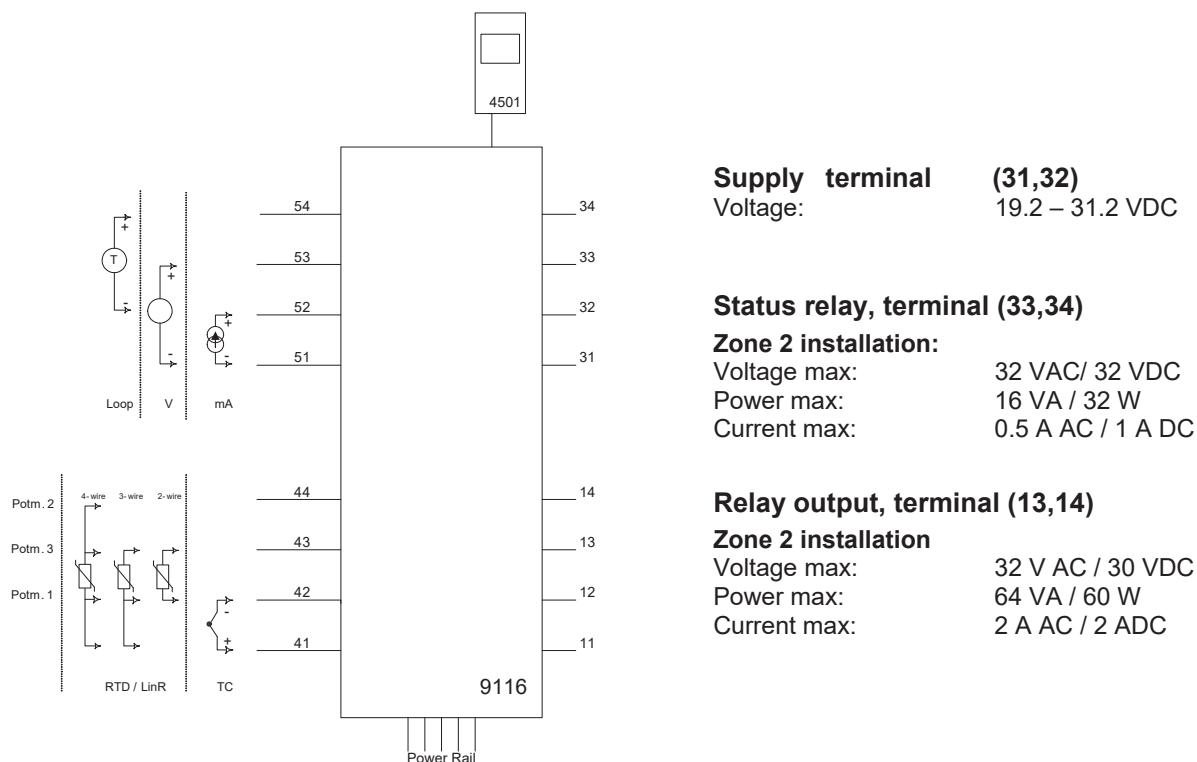

For installation in Zone 2, the module shall be installed in an enclosure in type of protection Ex n or Ex e, providing a degree of protection of at least IP54. Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.

For installation on Power Rail in Zone 2, only Power Rail type 9400 supplied by Power Control Unit type 9410 (Type Examination Certificate IECEx KEM 08.0025X) is allowed.

The 4501 programming module is to be used solely with PR electronics' modules. It is important that the module is undamaged and has not been altered or modified in any way. Only 4501 modules free of dust and moisture shall be installed.

LERBAKKEN 10, 8410 RØNDE DENMARK

## Esquema de instalación ATEX



Para una instalación segura del 9116 debe observar las siguientes indicaciones. El módulo solo debe ser instalado por personal cualificado, familiarizado con las leyes nacionales e internacionales, directivas y estándares que se aplican a esta área. El año de fabricación del equipo, puede obtenerse de los 2 primeros dígitos del número de serie.



Para instalación en Zona 2 se deben observar las siguientes indicaciones. El módulo programador 4501 sólo debe usarse con los módulos de PR electronics. Es importante que el módulo no sea dañado y que no sea manipulado o modificado de alguna manera. Sólo deben instalarse módulos 4501 libres de polvo y humedad.

### Certificado ATEX :

KEMA 10 ATEX 0053 X

### Marcado 9116Bxx:



II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA  
II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc  
II (1) D [Ex ia Da] IIIC  
I (M1) [Ex ia Ma] I

### Marcado 9116Axx:

II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc

### Estándares


EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010

### Instalación de 9116Bxx:

Área peligrosa  
Zona 0,1,2, 20, 21, 22

Área no peligrosa  
o Zona 2

-20 ≤ Ta ≤ +60°C

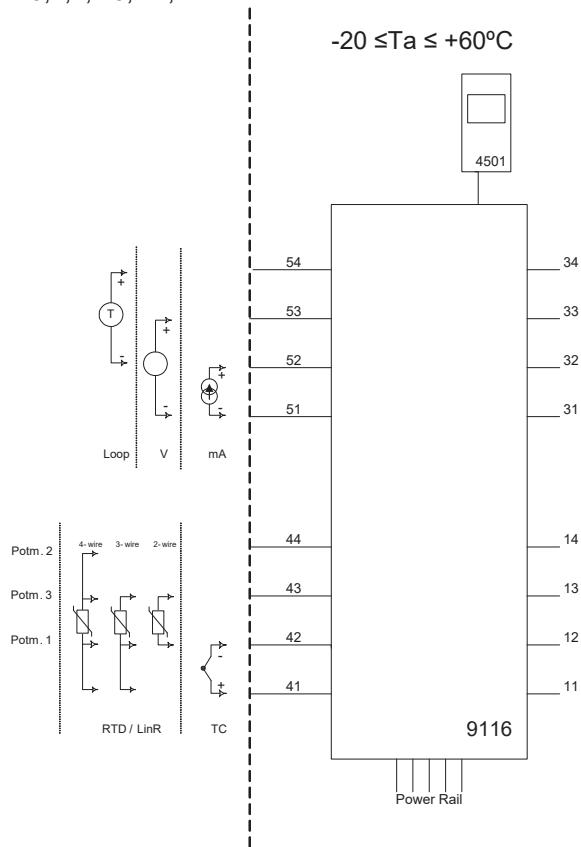

**Alimentación, terminales (31,32)**  
Tensión: 19,2 – 31,2 VCC

### Relé de estado, terminales (33,34)

#### Instalación en zona 2:

Tensión máx.: 32 VCA / 32 VCC  
Potencia máx.: 16 VA / 32 W  
Corriente máx.: 0,5 ACA / 1 ACC

### Salida relé, terminales (13,14)

#### Instalación en zona 2

Tensión máx.: 32 VCA / 30 VCC  
Potencia máx.: 64 VA / 60 W  
Corriente máx.: 2 ACA / 2 ACC

(terminales 11,12,13,14)

(terminales 31,32,33,34)

(terminales 91,92,93,94,95)

U<sub>m</sub>: 253 V máx. 400 Hz

LERBAKKEN 10, 8410 RØNDE DENMARK

Module 9116B1	
Terminal 51-52, 51-53	
Ui	30 V
Il	120 mA
Pi	900 mW
Ci	3 nF
Li	1 $\mu$ H

Module 9116B2	
Terminal 51-52, 51-53	
Ui	30 V
Il	120 mA
Pi	900 mW
Ci	3 nF
Li	1 $\mu$ H

Module 9116B1		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 51-54, 52-54					
Uo	28 V	IIC	80 nF	4 mH	54 $\mu$ H/ $\Omega$
Io	93 mA	IIB	640 nF	16 mH	218 $\mu$ H/ $\Omega$
Po	650 mW	IIA	2.1 $\mu$ F	32 mH	436 $\mu$ H/ $\Omega$

Module 9116B2		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 51-54, 52-54					
Uo	21.4 V	IIC	0.16 $\mu$ F	4 mH	54 $\mu$ H/ $\Omega$
Io	93 mA	IIB	1.13 $\mu$ F	16 mH	218 $\mu$ H/ $\Omega$
Po	650 mW	IIA	4.15 $\mu$ F	32 mH	436 $\mu$ H/ $\Omega$

Module 9116B1		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 51-53					
Uo	28 V	IIC	80 nF	1000 mH	4 mH/ $\Omega$
Io	1.1 mA	IIB	640 nF	1000 mH	17 mH/ $\Omega$
Po	8 mW	IIA	2.1 $\mu$ F	1000 mH	35 mH/ $\Omega$

Module 9116B2		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 51-53					
Uo	21.4 V	IIC	0.16 $\mu$ F	1000 mH	4 mH/ $\Omega$
Io	1.1 mA	IIB	1.13 $\mu$ F	1000 mH	17 mH/ $\Omega$
Po	8 mW	IIA	4.15 $\mu$ F	1000 mH	35 mH/ $\Omega$

Module 9116B1		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 51-52					
Uo	8.3 V	IIC	7 $\mu$ F	1000 mH	100 mH/ $\Omega$
Io	0.2 mA	IIB	73 $\mu$ F	1000 mH	400 mH/ $\Omega$
Po	0.4 mW	IIA	1000 $\mu$ F	1000 mH	800 mH/ $\Omega$

Module 9116B2		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 51-52					
Uo	8.3 V	IIC	7 $\mu$ F	1000 mH	100 mH/ $\Omega$
Io	0.2 mA	IIB	73 $\mu$ F	1000 mH	400 mH/ $\Omega$
Po	0.4 mW	IIA	1000 $\mu$ F	1000 mH	800 mH/ $\Omega$

Module 9116B1		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 41,42,43,44					
Uo	8.3 V	IIC	7 $\mu$ F	207 mH	1 mH/ $\Omega$
Io	13.1 mA	IIB	73 $\mu$ F	828 mH	5 mH/ $\Omega$
Po	27.3 mW	IIA	1000 $\mu$ F	1000 mH	10 mH/ $\Omega$

Module 9116B2		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 41,42,43,44					
Uo	8.3 V	IIC	7 $\mu$ F	207 mH	1 mH/ $\Omega$
Io	13.1 mA	IIB	73 $\mu$ F	828 mH	5 mH/ $\Omega$
Po	27.3 mW	IIA	1000 $\mu$ F	1000 mH	10 mH/ $\Omega$

#### Notas de instalación:

Para grupo I (minas), los parámetros de grupo II A se aplican.

Instalar en grado de polución 2, categoría de sobretensión II de acuerdo con los requisitos de EN 60664-1.

No desconectar los conectores cuando el módulo esté alimentado y esté presente una mezcla de gases explosivos.

No montar o desmontar los módulos del Power Rail cuando una mezcla de gases explosivos esté presente.

Desconecte la alimentación antes de darle servicio.

No se permite el cableado de los terminales no utilizados.

Para el tipo de protección [Ex ia Da] los parámetros de seguridad intrínseca para grupos de gas II son aplicables.

Para la instalación en zona 2 el módulo debe ser instalado con una cubierta externa teniendo una protección Ex n o Ex e. La cubierta debe proporcionar al menos una protección IP54. Los acoplamientos de cables et los tapones deben cumplir los mismos requisitos.

Para la instalación del Power Rail en zona 2, sólo el Power Rail 9400 alimentado por la Unidad de Control tipo 9410 (KEMA 07ATEX0152 X) está permitida.


LERBAKKEN 10, 8410 RØNDE DENMARK

**Instalación de 9116Bxx:**

Área peligrosa  
Zona 0,1,2, 20, 21, 22

Área no peligrosa  
o Zona 2

-20 °C ≤ Ta ≤ +60°C

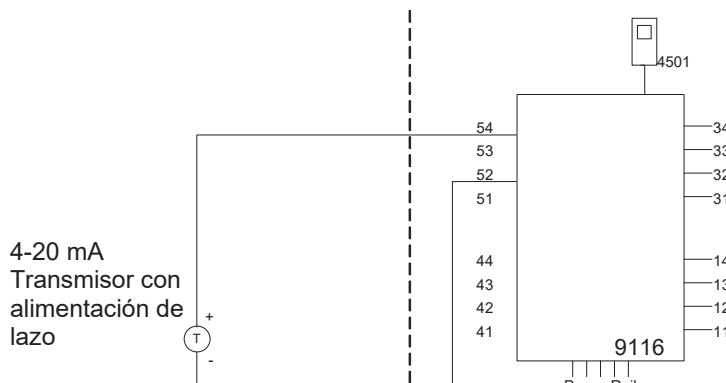

Module 9116B 1/2	
Terminal 54-52	
Ui	30 V
Il	120 mA
Pi	900 mW
Ci	3 nF
Li	2 µH

Module 9116B1 Term. 54-52; 51-52		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Uo	28 V	IIC	80 nF	4 mH	54 µH/Ω
Io	93 mA	IIB	640 nF	16 mH	218 µH/Ω
Po	650 mW	IIA	2.1 µF	32 mH	436 µH/Ω

Module 9116B2 Term. 54-52; 51-52		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Uo	21.4 V	IIC	0.16 µF	4 mH	54 µH/Ω
Io	93 mA	IIB	1.13 µF	16 mH	218 µH/Ω
Po	650 mW	IIA	4.15 µF	32 mH	436 µH/Ω

**Alimentación, terminales (31,32)**  
Tensión: 19,2 – 31,2 VCC

**Relé de estado, terminales (33,34)**

**Instalación en zona 2:**

Tensión máx.: 32 VCA / 32 VCC  
Potencia máx.: 16 VA / 32 W  
Corriente máx.: 0,5 ACA / 1 ACC

**Salida relé, terminales (13,14)**

**Instalación en zona 2**

Tensión máx.: 32 VCA / 30 VCC  
Potencia máx.: 64 VA / 60 W  
Corriente máx.: 2 ACA / 2 ACC

**(terminales 11,12,13,14)**

**(terminales 31,32,33,34)**

**(terminales 91,92,93,94,95)**


Um: 253 V máx. 400 Hz

LERBAKKEN 10, 8410 RØNDE DENMARK

**Instalación de 9116Bxx:**

Área peligrosa  
Zona 0,1,2, 20, 21, 22

Área no peligrosa  
o Zona 2

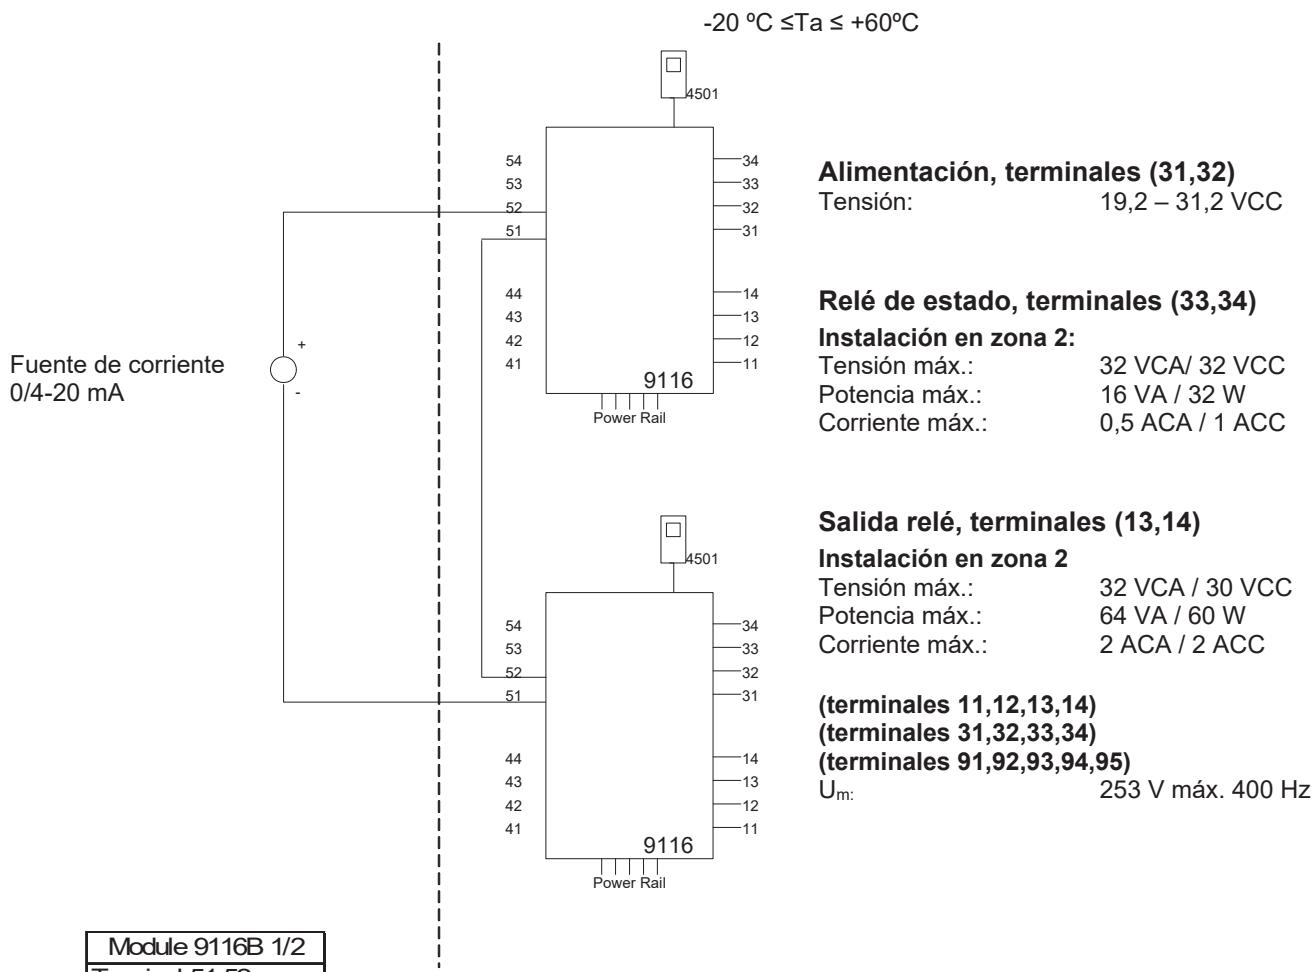


Module 9116B 1/2	
Terminal 51-52	
U <sub>i</sub>	30 V
I <sub>i</sub>	120 mA
P <sub>i</sub>	900 mW
C <sub>i</sub>	3 nF
L <sub>i</sub>	2 $\mu$ H

Module 9116B 1/2 Term. 52-51, 51-52	Group	C <sub>o</sub>	L <sub>o</sub>	L <sub>o/R<sub>o</sub></sub>
U <sub>o</sub>	IIC	0.4 $\mu$ F	100 mH	25mH/ $\Omega$
I <sub>o</sub>	IIB	2.3 $\mu$ F	100 mH	100mH/ $\Omega$
P <sub>o</sub>	IIA	9.5 $\mu$ F	100 mH	200mH/ $\Omega$

LERBAKKEN 10, 8410 RØNDE DENMARK

**Instalación de 9116Axx:**

Área no peligrosa o zona 2

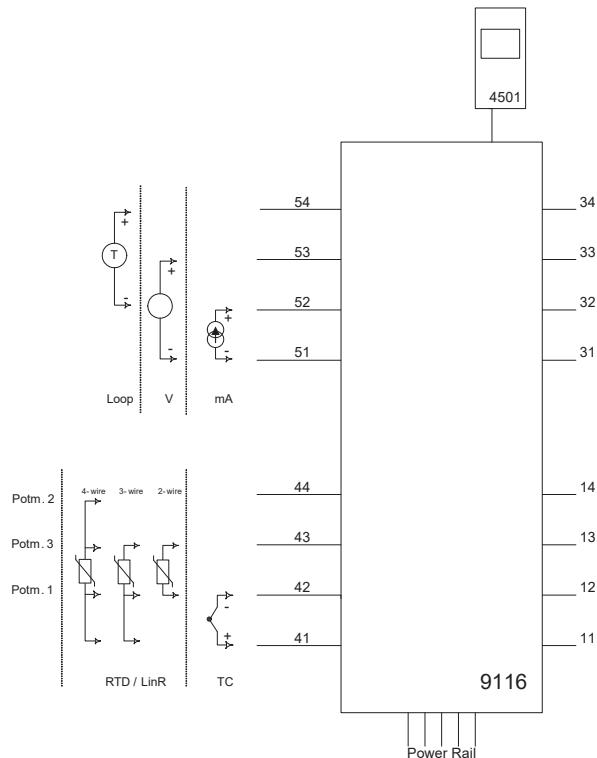

**Alimentación, terminales (31,32)**

Tensión: 19,2 – 31,2 VCC

**Relé de estado, terminales (33,34)**

**Installation en zone 2 :**

Tensión máx.: 32 VCA/ 32 VCC  
Potencia máx.: 16 VA / 32 W  
Corriente máx.: 0,5 ACA/ 1 ACC

**Salida relé, terminales (13,14)**

**Instalación en zona 2**

Tensión máx.: 32 VCA / 30 VCC  
Potencia máx.: 64 VA / 60 W  
Corriente máx.: 2 ACA / 2 ACC

Para la instalación en zona 2 el módulo debe ser instalado con una cubierta externa teniendo una protección Ex n o Ex e. La cubierta debe proporcionar al menos una protección IP54. Los acoplamientos de cables et los tapones deben cumplir los mismos requisitos.

Para la instalación del Power Rail en zona 2, sólo el Power Rail 9400 alimentado por la Unidad de Control tipo 9410 (KEMA 07ATEX0152 X) está permitida.

El módulo programador 4501 sólo debe usarse con los módulos de PR electronics. Es importante que el módulo no sea dañado y que no sea manipulado o modificado de alguna manera. Sólo deben instalarse módulos 4501 libres de polvo y humedad.

LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK

## FM Installation drawing

**9116**



For safe installation of 9116B the following must be observed. The module shall only be installed by qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and standards that apply to this area.

Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.



**4501**

For Installation in Zone 2 / Division 2 the following must be observed.

The 4501 programming module is to be used solely with PR electronics modules. It is important that the module is undamaged and has not been altered or modified in any way. Only 4501 modules free of dust and moisture shall be installed.

### Hazardous Classified Location

Class I/II/III, Division 1, Group A,B,C,D,E,F,G  
or Class I, Zone 0/1 Group IIC, [AEx ia] IIC  
or Group IIC, [Ex ia Ga] IIC Gc


### Unclassified Location or

**Hazardous Classified Location**  
Class I, Division 2, Group A,B,C,D T4  
or Class I Zone 2 Group IIC T4 Gc

Simple Apparatus or  
Intrinsic safe apparatus  
with entity parameters:

$V_{max} (U_i) \geq V_t (U_o)$   
 $I_{max} (I_i) \geq I_t (I_o)$   
 $P_i \geq P_t (P_o)$   
 $C_a \geq C_{cable} + C_i$   
 $L_a \geq L_{cable} + L_i$

$-20 \leq T_a \leq +60^\circ C$

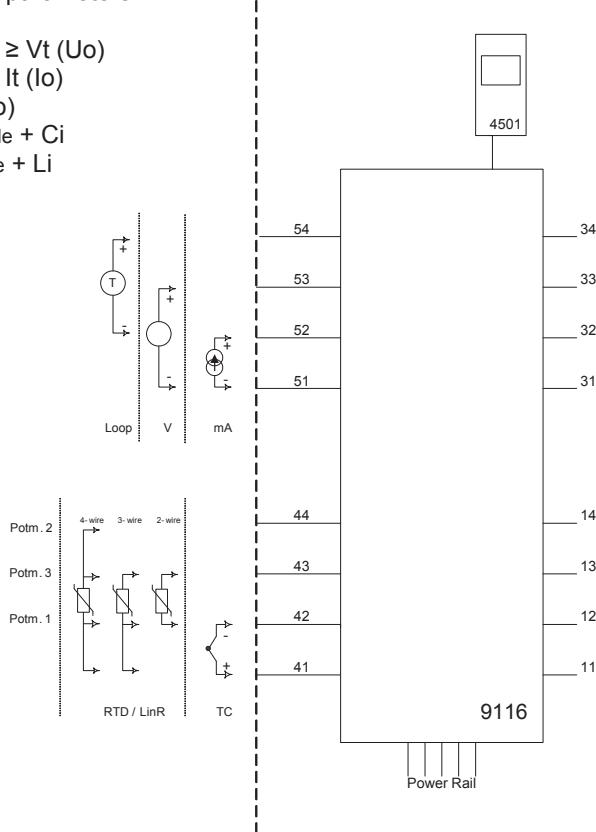

### Status relay, terminal (33,34)

**Non hazardous area installation**  
 Voltage max: 125 VAC / 110 VDC  
 Power max: 62.5 VA / 32 W  
 Current max: 0.5 A AC / 0.3 ADC

### Zone 2 installation:

Voltage max: 32 VAC/ 32 VDC  
 Power max: 16 VA / 32 W  
 Current max: 0.5 A AC / 1 A DC

### Relay output, terminal (13,14)

**Non hazardous area installation**  
 Voltage max: 250 VAC / 30 VDC  
 Power max: 500 VA / 60 W  
 Current max: 2 A AC / 2 ADC

### Zone 2 installation

Voltage max: 32 V AC / 30 VDC  
 Power max: 64 VA / 60 W  
 Current max: 2 A AC / 2 ADC

(terminal 11,12,13,14)

(terminal 31,32,33,34)

(terminal 91,92,93,94,95)

$U_m$ : 253 V max. 400 Hz

LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK

Module 9116B1	
Terminal 51-52, 51-53	
Ui, Vmax	30 V
Ii, Imax	120 mA
Pi	900 mW
Ci	3 nF
Li	1 $\mu$ H

Module 9116B2	
Terminal 51-52, 51-53	
Ui, Vmax	30 V
Ii, Imax	120 mA
Pi	900 mW
Ci	3 nF
Li	1 $\mu$ H

Module 9116B1	
Terminal 51-54, 52-54	
Uo, Voc	28 V
Io, Isc	93 mA
Po	650 mW
Group	Co
	80 nF
	4 mH
	54 $\mu$ H/ $\Omega$
IIC or A,B	
640 nF	16 mH
218 $\mu$ H/ $\Omega$	
IIB or C,E,F	
2.1 $\mu$ F	32 mH
436 $\mu$ H/ $\Omega$	
IIA or D,G	

Module 9116B2	
Terminal 51-54, 52-54	
Uo, Voc	21.4 V
Io, Isc	93 mA
Po	650 mW
Group	Co
	0.16 $\mu$ F
	4 mH
	54 $\mu$ H/ $\Omega$
IIC or A,B	
1.13 $\mu$ F	16 mH
218 $\mu$ H/ $\Omega$	
IIB or C,E,F	
4.15 $\mu$ F	32 mH
436 $\mu$ H/ $\Omega$	
IIA or D,G	

Module 9116B1	
Terminal 51-53	
Uo, Voc	28 V
Io, Isc	1.1 mA
Po	8 mW
Group	Co
	80 nF
	1000 mH
	4 mH/ $\Omega$
IIC or A,B	
640 nF	1000 mH
17 mH/ $\Omega$	
IIB or C,E,F	
2.1 $\mu$ F	1000 mH
35 mH/ $\Omega$	
IIA or D,G	

Module 9116B2	
Terminal 51-53	
Uo, Voc	21.4 V
Io, Isc	1.1 mA
Po	8 mW
Group	Co
	0.16 $\mu$ F
	1000 mH
	4 mH/ $\Omega$
IIC or A,B	
1.13 $\mu$ F	1000 mH
17 mH/ $\Omega$	
IIB or C,E,F	
4.15 $\mu$ F	1000 mH
35 mH/ $\Omega$	
IIA or D,G	

Module 9116B1	
Terminal 51-52	
Uo, Voc	8.3 V
Io, Isc	0.2 mA
Po	0.4 mW
Group	Co
	7 $\mu$ F
	1000 mH
	100 mH/ $\Omega$
IIC or A,B	
73 $\mu$ F	1000 mH
400 mH/ $\Omega$	
IIB or C,E,F	
1000 $\mu$ F	1000 mH
800 mH/ $\Omega$	
IIA or D,G	

Module 9116B1	
Terminal 41,42,43,44	
Uo, Voc	8.3 V
Io, Isc	13.1 mA
Po	27.3 mW
Group	Co
	7 $\mu$ F
	207 mH
	1 mH/ $\Omega$
IIC or A,B	
73 $\mu$ F	828 mH
5 mH/ $\Omega$	
IIB or C,E,F	
1000 $\mu$ F	1000 mH
10 mH/ $\Omega$	
IIA or D,G	

Module 9116B2	
Terminal 51-52	
Uo, Voc	8.3 V
Io, Isc	0.2 mA
Po	0.4 mW
Group	Co
	7 $\mu$ F
	1000 mH
	100 mH/ $\Omega$
IIC or A,B	
73 $\mu$ F	1000 mH
400 mH/ $\Omega$	
IIB or C,E,F	
1000 $\mu$ F	1000 mH
800 mH/ $\Omega$	
IIA or D,G	

Module 9116B2	
Terminal 41,42,43,44	
Uo, Voc	8.3 V
Io, Isc	13.1 mA
Po	27.3 mW
Group	Co
	7 $\mu$ F
	207 mH
	1 mH/ $\Omega$
IIC or A,B	
73 $\mu$ F	828 mH
5 mH/ $\Omega$	
IIB or C,E,F	
1000 $\mu$ F	1000 mH
10 mH/ $\Omega$	
IIA or D,G	

#### Installation notes:

In Class I, Division 2 installations, the subject equipment shall be mounted within a too-secured enclosure which is capable of accepting one or more of the Class I, Division 2 wiring methods specified in the the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) or Canadian Electrical Code (C22.1).

In Zone 2 installations, the subject equipment shall be mounted within a tool secured enclosure which is capable of accepting one or more of the Zone 2 wiring methods specified in the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) or the Canadian Electrical Code (C22.1). Where installed in outdoor or potentially wet locations, the enclosure shall, at a minimum, meet the requirements of IP54.

In Zone 2 installations, the installer shall ensure protection of supply terminals against transient voltages exceeding 140% of the rated supply voltage.

Install in environments rated Pollution Degree 2 or better; overvoltage category I or II.

The module must be supplied from a Power Supply having double or reinforced insulation.

The use of stranded wires is not permitted for mains wiring except when wires are fitted with cable ends.

For installation on the 9400 Power Rail the power must be supplied from Power Control Module Unit 9410.

The module is galvanic isolated and does not require grounding.

Use 60 / 75 °C Copper Conductors with wire Size AWG: (26-14).

**Warning:** Substitution of components may impair intrinsic safety.

**Warning:** To prevent ignition of the explosive atmospheres, disconnect power before servicing and do not separate connectors when energized and an explosive gas mixture is present.

**Warning:** Do not mount or remove modules from the Power Rail when an explosive gas mixture is present.


LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK

#### Hazardous Classified Location

Class I/II/III, Division 1, Group A,B,C,D,E,F,G  
or Class I, Zone 0/1 Group IIC, [AEx ia] IIC  
or Group IIC, [Ex ia Ga] IIC Gc

#### Unclassified Location or

Hazardous Classified Location  
Class I, Division 2, Group A,B,C,D T4  
or Class I Zone 2 Group IIC T4 Gc

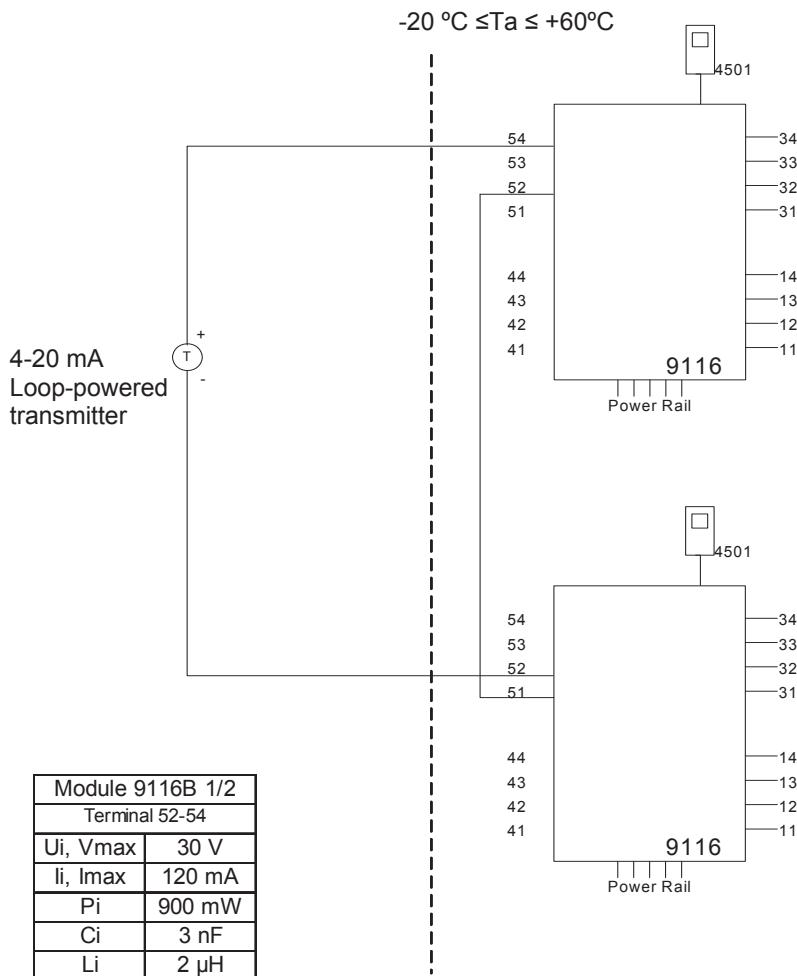

$-20^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +60^{\circ}\text{C}$

#### Status relay, terminal (33,34)

##### Non hazardous area installation

Voltage max: 125 VAC / 110 VDC  
Power max: 62.5 VA / 32 W  
Current max: 0.5 A AC / 0.3 ADC

##### Zone 2 installation:

Voltage max: 32 VAC / 32 VDC  
Power max: 16 VA / 32 W  
Current max: 0.5 A AC / 1 A DC

#### Relay output, terminal (13,14)

##### Non hazardous area installation

Voltage max: 250 VAC / 30 VDC  
Power max: 500 VA / 60 W  
Current max: 2 A AC / 2 ADC

##### Zone 2 installation

Voltage max: 32 VAC / 30 VDC  
Power max: 64 VA / 60 W  
Current max: 2 A AC / 2 ADC

Module 9116B1 Terminals 52-54		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Uo, Voc	28 V	IIC or A,B	80 nF	4 mH	54 $\mu\text{H}/\Omega$
Io, Isc	93 mA	IIB or C,E,F	640 nF	16 mH	218 $\mu\text{H}/\Omega$
Po	650 mW	IIA or D,G	2.1 $\mu\text{F}$	32 mH	436 $\mu\text{H}/\Omega$

(terminal 11,12,13,14)  
(terminal 31,32,33,34)  
(terminal 91,92,93,94,95)  
 $U_m$ : 253 V max. 400 Hz

Module 9116B2 Terminal 52-54		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Uo, Voc	21.4 V	IIC or A,B	0.16 $\mu\text{F}$	4 mH	54 $\mu\text{H}/\Omega$
Io, Isc	93 mA	IIB or C,E,F	1.13 $\mu\text{F}$	16 mH	218 $\mu\text{H}/\Omega$
Po	650 mW	IIA or D,G	4.15 $\mu\text{F}$	32 mH	436 $\mu\text{H}/\Omega$


**LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK**
**Hazardous Classified Location**

 Class I/II/III, Division 1, Group A,B,C,D,E,F,G  
 or Class I, Zone 0/1 Group IIC, [AEx ia] IIC  
 or Group IIC, [Ex ia Ga] IIC Gc

**Unclassified Location or**
**Hazardous Classified Location**

 Class I, Division 2, Group A,B,C,D T4  
 or Class I Zone 2 Group IIC T4 Gc

 $-20^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +60^{\circ}\text{C}$ 

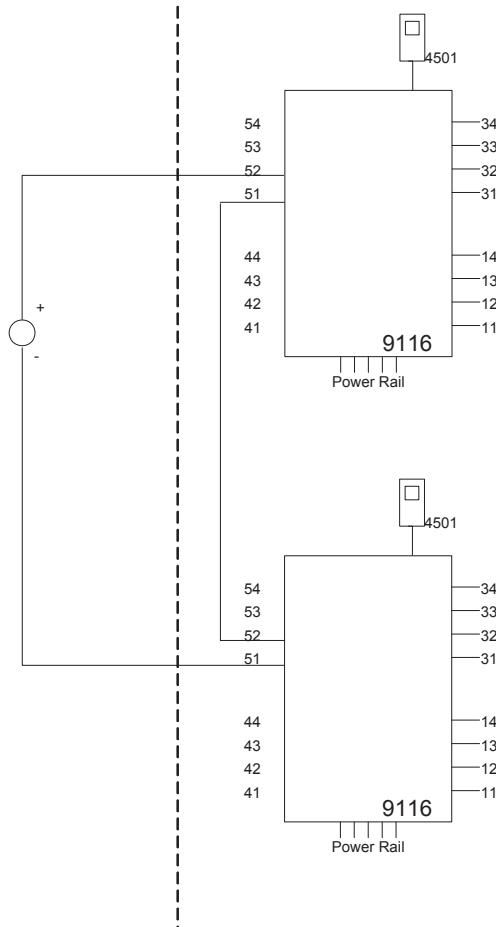 0/4-20 mA  
 Current Source


Module 9116B 1/2	
Terminal 51-52	
Ui, Vmax	30 V
Il, Imax	120 mA
Pi	900 mW
Ci	3 nF
Li	2 $\mu\text{H}$

Module 9116B 1/2 Terminals 51-52		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Uo, Voc	16.6 V	IIC or A,B	0.4 $\mu\text{F}$	100 mH	25mH/ $\Omega$
Io, Isc	0.2 mA	IIB or C,E,F	2.3 $\mu\text{F}$	100 mH	100mH/ $\Omega$
Po	0.8 mW	IIA or D,G	9.5 $\mu\text{F}$	100 mH	200mH/ $\Omega$

**Status relay, terminal (33,34)**
**Unclassified location installation:**

 Voltage max: 125 VAC / 110 VDC  
 Power max: 62.5 VA / 32 W  
 Current max: 0.5 A AC / 0.3 ADC

**Zone 2 installation:**

 Voltage max: 32 VAC/ 32 VDC  
 Power max: 16 VA / 32 W  
 Current max: 0.5 A AC / 1 A DC

**Relay output, terminal (13,14)**
**Unclassified location installation:**

 Voltage max: 250 VAC / 30 VDC  
 Power max: 500 VA / 60 W  
 Current max: 2 A AC / 2 ADC

**Zone 2 installation**

 Voltage max: 32 VAC / 30 VDC  
 Power max: 64 VA / 60 W  
 Current max: 2 A AC / 2 ADC

**(terminal 11,12,13,14)**
**(terminal 31,32,33,34)**
**(terminal 91,92,93,94,95)**

Um: 253 V max. 400 Hz

LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK

## UL Installation drawing



For safe installation of associated apparatus 9116Bx the following must be observed. The module shall only be installed by qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and standards that apply to this area



For Installation in DIV2/Zone 2 the following must be observed.

The 4501 programming module is to be used solely with PR electronics modules. It is important that the module is undamaged and has not been altered or modified in any way. Only 4501 modules free of dust and moisture shall be installed.

**9116A1-U9, 9116B1-U9: Universal Converter Voc or Uo: 28V**

**9116A2-U9, 9116B2-U9: Universal Converter Voc or Uo: 21.4V**

### Marking:



Proc. Cont. Eq. for Use in Haz. Loc.  
Install in CL I DIV2 GP A-D T4 provide  
IS circuits to CL I-III DIV 1 GP A-G  
or CL I Zn2 Gp IIC T4 provides IS  
E233311 circuits for CL I Zn0 Gp IIC/Zn20 Gp IIIC  
Um=253V [Exia] Installation Drawing: 9116QU01

The 9116Bx is galvanically isolating associated apparatus for installation in non-hazardous locations or Class I, Division 2, Groups A – D hazardous locations with intrinsically safe connections to Class I, II and III hazardous locations.



Proc. Cont. Eq. for Use in Haz. Loc.  
Install in CL I DIV2 GP A-D T4  
or CL I Zn2 Gp IIC T4  
E233311 Installation Drawing: 9116QU01

The 9116Ax is intended for installation in non-hazardous locations or Class I, Division 2, Groups A – D or Zone 2 Group IIC hazardous locations.

### Standards:

- UL 121201 NONINCENDIVE ELECTRICAL EQUIPMENT FOR USE IN CLASS I AND II, DIVISION 2 AND CLASS III, DIVISIONS 1 AND 2 HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATIONS Edition 9 - Revision Date 2018/08/31
- CSA C22.2 NO. 213 NONINCENDIVE ELECTRICAL EQUIPMENT FOR USE IN CLASS I AND II, DIVISION 2 AND CLASS III, DIVISIONS 1 AND 2 HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATIONS- Edition 3 - Issue Date 2017/09/01
- UL 913 STANDARD FOR INTRINSICALLY SAFE APPARATUS AND ASSOCIATED APPARATUS FOR USE IN CLASS I, II, III, DIVISION 1, HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATIONS- Edition 8 - Revision Date 2015/10/16
- CSA C22.2 NO. 60079-0 EXPLOSIVE ATMOSPHERES — PART 0: EQUIPMENT — GENERAL REQUIREMENTS- Edition 3 - Issue Date 2015/10/01
- CSA C22.2 NO. 60079-11:14 EXPLOSIVE ATMOSPHERES — PART 11: EQUIPMENT PROTECTION BY INTRINSIC SAFETY "I"- Edition 2 - Issue Date 2014/02/01

LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK


**9116Bx-U9 Installation:**

**Hazardous Classified Location**

Class I/II/III, Division 1, Group A,B,C,D,E,F,G  
Zone 0,1, 2 Group IIC, IIB, IIA or  
Zone 20, 21

**Unclassified Location or**

**Hazardous Classified Location**  
Class I, Division 2, Group ABCD T4  
Class I Zone 2 Group IIC T4

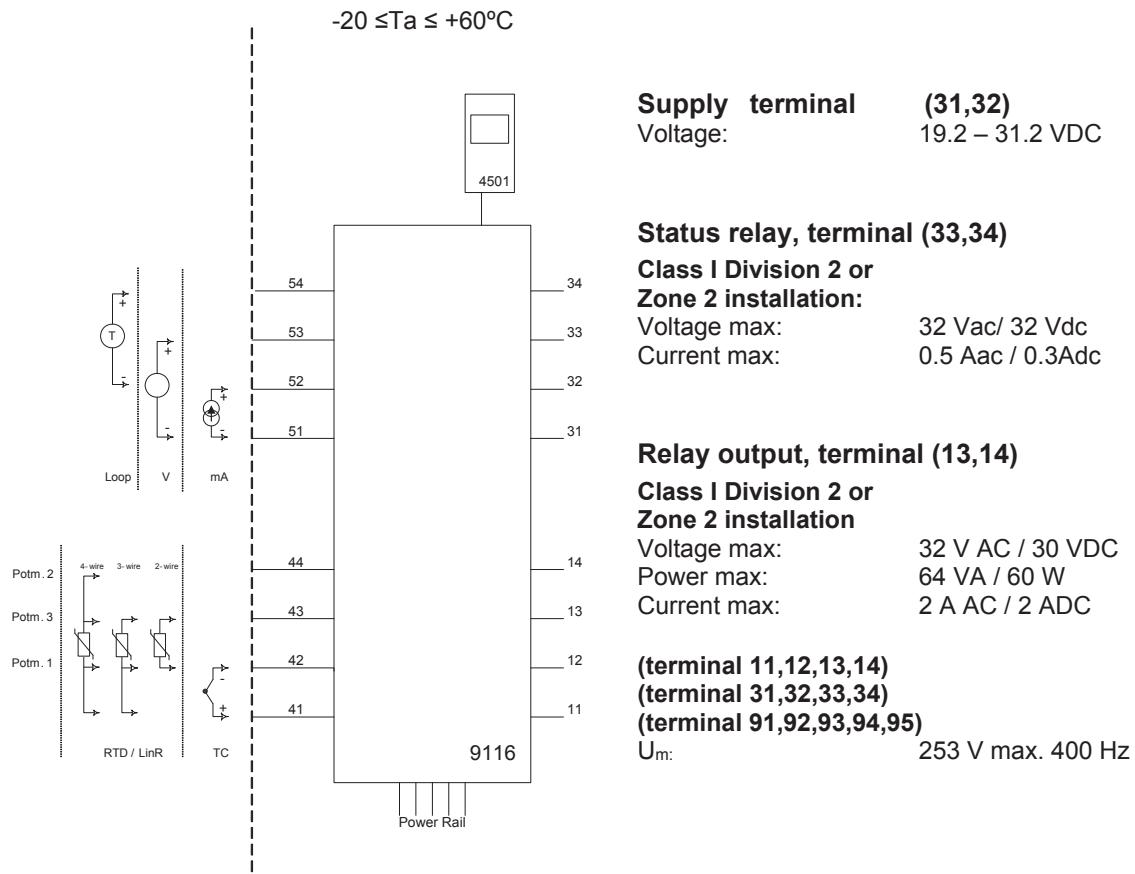

LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK

9116B1-U9 and 9116B2-U9 Terminal 51-52, 51-53  
 Vmax or Ui: 30V; Imax or li:120mA; Pi:900mW; Ci:3nF; Li:1µH

Module 9116B1-U9 Terminal 51-54,52-54		Group	Ca or Co	La or Lo	Lo/Ro	Module 9116B2-U9 Terminal 51-54,52-54		Group	Ca or Co	La or Lo	Lo/Ro
Voc, Uo	28V	IIC or A,B	80 nF	4 mH	54 µH/Ω	Voc, Uo	21.4V	IIC or A,B	0.16µF	4 mH	54 µH/Ω
Isc, Io	93mA	IIB or C,E,F	640nF	16 mH	218µH/Ω	Isc, Io	93mA	IIB or C,E,F	1.13µF	16 mH	218µH/Ω
Po	650mW	IIA or D,G	2,1µF	32 mH	436µH/Ω	Po	650mW	IIA or D,G	4.15µF	32 mH	436µH/Ω

Module 9116B1-U9 Terminal 51-53		Group	Ca or Co	La or Lo	Lo/Ro	Module 9116B2-U9 Terminal 51-53		Group	Ca or Co	La or Lo	Lo/Ro
Voc, Uo	28V	IIC or A,B	80 nF	1000 mH	4 mH/Ω	Voc, Uo	21.4V	IIC or A,B	0.16µF	1000 mH	4 mH/Ω
Isc, Io	1.1mA	IIB or C,E,F	640nF	1000 mH	17mH/Ω	Isc, Io	1.1mA	IIB or C,E,F	1.13µF	1000 mH	17mH/Ω
Po	8mW	IIA or D,G	2,1µF	1000 mH	35mH/Ω	Po	8mW	IIA or D,G	4.15µF	1000 mH	35mH/Ω

Module 9116B1-U9 Terminal 51-52		Group	Ca or Co	La or Lo	Lo/Ro	Module 9116B2-U9 Terminal 51-52		Group	Ca or Co	La or Lo	Lo/Ro
Voc, Uo	8.3V	IIC or A,B	7µF	1000 mH	100 mH/Ω	Voc, Uo	8.3V	IIC or A,B	7µF	1000 mH	100 mH/Ω
Isc, Io	0.2mA	IIB or C,E,F	73µF	1000 mH	400mH/Ω	Isc, Io	0.2mA	IIB or C,E,F	73µF	1000 mH	400mH/Ω
Po	0.4mW	IIA or D,G	1000µF	1000 mH	800mH/Ω	Po	0.4mW	IIA or D,G	1000µF	1000 mH	800mH/Ω

Module 9116B1-U9 Terminal 41,42,43,44		Group	Ca or Co	La or Lo	Lo/Ro	Module 9116B2-U9 Terminal 41,42,43,44		Group	Ca or Co	La or Lo	Lo/Ro
Voc, Uo	8.3V	IIC or A,B	7µF	207 mH	1 mH/Ω	Voc, Uo	8.3V	IIC or A,B	7µF	207 mH	1 mH/Ω
Isc, Io	13.1mA	IIB or C,E,F	73µF	828 mH	5 mH/Ω	Isc, Io	13.1mA	IIB or C,E,F	73µF	828 mH	5 mH/Ω
Po	27.3mW	IIA or D,G	1000µF	1000 mH	10mH/Ω	Po	27.3mW	IIA or D,G	1000µF	1000 mH	10mH/Ω

#### Installation notes 9116Ax-U9 and 9116Bx-U9:

The module must be installed in a tool-secured enclosure suitable for the application in accordance with the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) for installation in the United States, the Canadian Electrical Code for installations in Canada, or other local codes, as applicable.

The module is galvanically isolated and does not require grounding.

Install in pollution degree 2, overvoltage category II, in accordance with IEC 60664-1.

Use minimum 75 °C copper conductors with wire size AWG: (26-14)

**Warning:** Substitution of components may impair intrinsic safety.

**Avertissement:** La substitution de composants peut compromettre la sécurité intrinsèque.

**Warning:** To prevent ignition of the explosive atmospheres, disconnect power before servicing and do not separate connectors, install or remove module from Power Rail when energized and an explosive gas mixture is present.

**Avertissement :** Pour éviter l'inflammation d'atmosphères explosives, déconnectez l'alimentation avant les opérations d'entretien. Ne montez pas ou n'enlevez pas les connecteurs quand le module est sous tension et en présence d'un mélange de gaz. Ne montez pas ou n'enlevez pas les modules du rail d'alimentation en présence d'un mélange de gaz.

LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK

**Installation notes 9116Bx-U9:**

Associated Equipment /Appareillage Associé [Ex ia]

The Ex output current of this associated apparatus is limited by a resistor such that the output voltage-current plot is a straight line drawn between open-circuit voltage and short-circuit current. Selected intrinsically safe equipment must be third party listed as intrinsically safe for the application, and have intrinsically safe entity parameters conforming with Table 1 below.

**TABLE 1:**

I.S. Equipment		Associated Apparatus
V max (or $U_i$ )	$\geq$	$V_{oc}$ or $V_t$ (or $U_o$ )
I max (or $i_i$ )	$\geq$	$I_{sc}$ or $I_t$ (or $i_o$ )
P max, $P_i$	$\geq$	$P_o$
$C_i + C_{cable}$	$\leq$	$C_a$ (or $C_o$ )
$L_i + L_{cable}$	$\leq$	$L_a$ (or $L_o$ )

The module may also be connected to a simple apparatus as defined in Article 504.2 and installed and temperature classified in accordance with Article 504.10(D) of the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70), or other local codes, as applicable.

Capacitance and inductance of the field wiring from the intrinsically safe equipment to the associated apparatus shall be calculated and must be included in the system calculations as shown in Table 1. Cable capacitance,  $C_{cable}$ , plus intrinsically safe equipment capacitance,  $C_i$  must be less than the marked capacitance,  $C_a$  (or  $C_o$ ), shown on any associated apparatus used. The same applies for inductance ( $L_{cable}$ ,  $L_i$  and  $L_a$  or  $L_o$ , respectively). Where the cable capacitance and inductance per foot are not known, the following values shall be used:  $C_{cable} = 60 \text{ pF/ft.}$ ,  $L_{cable} = 0.2 \mu\text{H/ft.}$

Where multiple circuits extend from the same piece of associated apparatus, they must be installed in separate cables or in one cable having suitable insulation. Refer to Article 504.30(B) of the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) and Instrument Society of America Recommended Practice ISA RP12.06 for installing intrinsically safe equipment.

Intrinsically safe circuits must be wired and separated in accordance with Article 504.20 of the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) or other local codes, as applicable.

The module has not been evaluated for use in combination with another associated apparatus.

Terminals 41-44 are internally connected to terminals 51-54.

There are no serviceable parts in the equipment and no component substitution is permitted.

For installations in which both the  $C_i$  and  $L_i$  of the intrinsically safe apparatus exceeds 1% of the  $C_a$  (or  $C_o$ ) and  $L_a$  (or  $L_o$ ) parameters of the associated apparatus (excluding the cable), then 50% of  $C_a$  (or  $C_o$ ) and  $L_a$  (or  $L_o$ ) parameters are applicable and shall not be exceeded. The reduced capacitance shall not be greater than  $1 \mu\text{F}$  for Groups C and/or D, and  $600 \text{ nF}$  for Groups A and B. The values of  $C_a$  (or  $C_o$ ) and  $L_a$  (or  $L_o$ ) determined by this method shall not be exceeded by the sum of all of  $C_i$  plus cable capacitances and the sum of all of the  $L_i$  plus cable inductances in the circuit respectively.

LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK


### 9116Bx-U9 Splitter Installation:

#### Hazardous Classified Location

Class I/II/III, Division 1, Group A,B,C,D,E,F,G  
Zone 0,1, 2 Group IIC, IIB, IIA or  
Zone 20, 21

#### Unclassified Location or

Hazardous Classified Location  
Class I, Division 2, Group ABCD T4  
Class I Zone 2 Group IIC T4

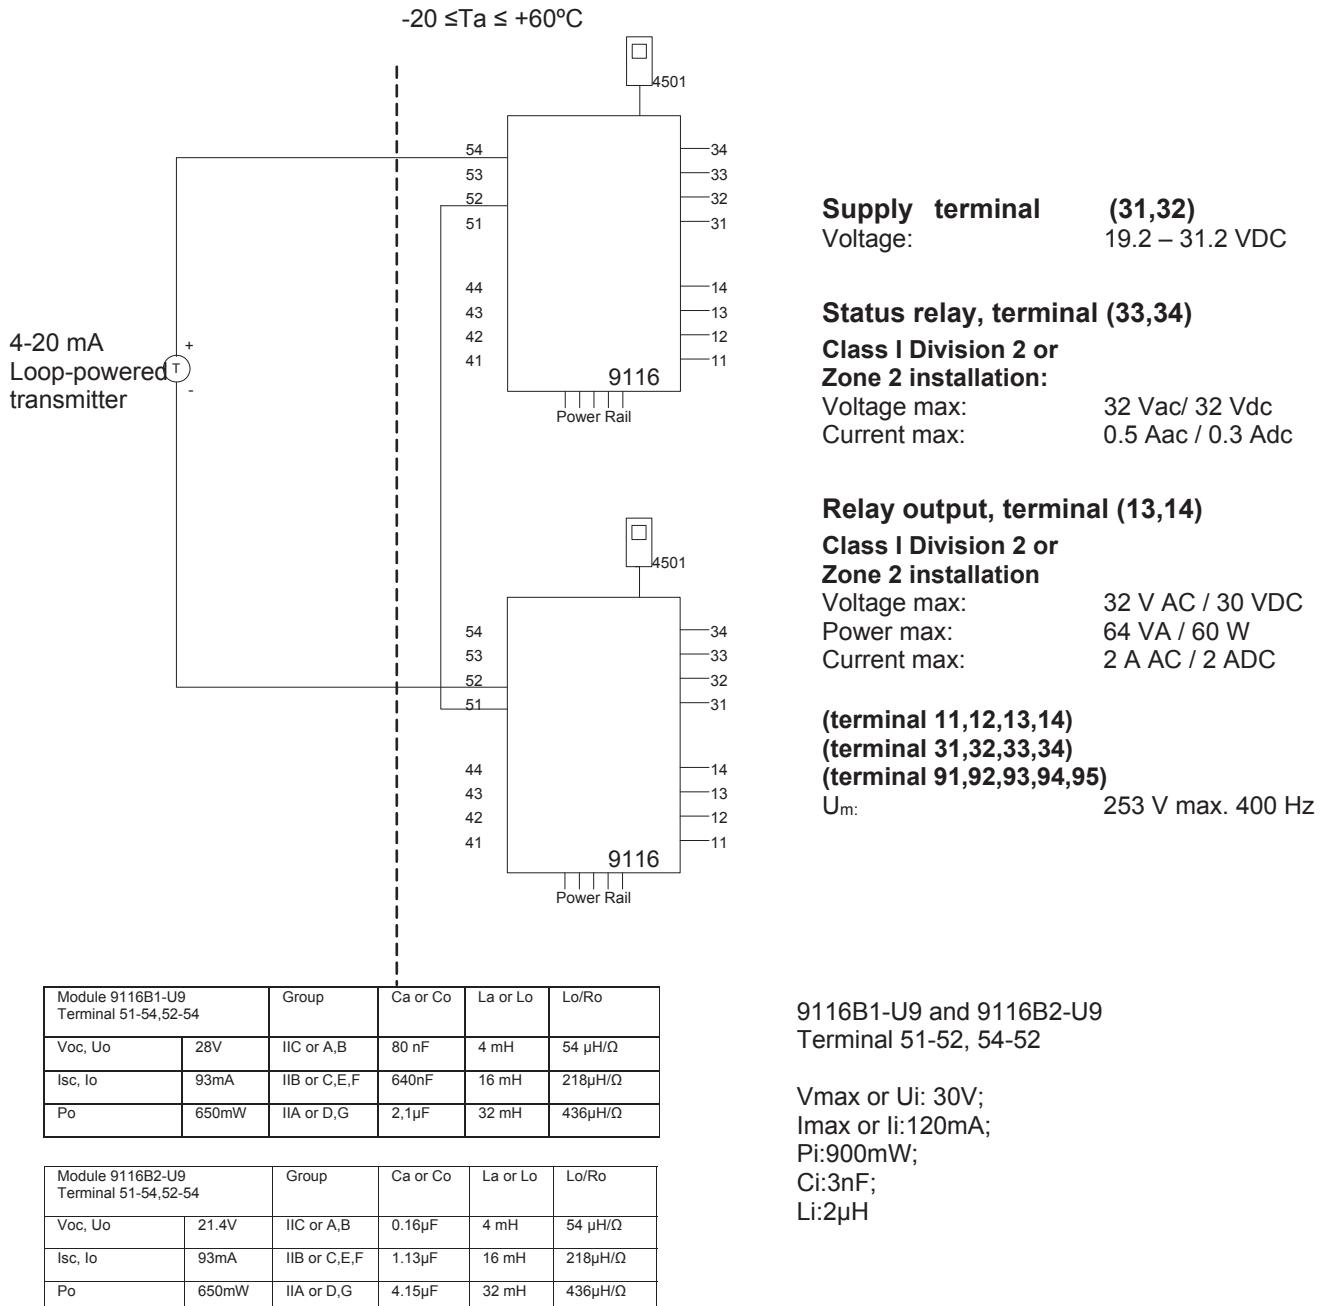

LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK


**9116Bx-U9 Installation:**

**Hazardous Classified Location**

Class I/II/III, Division 1, Group A,B,C,D,E,F,G  
Zone 0,1, 2 Group IIC, IIB, IIA or  
Zone 20, 21

**Unclassified Location or**

**Hazardous Classified Location**  
Class I, Division 2, Group ABCD T4  
Class I Zone 2 Group IIC T4

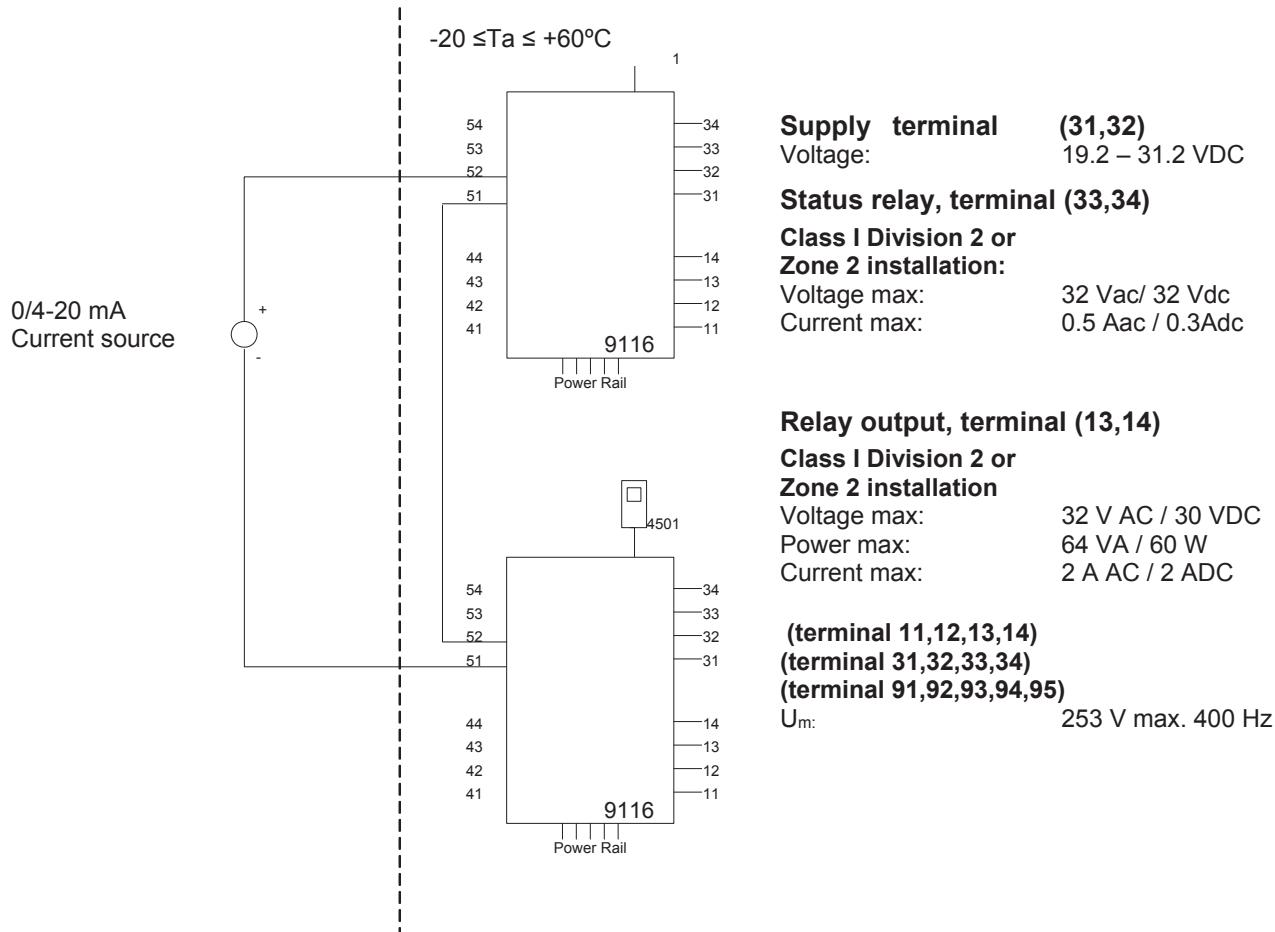

Module 9116B2-U9 Terminal 52-51,51-52		Group	Ca or Co	La or Lo	Lo/Ro
Voc, Uo	16.6 V	IIC or A,B	0.4µF	1000 mH	25 mH/Ω
Isc, Io	0.2 mA	IIB or C,E,F	2.3µF	1000 mH	100mH/Ω
Po	0.8 mW	IIA or D,G	9.5µF	1000 mH	200mH/Ω


**9116B1-U9 and 9116B2-U9  
Terminal 51-52**

Vmax or Ui: 30V;  
Imax or li:120mA;  
Pi:900mW;  
Ci:6nF;  
Li:2µH

LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK

**9116Ax-U9 and 9116Bx-U9 Installation:**

Non Hazardous area or  
Class I, Division 2, Group ABCD T4  
or Zone 2 Group IIC T4

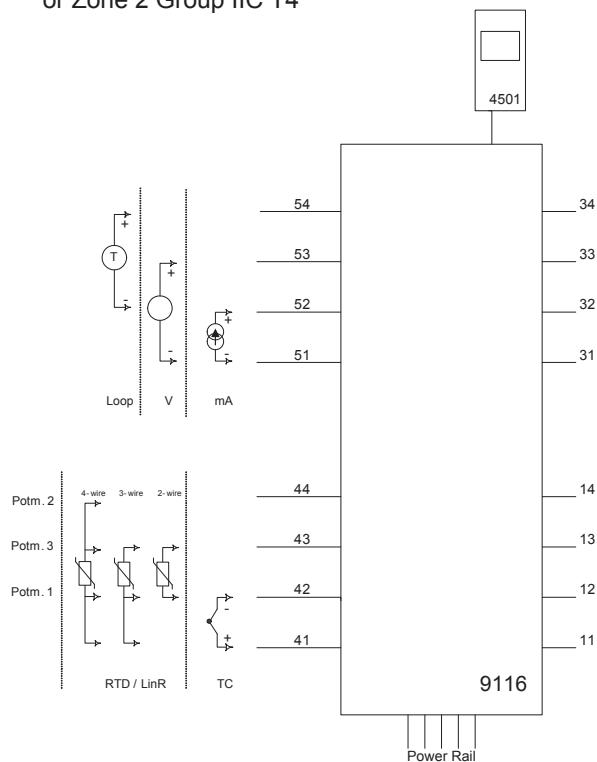

**Supply terminal (31,32)**  
Voltage: 19.2 – 31.2 VDC

**Class I, Division 2 or  
Zone 2 installation:**

**Status relay, terminal (33,34)**  
Voltage max: 32 Vac/ 32 Vdc  
Current max: 0.5 Aac / 0.3Adc

**Relay output, terminal (13,14)**

Voltage max: 32 V AC / 30 VDC  
Power max: 64 VA / 60 W  
Current max: 2 A AC / 2 ADC

LERBAKKEN 10, 8410 RØNDE DENMARK

## INMETRO Desenhos para Instalação



Para instalação segura do 9116B o manual seguinte deve ser observado. O módulo deve ser instalado somente por profissionais qualificados que estão familiarizados com as leis nacionais e internacionais, diretrizes e normas que se aplicam a esta área.  
Ano de fabricação pode ser obtido a partir dos dois primeiros dígitos do número de série



Para a instalação na Zona 2 o seguinte deve ser observado. O módulo de programação de 4501, deve ser utilizado apenas com os módulos PRelectronics. É importante que o módulo esteja intacto e não tenha sido alterado ou modificado de qualquer maneira. Apenas os módulos 4501 livres de poeira e umidade devem ser instalados.

### INMETRO Certificado ..... DEKRA 16.0004X


Marcasão:

[Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA  
Ex nA nC IIC T4 Gc  
[Ex ia Da] IIIC  
[Ex ia Ma] I


**Normas:**

ABNT NBR IEC60079-0:2013, ABNT NBR IEC60079-11:2013,  
ABNT NBR IEC60079-15:2012

Área de classificada  
Zona 0, 1, 2, 20, 21 e 22

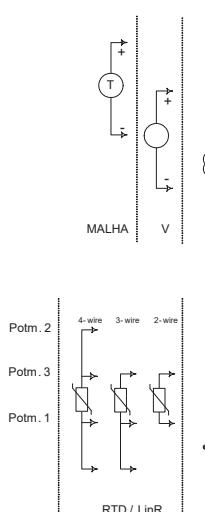

Área de não classificada  
ou Zona 2

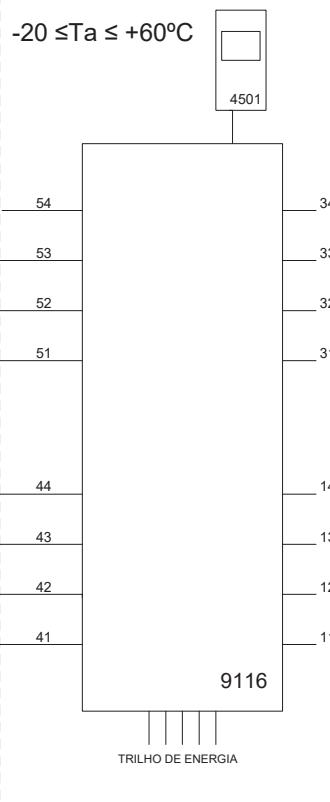

### Relê de estado, terminais (33,34)

**Instalação em área não classificada:**

Voltagem máx.: 125 VAC / 110 VDC  
Power máx.: 62,5 VA / 32 W  
Corrente máx.: 0,5 A AC / 0,3 ADC

### Instalação em Zona 2:

Voltagem máx.: 32 VAC/ 32 VDC  
Potência máx.: 16 VA / 32 W

### Rele de estado, terminais (13,14)

**Instalação em área não classificada:**

Voltagem máx.: 250 VAC / 30 VDC  
Potência máx.: 500 VA / 60 W  
Corrente máx.: 2 A AC / 2 ADC

### Instalação em Zona 2:

Voltagem máx.: 32 VAC / 30 VDC  
Potência máx.: 64 VA / 60 W  
Corrente máx.: 2 A AC / 2 ADC

(terminais 11,12,13,14)  
(terminais 31,32,33,34)  
(terminais 91,92,93,94,95)  
Um: 253 V; máx. 400 Hz

Revision date:  
2016-04-07

Version Revision  
V7 R0

Prepared by:  
PB

Page:  
1/4

**LERBAKKEN 10, 8410 RØNDE DENMARK**

Module 9116B1	
Terminal 51-52, 51-53	
Ui	30 V
Il	120 mA
Pi	900 mW
Ci	3 nF
Li	1 $\mu$ H

Module 9116B2	
Terminal 51-52, 51-53	
Ui	30 V
Il	120 mA
Pi	900 mW
Ci	3 nF
Li	1 $\mu$ H

Module 9116B1		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 51-54, 52-54					
Uo	28 V	IIC	80 nF	4 mH	54 $\mu$ H/ $\Omega$
Io	93 mA	IIB	640 nF	16 mH	218 $\mu$ H/ $\Omega$
Po	650 mW	IIA	2.1 $\mu$ F	32 mH	436 $\mu$ H/ $\Omega$

Module 9116B2		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 51-54, 52-54					
Uo	21.4 V	IIC	0.16 $\mu$ F	4 mH	54 $\mu$ H/ $\Omega$
Io	93 mA	IIB	1.13 $\mu$ F	16 mH	218 $\mu$ H/ $\Omega$
Po	650 mW	IIA	4.15 $\mu$ F	32 mH	436 $\mu$ H/ $\Omega$

Module 9116B1		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 51-53					
Uo	28 V	IIC	80 nF	1000 mH	4 mH/ $\Omega$
Io	1.1 mA	IIB	640 nF	1000 mH	17 mH/ $\Omega$
Po	8 mW	IIA	2.1 $\mu$ F	1000 mH	35 mH/ $\Omega$

Module 9116B2		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 51-53					
Uo	21.4 V	IIC	0.16 $\mu$ F	1000 mH	4 mH/ $\Omega$
Io	1.1 mA	IIB	1.13 $\mu$ F	1000 mH	17 mH/ $\Omega$
Po	8 mW	IIA	4.15 $\mu$ F	1000 mH	35 mH/ $\Omega$

Module 9116B1		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 51-52					
Uo	8.3 V	IIC	7 $\mu$ F	1000 mH	100 mH/ $\Omega$
Io	0.2 mA	IIB	73 $\mu$ F	1000 mH	400 mH/ $\Omega$
Po	0.4 mW	IIA	1000 $\mu$ F	1000 mH	800 mH/ $\Omega$

Module 9116B2		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 51-52					
Uo	8.3 V	IIC	7 $\mu$ F	1000 mH	100 mH/ $\Omega$
Io	0.2 mA	IIB	73 $\mu$ F	1000 mH	400 mH/ $\Omega$
Po	0.4 mW	IIA	1000 $\mu$ F	1000 mH	800 mH/ $\Omega$

Module 9116B1		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 41,42,43,44					
Uo	8.3 V	IIC	7 $\mu$ F	207 mH	1 mH/ $\Omega$
Io	13.1 mA	IIB	73 $\mu$ F	828 mH	5 mH/ $\Omega$
Po	27.3 mW	IIA	1000 $\mu$ F	1000 mH	10 mH/ $\Omega$

Module 9116B2		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Terminal 41,42,43,44					
Uo	8.3 V	IIC	7 $\mu$ F	207 mH	1 mH/ $\Omega$
Io	13.1 mA	IIB	73 $\mu$ F	828 mH	5 mH/ $\Omega$
Po	27.3 mW	IIA	1000 $\mu$ F	1000 mH	10 mH/ $\Omega$

**Notas de instalação:**

Para o grupo I (minas), aplicam-se os parâmetros do grupo II A.

Instalação em grau de poluição 2, categoria de sobretensão II conforme definido no IEC 60664-1. Os circuitos não intrinsecamente seguros só pode ser conectado para sobretensão limitado ao categoria I/II como definido na IEC 60664-1.

Não separe conectores quando energizado ou quando uma mistura de gás explosivo estiver presente.

Não monte ou remova módulos do trilho de alimentação quando uma mistura de gás explosivo estiver presente.

Desligue a alimentação antes da manutenção.

A fiação de terminais sem uso não é permitida.

Em tipo de proteção [Ex ia Da] os parâmetros para a segurança intrínseca para grupo de gás II A são aplicáveis.

Para a instalação em Zona 2, o módulo deve ser instalado em um invólucro conformidade com o tipo de proteção 'Ex n' ou 'Ex e', fornecendo no mínimo grau de proteção IP54.

Dispositivos de entrada de cabo e elementos de vedação devem cumprir com os mesmos requisitos.

Para a instalação de trilho de energia na Zona 2, apenas o trilho de alimentação Rail 9400 fornecido pela Unidade de Controle de Potência 9410 é permitido.


LERBAKKEN 10, 8410 RØNDE DENMARK

Área de classificada  
Zona 0,1,2, 20, 21, 22

Área de não classificada  
ou Zona 2

$-20 \leq Ta \leq +60^{\circ}\text{C}$

4-20 mA  
Transmissor  
com malha  
alimentada

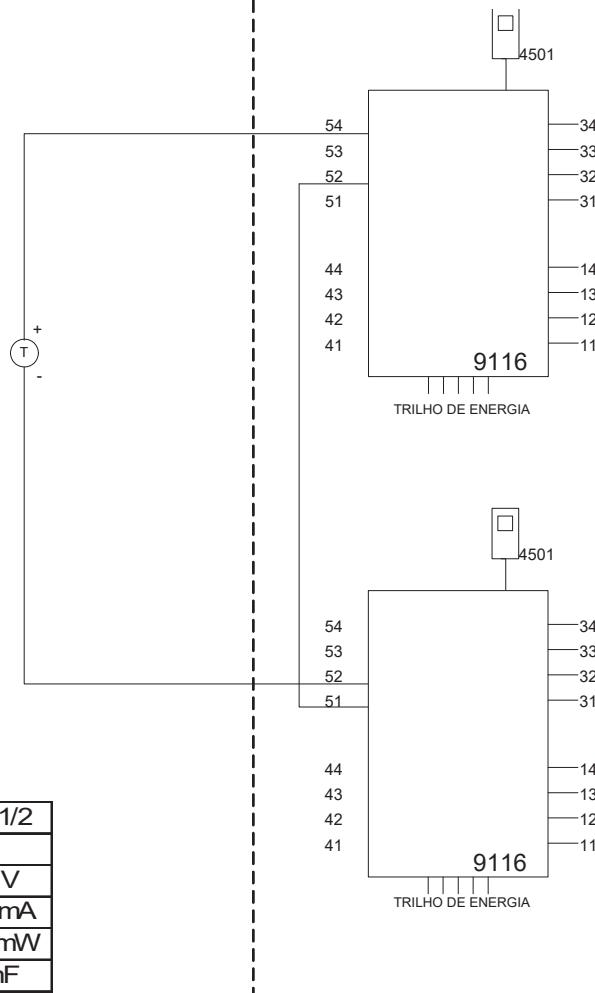

Module 9116B 1/2	
<b>Terminal 54-52</b>	
Ui	30 V
ii	120 mA
Pi	900 mW
Ci	3 nF
Li	2 $\mu\text{H}$

Module 9116B1		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Term. 54-52; 51-52					
Uo	28 V	IIC	80 nF	4 mH	54 $\mu\text{H}/\Omega$
Io	93 mA	IIB	640 nF	16 mH	218 $\mu\text{H}/\Omega$
Po	650 mW	IIA	2.1 $\mu\text{F}$	32 mH	436 $\mu\text{H}/\Omega$

Module 9116B2		Group	Co	Lo	Lo/Ro
Term. 54-52; 51-52					
Uo	21.4 V	IIC	0.16 $\mu\text{F}$	4 mH	54 $\mu\text{H}/\Omega$
Io	93 mA	IIB	1.13 $\mu\text{F}$	16 mH	218 $\mu\text{H}/\Omega$
Po	650 mW	IIA	4.15 $\mu\text{F}$	32 mH	436 $\mu\text{H}/\Omega$

#### Rele de estado, terminais (33,34)

##### Instalação em área não classificada:

Voltagem máx.: 125 VAC / 110 VDC  
Potência máx.: 62.5 VA / 32 W  
Corrente máx.: 0,5 A AC / 0,3 ADC

##### Instalação em Zona 2:

Voltagem máx.: 32 VAC / 32 VDC  
Potência máx.: 16 VA / 32 W  
Corrente máx.: 0,5 A AC / 1 A DC

#### Rele de estado, terminais (13,14)

##### Instalação em área não classificada:

Voltagem máx.: 250 VAC / 30 VDC  
Potência máx.: 500 VA / 60 W  
Corrente máx.: 2 A AC / 2 A DC

##### Instalação em Zona 2:

Voltagem máx.: 32 V AC / 30 VDC  
Potência máx.: 64 VA / 60 W  
Corrente máx.: 2 A AC / 2 ADC

(terminais 11,12,13,14)

(terminais 31,32,33,34)

(terminais 91,92,93,94,95)

Um: 253 V máx. 400 Hz


LERBAKKEN 10, 8410 RØNDE DENMARK

Área de classificada  
Zona 0, 1, 2, 20, 21, 22

Área de não classificada  
ou Zona 2

$-20 \leq Ta \leq +60^\circ\text{C}$

0/4-20 mA  
Fonte de  
Corrente

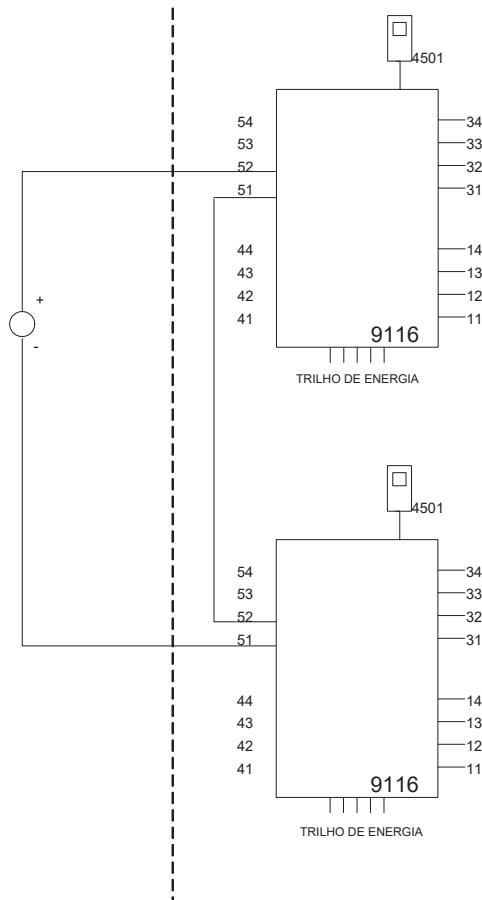

Module 9116B 1/2	
Terminal 51-52	
Ui	30 V
Il	120 mA
Pi	900 mW
Ci	3 nF
Li	2 $\mu\text{H}$

Module 9116B 1/2	Group	Co	Lo	Lo/Ro
Term. 52-51, 51-52	IIC	0.4 $\mu\text{F}$	100 mH	25mH/ $\Omega$
Uo	16.6 V	IIB	2.3 $\mu\text{F}$	100 mH / 100mH/ $\Omega$
Io	0.2 mA	IIA	9.5 $\mu\text{F}$	100 mH / 200mH/ $\Omega$
Po	0.8 mW			

#### Rele de estado, terminais (33,34)

##### Instalação em área não classificada:

Voltagem máx.: 125 VAC / 110 VDC  
Potência máx.: 62.5 VA / 32 W  
Corrente máx.: 0,5 A AC / 0,3 ADC

##### Instalação em Zona 2:

Voltagem máx.: 32 VAC / 32 VDC  
Potência máx.: 16 VA / 32 W  
Corrente máx.: 0,5 A AC / 1 A DC

#### Rele de estado, terminais (13,14)

##### Instalação em área não Classificada:

Voltagem máx.: 250 VAC / 30 VDC  
Potência máx.: 500 VA / 60 W  
Corrente máx.: 2 A AC / 2 ADC

##### Instalação em Zona 2:

Voltagem máx.: 32 VAC / 30 VDC  
Potência máx.: 64 VA / 60 W  
Corrente máx.: 2 A AC / 2 ADC

(terminais 11,12,13,14)

(terminais 31,32,33,34)

(terminais 91,92,93,94,95)

Um: 253 V máx. 400 Hz

## **Historia del documento**

La siguiente lista contiene notas sobre las revisiones de este documento.

<b>ID de rev.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Notas</b>
106	1722	Especificaciones para la potencia necesaria máxima añadida.
107	1815	Nuevos certificados y esquemas de instalación ATEX, IECEx y INMETRO. Datos del relé actualizado, gráfico con cargas resistivas insertadas.
108	1941	Esquemas de instalación ATEX e IECEx actualizados con nuevos datos del relé. Versión 9116A incluida en el manual. Variante con aprobación UL 913 añadida. Aprobación de CCOE descontinuada. Nuevo certificado y esquema de instalación FM.

# Estamos cerca de usted *en todo el mundo*

## Nuestras fiables cajas rojas cuentan con asistencia en cualquier lugar

Todos nuestros dispositivos están respaldados por el servicio de expertos y una garantía de cinco años. Con cada producto que adquiera, recibirá asistencia técnica y orientación personalizadas, entrega diaria, reparación gratuita dentro del período de garantía y documentación de fácil acceso.

Nuestra sede central está en Dinamarca y tenemos oficinas y socios autorizados en todo el mundo. Somos

una empresa local con alcance global, lo que significa que siempre estamos cerca y conocemos bien el mercado local. Nuestro compromiso es la satisfacción del cliente y proporcionamos RENDIMIENTO MÁS INTELIGENTE en todo el mundo.

Para obtener más información sobre el programa de garantía o reunirse con un agente de ventas de su región, visite [preelectronics.es](http://preelectronics.es).

# Benefíciense hoy del ***RENDIMIENTO MÁS INTELIGENTE***

PR electronics es la principal empresa de tecnología especializada en lograr que el control de los procesos industriales sea más seguro, fiable y eficiente. Desde 1974 nos dedicamos a perfeccionar lo que mejor sabemos hacer: innovar tecnología de alta precisión con bajo consumo de energía. Esta dedicación continúa estableciendo nuevos estándares para productos que comunican, supervisan y conectan los puntos de medición de procesos de nuestros clientes con sus sistemas de control de procesos.

Nuestras tecnologías innovadoras y patentadas se derivan de nuestras amplias instalaciones de I+D y nuestro gran entendimiento de las necesidades y los procesos de nuestros clientes. Nos movemos por los principios de simplicidad, enfoque, valor y excelencia, lo que nos permite ayudar a algunas de las empresas más importantes del mundo a alcanzar un RENDIMIENTO MÁS INTELIGENTE.