


Produktmanual

3113

HART 7 temperaturkonverter - isoleret

PERFORMANCE
MADE
SMARTER

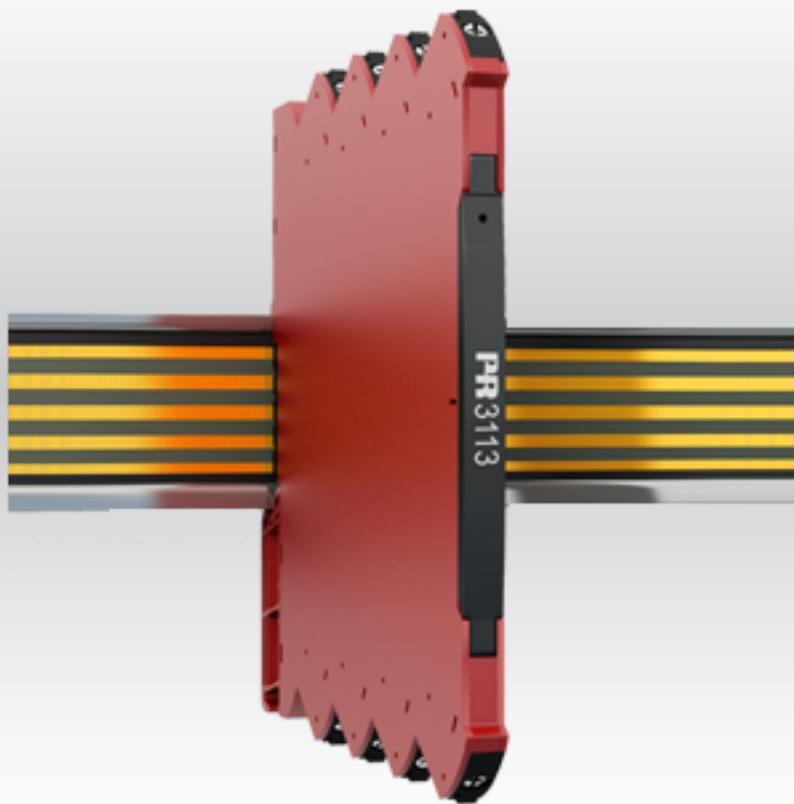

TEMPERATUR

|

I.S. INTERFACES

|

KOMMUNIKATIONSINTERFACES

|

MULTIFUNKTIONEL

|

ISOLATION

|

DISPLAY

Nr. 3113V107-DA
Fra serienr.: 211449001

PR
electronics

6 produktområder, *der imødekommer ethvert behov*

Fremragende hver for sig, enestående i kombination

Med vores innovative, patenterede teknologier gør vi signalbehandling smartere og enklere. Vores portefølje er sammensat af seks produktområder, hvor vi tilbyder en bred vifte af analoge og digitale moduler, der muliggør flere end tusind applikationer inden for industri- og fabriksautomation. Alle vores produkter overholder eller overgår de strengeste branchestandarder og sikrer dermed driftssikkerhed selv i de mest krævende miljøer. Desuden leveres alle produkter med 5 års garanti.



Temperature

Vores udvalg af temperaturtransmittere og -følgere sikrer det højest mulige niveau af signalintegritet fra procesmålepunktet til styresystemet. Temperatursignaler fra industripotasser kan konverteres til analog kommunikation, buskommunikation eller digital kommunikation via en driftsikker punkt til punkt-løsning med hurtig reaktionstid, automatisk selvkalibrering, detektering af følerfejl, lille temperaturafdrift og høj EMC-ydelse i ethvert miljø.



I.S. Interface

Vi leverer de sikreste signaler ved at validere vores produkter efter de strengeste myndighedsstandarder. Med vores fokus på innovation har vi opnået banebrydende resultater i udviklingen af både effektive og omkostningsbesparende Ex-barrierer med fuld SIL 2-validation (Safety Integrity Level). Vores omfattende portefølje af analoge og digitale isolationsbarrierer med indbygget sikkerhed giver mulighed for multifunktionelle indgangs- og udgangssignaler, og PR kan derfor nemt implementeres som jeres fabriksstandard. Vores backplanes forenkler desuden store installationer og sørger for problemfri integrering med DCS-standardsystemer.



Communication

Vi leverer prismæssigt overkommelige, brugervenlige, fremtidssikre kommunikationsinterfaces, der nemt kan monteres på de PR-produkter, der i forvejen er installeret hos dig. Samtlige interfaces er aftagelige og udstyret med et integreret display til udlæsning af procesværdier og diagnostik, og de kan konfigureres ved hjælp af trykknapper. Produktspesifikke funktioner omfatter kommunikation via Modbus og Bluetooth samt fjernadgang via vores applikation Portable Plant Supervisor (PPS), som fås til iOS og Android.



Multifunction

Vores enestående udvalg af enkeltmoduler, der dækker mange applikationer, kan nemt implementeres som jeres fabriksstandard. Med kun én variant, der dækker en lang række applikationer, kan du reducere installationstid og træningsbehov, og håndtering af reservedele i virksomheden forenkles markant. Vores moduler er designet med en høj langvarig signalpræcision, lavt energiforbrug, immunitet over for elektrisk støj og nem programmering.



Isolation

Vores kompakte og hurtige 6 mm-isolatorer af høj kvalitet er baseret på mikroprocessorteknologi, der giver exceptionel ydelse og EMC-immunitet til dedikerede applikationer til meget lave samlede ejerkostninger. Modulerne kan monteres både lodret og vandret, og det er ikke nødvendigt med luft imellem dem.



Display

Vores udvalg af displays er kendtegnet ved fleksibilitet og stabilitet. Modulerne opfylder stort set ethvert behov for displayvisning af processsignaler, og de har universelle indgangs- og strømforsyningselementer. De viser måling af procesværdier i realtid, uanset hvilken branche der er tale om, og de er konstrueret, så de videregiver information brugervenligt og driftssikkert, selv i de mest krævende miljøer.

Indholdsfortegnelse

Advarsler	4
Symbolforklaring	5
Sikkerhedsregler	6
Installation	7
Montering / afmontering af system 3000	7
Montering på DIN-skinne / power rail	8
Mærkning	9
Fleksibel forsyning	10
Produktgenskaber	11
Vigtige funktioner	11
Teknisk karakteristik	11
Programmering	11
Montering / installation	11
Tilslutninger	12
Specifikationer	13
Bestillingsinformation	13
Tekniske specifikationer	13
Fælles elektriske specifikationer	13
Indgangs- og udgangsspecifikationer	14
Godkendelser og certifikater	15
Programmering	16
DIP-switch-konfiguration	16
Drift og fejlsøgning	19
Installationsinstruktioner	20
Dokumenthistorik	21

Advarsler



ADVARSEL

Dette modul er designet til tilslutning til farlige elektriske spændinger. Ignoreres denne advarsel, kan det medføre alvorlig personskade eller mekanisk beskadigelse.

Sikkerhedsreglerne i denne produktmanual skal overholdes, og retningslinjerne skal følges for at undgå risiko for elektrisk stød og brand. Specifikationerne må ikke overskrides, og modulet må kun benyttes som beskrevet i det følgende.

Produktmanualen skal studeres omhyggeligt, før modulet tages i brug.

Kun kvalificeret personale (teknikere) må installere dette modul. Hvis udstyret ikke benyttes som beskrevet i denne installationsvejledning, forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger muligvis.



FARLIG SPÆNDING

Der må ikke sluttet farlig spænding til modulet, før det er fastmonteret.

I applikationer, hvor farlig spænding sluttet til modulets ind- / udgange, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand eller isolation mellem ledninger, klemmer og kabinet til omgivelserne (inkl. nabomoduler) til at opretholde beskyttelsen mod elektrisk stød.



ADVARSEL

Risiko for elektrostatisk ladning. Forebyg risikoen for ekslosion pga. elektrostatisk opladning af kabinetet ved kun at håndtere modulerne, når området vides at være sikkert, eller når der er taget passende forholdsregler mod elektrostatiske udladninger.

Symbolforklaring



Trekant med udråbstege: Advarsel / krav. Potentielt dødelige situationer. Læs manualen før installation og driftsættelse af modulet for at undgå hændelser, der kan føre til skade på personer eller materiel.



CE-mærket er det synlige bevis på modulets overensstemmelse med EU-direktivernes grundlæggende krav.



UKCA-mærket er det synlige bevis på modulets overensstemmelse med kravene i de britiske regelsæt.



Dobbeltsolationssymbolet viser, at modulet er beskyttet med dobbelt eller forstærket isolation.



Ex-modulene er godkendt efter ATEX-direktivet til brug i forbindelse med installationer i eksplorationsfarlige områder. Se installationsinstruktionerne.

Sikkerhedsregler

Definitioner

Farlig spænding er defineret som områderne: 75 til 1500 volt DC og 50 til 1000 volt AC.

Teknikere er kvalificerede personer, der er uddannet eller undervist i at montere, anvende og foretage fejlsøgning/-retning på modulet i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne.

Operatører er personale, der er bekendt med indholdet af denne manual og i stand til at betjene modulet på forsvarlig vis.

Modtagelse og udpakning

Pak modulet ud uden at beskadige det. Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er monteret permanent.

Miljøforhold

Undgå direkte sollys, støv eller varme, mekaniske vibrationer og stød, og udsæt ikke modulet for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning ud over de opgivne grænser for omgivelserstemperatur forhindres ved hjælp af ventilation.

Modulet skal installeres i forureningsgrad 2 eller bedre.

Modulet er designet til at være sikert op til en højde på 2000 m.

Modulet er udviklet til indendørs brug.

Montering

Modulet må kun tilsluttes af kvalificerede teknikere, som er bekendte med de tekniske udtryk, advarsler og instruktioner i installationsvejledningen, og som er i stand til at følge disse. Hvis der er tvivl om den rette håndtering af modulet, kan du kontakte din lokale forhandler eller PR electronics A/S på www.prelectronics.com.

Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende regler for installation af elektrisk materiel f.eks. med hensyn til ledningstværn, for-sikring og placering.

Beskrivelser af indgang / udgang og forsyningsforbindelser fremgår af blokdiagrammet og sideskiltet.

Enheden skal forsynes fra en spændingsforsyning, som har elektrisk beskyttelsesfunktion SELV, eller som på anden måde er beskyttet med dobbelt eller forstærket isolation. En afbryder skal placeres let tilgængeligt og tæt ved modulet. Afbryderen skal mærkes således, at der ikke er tvivl om, at den afbryder spændingen til modulet.

SYSTEM 3000 skal installeres på DIN-skinne iht. EN 60715.

Produktionsåret fremgår af de to første cifre i serienummeret.

Kalibrering og justering

Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger udføres i overensstemmelse med specifikationerne i denne manual. Teknikeren skal arbejde med værktøj og instrumenter, der er sikre at bruge.

Normal drift

Operatører må kun justere og betjene moduler, der er fastgjort forsvarligt i paneler osv., så risikoen for personskade og tingsskade forhindres. Dette betyder, at der ikke er nogen risiko for elektrisk stød, og at modulet er umiddelbart tilgængeligt.

Rengøring



I spændingsløs tilstand må modulet rengøres med en klud, der er let fugtet med destilleret vand.

Ansvar

I det omfang instruktionerne i denne manual ikke er overholdt nøje, vil kunden ikke kunne fremsætte noget krav over for PR electronics A/S, som ellers måtte eksistere i henhold til den indgåede salgsaftale.

Installation


Montering / afmontering af system 3000

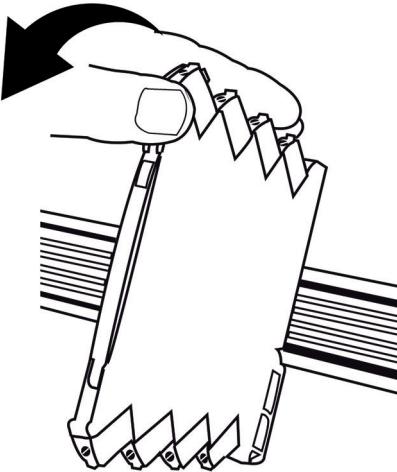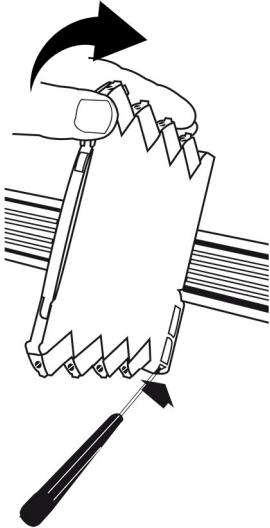Montering på DIN-skinne (fig. 1)	Afmontering fra DIN-skinne (fig. 2)
Klik modulet fast på DIN-skinne. 	Husk først at afmontere tilslutningsklemmerne med farlig spænding. Frigør modulet fra skinnen ved at bevæge den nederste lås nedad. 




ADVARSEL

System 3000-moduler kan monteres på DIN-skinne eller power rail (hvor det er relevant). Hvis du vil montere et system 3000-modul med power rail-klemmer på en standard 7,5 mm DIN-skinne, må skruehovederne på skruerne til fastgørelse af DIN-skinnen højst være 3,5 mm høje, så kortslutning af power rail-klemmerne undgås.

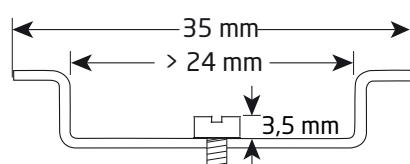

Montering på DIN-skinne / power rail

Modulet kan installeres på en DIN-skinne eller på en power rail.

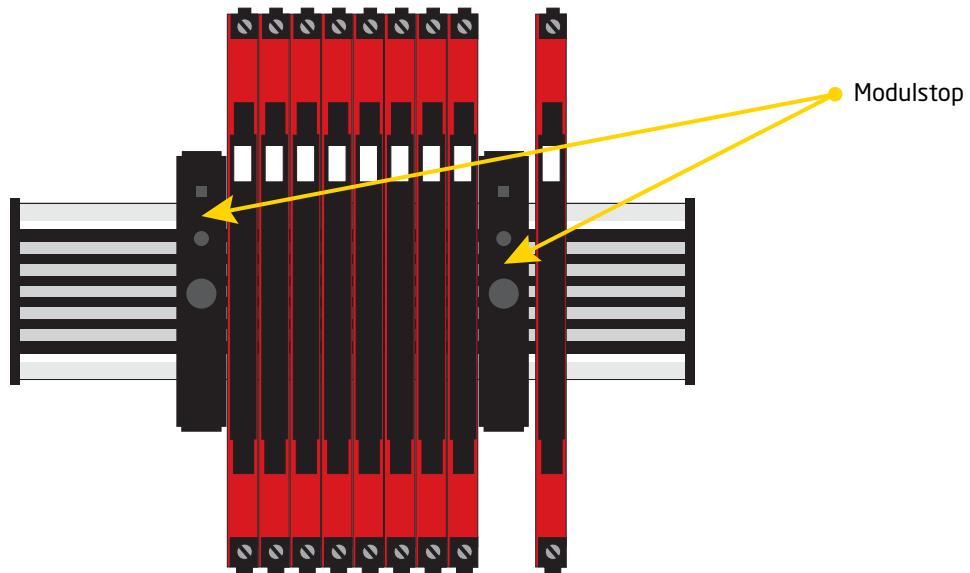

Spændingsforsyningseenheder kan monteres på power railen efter behov.




ADVARSEL

I marineapplikationer skal modulerne understøttes med et modulstop (PR varenummer 9404).

Mærkning

Fronten på modulet er designet med et område til påsætning af en mærkat, der klikkes på plads. Området måler 5 x 7,5 mm. Mærkater fra Weidmüller's MultiCard System, type MF 5/7,5, passer til.

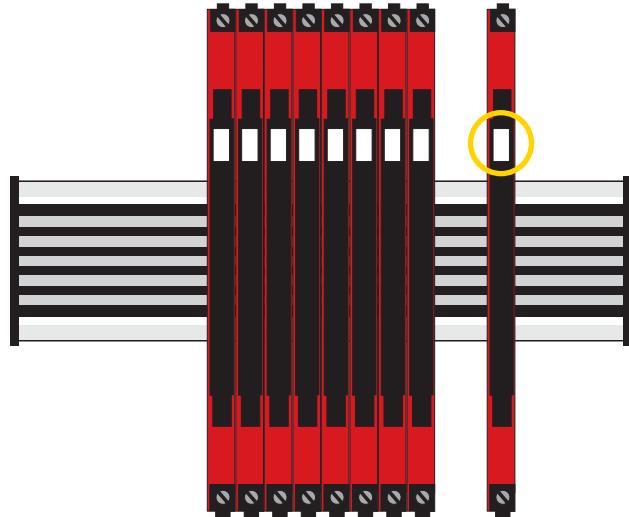


Fleksibel forsyning

De tekniske specifikationer angiver det maksimale effektbehov ved nominelle driftsværdier, f.eks. 24 V forsyningsspænding, 60°C omgivelsestemperatur, 600 Ω belastning og 20 mA udgangsstrøm. Der skal muligvis bruges eksterne for-sikringer afhængigt af den valgte strømkilde. Normeringer af for-sikringer er angivet nedenfor.

DIN-skinneløsning - direkte fortrådning:

Enhederne kan forsynes med 24 VDC ±30% ved direkte fortrådning og sløjfning mellem enhederne.

For-sikring: 2,5 A

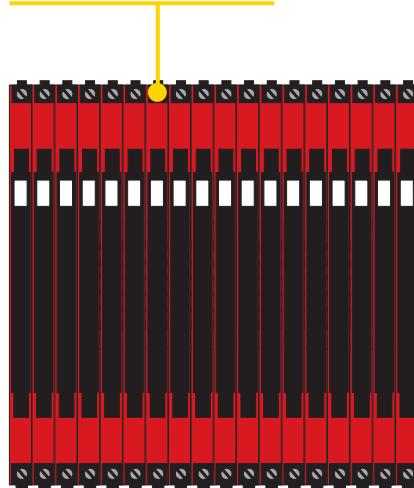

For-sikring: 0,4 A


Power rail-løsning #1:

Alternativt kan 24 V-forsyningsspændingen sluttes til et 3000-modul med power rail-konnektør, som fordeler spændingen til andre tilkoblede moduler på power railen.

Power rail-løsning #2:

PR 3405 power connector-modulet giver en nem tilslutning af 24 VDC / 2,5 A forsyning til power railen.

For-sikring: 2,5 A

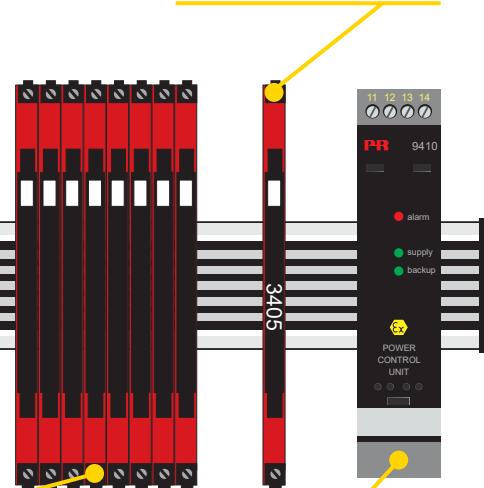

For-sikring: Placeret inden i PR 9410

Power rail-løsning #3:

PR 9410 power control-modulet kan forsyne railen og levere 96 W til den. Mulighed for tilslutning af redundante forsyninger.

Bemærk

Moduler af type 3xxx-N har ikke power rail-klemmer og kan kun forsynes via direkte fortrådning på hvert modul.

Egenskaber for ekstern sikring

2,5 A-sikringen skal afbryde efter højst 120 sekunder ved 6,4 A.

Produkteskaber

- Fremragende nøjagtighed, bedre end 0,05% af span
- Fremragende EMC-ydeevne
- Valgbar 60 ms / 60 s reaktionstid
- Forkalibrerede temperaturområder kan vælges via DIP-switche
- Slimline 6,1 mm hus

Vigtige funktioner

- Temperaturkonverter, der mäter en standard Pt100-, TC J- og K-temperaturføler og leverer et isoleret aktivt, analogt strøm- og HART-udgangssignal.
- Høj 3-port-isolation sikrer undertrykkelse af overspænding, som beskytter kontrolsystemet mod transienter og støj og eliminerer jordsløjfer.
- Alle klemmer er overspændingsbeskyttede, polaritetsbeskyttede og kortslutningsbeskyttede.
- Modulet kan monteres i det sikre område eller i Zone 2- / Division 2-områder og er godkendt til marine-applikationer.

Teknisk karakteristik

- Fleksibel 24 VDC ($\pm 30\%$) forsyning via power-rail eller klemmer.
- Fremragende konverteringsnøjagtighed i alle tilgængelige områder, bedre end 0,05% af span.
- Valgbar intern / ekstern CJC.
- 60 ms hurtig reaktionstid med samtidig følerfejlsdetektering, hvis valgt.
- Dette modul overholder retningslinjerne i NAMUR NE21 og sikrer således fremragende måleydeevne i barske EMC-miljøer.
- Modulet overholder retningslinjerne i NAMUR NE43, der definerer udgangsværdier for 'uden for område' og følerfejl.
- Fremragende signal- / støjforhold > 60 dB.
- Høj galvanisk isolation på 2,5 kVAC.
- En grøn front-LED angiver normal drift, status på indgangsføleren og funktionsfejl.
- Bredt omgivelsestemperaturområde: -25...+70°C.


Programmering

- Valgbare DIP-switch-indstillinger giver nem konfiguration af flere end 1000 fabrikskalibrerede måleområder med skrivebeskyttet HART-funktion.
- Valgbar HART-modus med HART 7-protokol giver udvidede programmeringsmuligheder.
- Valgbar HART-modus til aktivering af fuld HART læse- / skrifefunktion.

Montering / installation

- Det smalle hus på 6,1 mm muliggør op til 163 moduler pr. meter.
- Moduler kan monteres side om side vandret og lodret uden afstand på en standard DIN-skinne - selv ved en omgivelsestemperatur på 70°C.
- Moduler kan forsynes separat eller installeres på PR 9400 power rail.

Tilslutninger

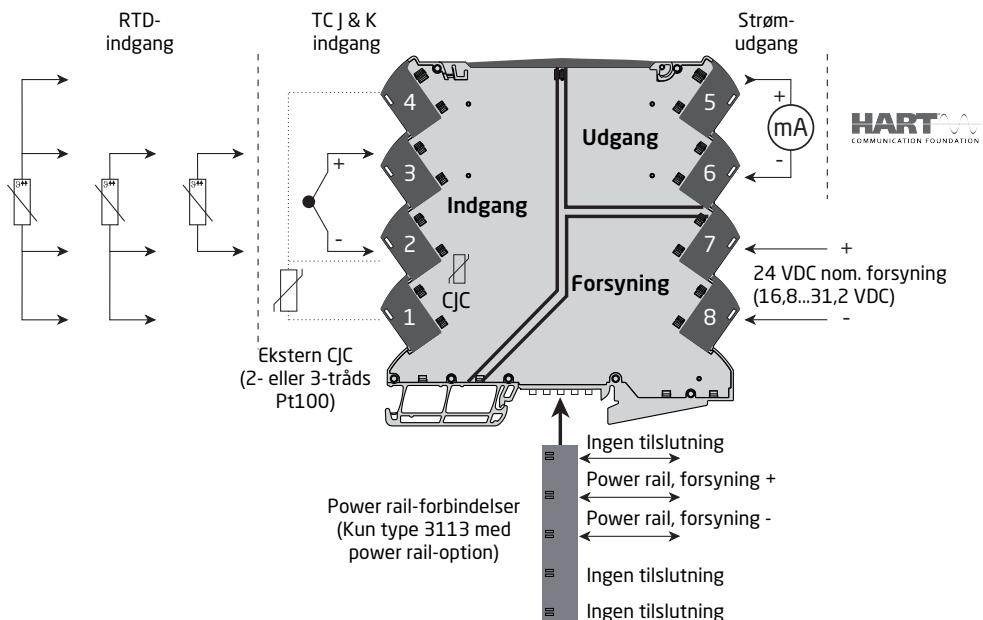

Specifikationer

Bestillingsinformation

Produktvarianter

Type	Version
3113	HART 7 temperaturkonverter - isoleret Med power rail-konnektor / klemmer Forsyning via klemmer :-N

Eksempel: 3113-N (HART 7-temperaturkonverter - isoleret, forsyning via klemmer)

Tilbehør

9404 = Modulstop til skinne

9421 = Spændingsforsyning

Tilbehør til power rail-moduler

3405 = Power connector unit

9400 = Power rail - 7,5 eller 15 mm høj

9410 = Power control unit

Tekniske specifikationer

Omgivelsesbetingelser

Driftstemperatur	-25...+70°C
Opbevaringstemperatur	-40...+85°C
Kalibreringstemperatur	20...28°C
Relativ fugtighed	< 95% RF (ikke-kond.)
Kapslingsklasse	IP20
Installation i	forureningsgrad 2 & måle- / overspændingskategori II

Mekaniske specifikationer

Dimensioner (HxBxD)	113 x 6,1 x 115 mm
Vægt, ca.	70 g
DIN-skinnetype	DIN EN 60715 - 35 mm
Ledningskvadrat	0,13...2,5 mm ² / AWG 26...12 flerkoret ledning
Klemskruetilspændingsmoment	0,5 Nm
Vibration, IEC 60068-2-6.	2...25 Hz = ±1,6 mm, 25...100 Hz = ±4 g

Fælles elektriske specifikationer

Forsyningsspænding	16,8...31,2 VDC
Maks. forbrug	0,7 W
Maks. effekttab	0,7 W
Maks. forbrug er det maksimale effektbehov ved forsyningsklemmerne eller rail-konnektoren.	
Maks. effekttab er den maksimale afsatte effekt i modulet ved nominelle driftsværdier.	
Isolationsspænding, test	2,5 kVAC
Isolationsspænding, drift	300 VAC (forstærket) / 250 VAC (Zone 2, Div. 2)

Dobbeltisolering	Indgang / udgang / forsyning
Signaldynamik, indgang	23 bit
Signaldynamik, udgang	18 bit
Signal- / støjforhold	> 60 dB
Reaktionstid (0...90%, 100...10%), HART-modus	60 ms...60 s, programmerbar
Reaktionstid (0...90%, 100...10%), DIP-modus.	< 60 ms
Programmering	DIP-swtiche eller HART-programmering
Identifikation af forkert DIP-switchindstilling	Udgang 0 V / 0 mA; LED 0,5 s / 1 Hz

Nøjagtighedsværdier			
Indgangstype	Basisnøjagtighed	Absolut nøjagtighed	Temperaturkoefficient
Pt100	≤ 0,1°C	≤ ±0,05% af span	0,02°C / °C (basis) eller ≤ ±0,01% af span / °C
TC	≤ 0,5°C		0,1°C / °C (basis) eller ≤ ± 0,01% af span / °C

EMC-immunitetspåvirkning < ±0,5% af span

Udvidet EMC-immunitet:
NAMUR NE 21, A-kriterium, gniststøj < ±1% af span

Indgangs- og udgangsspecifikationer

Pt100-indgang

Temperaturområde, Pt100	-200...+850°C - IEC 60751
Min. måleområde (span).	10°C
Følerstrøm.	< 150 µA
Følerkabelmodstand	< 50 Ω pr. leder
Virkning af følerkabelmodstand, 3- / 4-leder	< 0,002 Ω / Ω
Følerfejlsdetektering	Ja - kan vælges via DIP-switch
Følerbrudsdetektering	> 800 Ω
Detektering af kortsluttet føler	< 18 Ω

TC-indgang

Temperaturområde, TC J	-100...+1200°C - IEC 60584-1
Min. måleområde (span).	50°C
Temperaturområde, TC K	-180...+1372°C - IEC 60584-1
Min. måleområde (span).	50°C
Følerkabelmodstand	< 5 kΩ per leder
Nøjagtighed for koldt loddesteds kompensering (CJC):	
Nøjagtighed ved intern CJC.	Bedre end ±2,5°C
Nøjagtighed ved ekstern Pt100	Bedre end ±0,15°C
Detektering af åbent termoelement.	Ja - kan vælges via DIP-switch
Intern CJC-fejldetektering.	Ja
Ekstern CJC-fejldetektering.	Ja - kan vælges via DIP-switch

Fælles udgangsspecifikationer

Opdateringstid 10 ms

Strømudgang

Signalområde (span) 0...23 mA

Følerfejlindikering (0...20 mA)	0 mA eller 23 mA / OFF
Følerfejlindikering (4...20 mA)	3,5 mA eller 23 mA / iht. NAMUR NE43 eller OFF
Belastning.	$\leq 600 \Omega$
Belastningsstabilitet	$\leq 0,01\%$ af span / 100 Ω
Strømbegrænsning ved lav udgangsbelastning.	< 60 mA peak / < 4 mA gennemsnit
Programmerbare signalområder	4...20 og 20...4 mA

af span = af det valgte område

Godkendelser og certifikater

Overholdte myndighedskrav

EMC	2014/30/EU & UK SI 2016/1091
LVD	2014/35/EU & UK SI 2016/1101
RoHS.	2011/65/EU & UK SI 2012/3032
ATEX.	2014/34/EU & UK SI 2016/1107
EAC	TR-CU 020/2011
EAC Ex.	TR-CU 012/2011

Godkendelser

c UL us, UL 61010-1	E314307
DNV, Skibe og offshore	TAA00001RW


I.S.- / Ex- godkendelser

ATEX.	KEMA 10ATEX0147X
IECEx.	KEM 10.0068X
UKEX.	DEKRA 21UKEX0055X
c FM us	FM17US0004X / FM17CA0003X
EAC Ex.	EAEU KZ 7500361.01.01.08756

Programmering

DIP-switch-konfiguration

Relevante moduler kan konfigureres ved hjælp af DIP-swtiche. DIP-swtichene er placeret på siden af modulet og kan indstilles med en lille skruetrækker eller lignende værktøj.

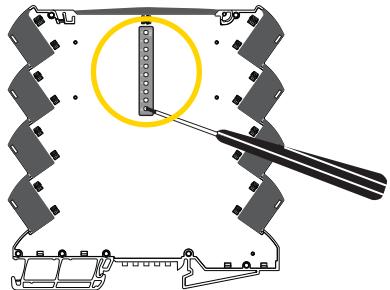

Husk at slukke og tænde for spændingen til power rail / klemmer for at genindlæse DIP-switchværdierne ved opstart.

Vores DIP-switchkonfigurator til nem DIP-switchprogrammering findes på adressen:
www.prelectronics.com/dip-switch-configurator/

Standard fabriksindstillinger

Alle DIP-swtiche i OFF-positionen.

Følertype	Pt100, 3-leder
Udgangsområde.	4...20 mA
Fejldetektering	Kortslutningsdetektering Detektering af brudt kredsløb
Fejl ved udgangsstrøm	3,5 mA
Støjundertrykkelse	50 Hz
Nedre indgangsgrænse.	0°C
Øvre indgangsgrænse	150°C
Reaktionstid.	< 60 ms
Konfigurationsmodus.	DIP-switch-konfiguration

DIP-switchindstillinger

Sensor	S1	1	2	3
Pt100, 2w		●		
Pt100, 3w			●	
Pt100, 4w		●	●	
TC J (Int. CJC)				●
TC K(Int. CJC)	●		●	
TC J (Ext. CJC)		●	●	
TC K(Ext. CJC)	●	●	●	

Output	S1	4	5	6
4...20 mA	●			
20..4 mA		●	●	

● = ON

Sensor Error Detection	S1	7
None		
Enable		●

Output Error Level	S1	8
Downscale		
Upscale		●

Noise Supp.	S1	9	Config.	S1	10
50 Hz			DIP		
60 Hz		●	HART		●

Programmering af temperaturområde

Start Temp.	DIP S2				●= ON		Temperature Range °C					End Temp.	Temperature Range °C							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10				
-200					0						105	●	●		●	●	375	●	●	●
-180				●	5						110	●	●	●	●		400	●	●	●
-150			●		10			●			115	●	●	●	●	●	450	●	●	●
-100		●	●		15			●	●		120	●	●				500	●	●	●
-50	●				20		●				125	●	●			●	550	●	●	●
-25	●	●	●		25		●	●			130	●	●	●			600	●	●	●
-10	●	●			30		●	●			135	●	●	●	●		650	●	●	
-5	●	●	●	●	35		●	●	●		140	●	●	●			700	●	●	
0	●				40		●				145	●	●	●		●	750	●	●	●
5	●				45		●				150	●	●	●	●		800	●	●	●
10	●	●	●		50		●	●			160	●	●	●	●	●	850	●	●	●
20	●	●	●		55		●	●	●		170	●					900	●	●	●
25	●	●			60		●	●			180	●					950	●	●	●
50	●	●	●	●	65		●	●	●		190	●		●			1000	●	●	●
100	●	●	●		70		●	●	●		200	●		●	●		1050	●	●	
200	●	●	●	●	75		●	●	●	●	225	●		●			1100	●	●	
Sens. type :		Temp. range °C :				80	●				250	●		●		●	1150	●	●	
Pt100		-200 - +850°C				85	●				275	●		●	●		1200	●	●	
TC J		-100 - +1200°C				90	●		●		300	●		●	●	●	1250	●	●	
TC K		-180 - +1372°C				95	●		●	●	325	●	●				1300	●	●	
						100	●	●	●		350	●	●				1350	●	●	
																	1372	●	●	

Bemærk:

- "Start temp" skal være lavere end "End temp" = korrekt DIP-switchindstilling
- Gyldigt område for Pt100: -200...+850°C = korrekt DIP-switchindstilling.
- Gyldigt område for TC J: -100...+1200°C = korrekt DIP-switchindstilling.
Gyldigt område for TC K: -180...+1372°C = korrekt DIP-switchindstilling.

Drift og fejlsøgning

Modulerne i 3000-serien byder på en lang række funktioner til brugervenlig betjening og effektiv fejlsøgning. Driftsstatus overvåges nemt via front-LED'en (eller LED'erne).

Statusindikator for front-LED



Indikatormønster	Tilstand	Udgang og 2-trådsforsyning	Løsningsforslag
OFF	Ingen spændingsforsyning eller intern modulfejl	Ingen funktion	Tilslut forsyning / udskift enheden
ON / OFF	Power-up eller genstart	Ingen funktion	-
13 Hz, 15 ms	Normal drift	Funktion	-
1 Hz, 500 ms	Illegal DIP-switch-indstilling	Ingen funktion	Korriger indstilling og genstart enheden
1 Hz, 15 ms	Følerfejlsindikering	Up- eller Downscale	Kontroller føler

Installationsinstruktioner

UL-installation

Brug kun 60/75°C kobberledninger.

Ledningskvadrat	AWG 26-12
UL fil-nummer	E314307

Modulet er af typen Open Type Listed Process Control Equipment. Modulet skal monteres i et kabinet for at undgå, at personer kommer til skade ved berøring af strømførende dele. Spændingsforsyningen skal være i overensstemmelse med NEC klasse 2, som beskrevet i "National Electrical Code® (ANSI / NFPA 70)".

IECEx-, ATEX- og UKEX-installation i Zone 2

IECEx KEM 10,0068 X	Ex ec IIC T4 Gc
KEMA 10ATEX0147 X	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
DEKRA 21UKEX0055X	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

Af hensyn til sikker installation skal følgende overholdes. Modulet må kun installeres af kvalificerede personer, som er bekendt med national og international lovgivning, direktiver og standarder i det land, hvor modulet skal installeres.

Modulet skal installeres i et dertil egnet kabinet, som yder en IP-beskyttelse på mindst IP54 iht. EN IEC 60079-0, og som tager hensyn til de omgivelsesbetingelser, hvorunder udstyret skal anvendes.

Hvis temperaturen under nominelle forhold overstiger 70°C ved kablets eller rørføringens indgang, eller 80°C ved ledningernes forgreningspunkt, skal temperaturspecifikationerne for det valgte kabel overholde den faktisk målte temperatur.

Forebyg antændelse af eksplasive atmosfærer ved at afbryde spændingen, inden der udføres vedligeholdelse / reparation, og ved aldrig at afbryde strømførende stikforbindelser, hvis en eksplasionsfarlig gasblanding er til stede.

Ved installation på power rail i zone 2 er det kun tilladt at anvende Power Rail type 9400 forsynet af Power Control Unit type 9410.

Monter/demonter ikke modulet på power rail, når der forefindes en eksplasionsfarlig gasblanding.

cFMus installation i Division 2 eller Zone 2

FM17CA0003X / FM17US0004X	Class I, Div. 2, gruppe A, B, C, D T4 eller Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 eller Ex nA IIC T4
-------------------------------------	--

I class I, Division 2 eller Zone 2 installationer skal modulet installeres i et kabinet, der kun kan åbnes med værktøj, og som passer til en eller flere af de fortrædningsmetoder for Class I, Division 2, der er specificeret i National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) eller for Canada i Canadian Electrical Code (C22.1).

System 3000-moduler må kun tilsluttes til kredsløb med begrænset udgangseffekt iht. NEC Class 2 som beskrevet i "National Electrical Code® (ANSI / NFPA 70)". Hvis modulerne tilkobles redundant forsyningsspænding (to separate spændingsforsyninger), skal begge forsyninger opfylde dette krav.

Når modulet installeres udendørs eller i områder med vand eller fugt, skal kabinetet som minimum overholde kravene for IP54.

Advarsel: Udsiftning af komponenter kan forringe modulets egnethed til installation i zone 2 / division 2.

Advarsel: For at forhindre antændelse af eksplasive atmosfærer skal forsyningen afbrydes, før vedligeholdelse / reparation påbegyndes. Monter / demonter ikke klemmer, når forsyning er tilsluttet, og der forefindes en eksplasionsfarlig gasblanding.

Advarsel: Monter / demonter ikke modulet på power rail, når der forefindes en eksplasionsfarlig gasblanding.

Dokumenthistorik

Nedenstående liste viser de væsentlige ændringer i dette dokument siden sidste udgivelse.

Rev. ID	Dato	Noter
103	1803	Model 31xx-N tilføjet. Specifikationer for maks. nødvendig effekt og effekttab tilføjet. PESO/CCOE-godkendelse tilføjet
104	2037	EAC Ex-godkendelse tilføjet. PESO/CCOE-godkendelse ophørt.
105	2108	ATEX- og IECEx-godkendelser opdateret - Ex na ændret til Ex ec. Sideskilt opdateret.
106	2205	UKEX-godkendelse tilføjet.
107	2450	Nyt EAC Ex-certifikat.

Vi er lige i nærheden, *over hele verden*

Lokal support, uanset hvor du er

Vi yder ekspertservice på alle produkter samt 5 års garanti. Med hvert eneste produkt, du køber, får du personlig teknisk support og vejledning, levering fra dag til dag, gratis reparation i garantiperioden og lettilgængelig dokumentation.

Vi har hovedkvarter i Danmark samt kontorer og autoriserede partnere verden over. Vi er en lokal virksomhed med global rækkevidde. Derfor er vi altid i nærheden og har et godt

kendskab til dine lokale markeder. Vi har fokus på tilfredse kunder og leverer PERFORMANCE MADE SMARTER over hele verden.

Få yderligere oplysninger om vores garantiprogram, eller mød en salgsrepræsentant i dit område - kontakt os på preelectronics.dk.

Få allerede i dag fordel af ***PERFORMANCE MADE SMARTER***

PR electronics er den førende teknologivirksomhed med speciale i at gøre styringen af industriprocesser mere sikker, pålidelig og effektiv. Vi har siden 1974 udviklet en række kernekompetencer inden for innovativ højpræcisionsteknologi med lavt energiforbrug. Vi er kendt for fortsat at sætte nye standarder for produkter, som kommunikerer, monitorerer og forbinder vores kunders procesmålepunkter med deres processtyresystemer.

Vores innovative patenterede teknologier er blevet til i kraft af vores omfattende R&D-faciliteter samt gennem et indgående kendskab til vores kunders behov og processer. Vores grundlæggende principper er enkelhed, fokus, mod og dygtighed, hvilket sikrer at nogle af verdens største virksomheder kan opnå PERFORMANCE MADE SMARTER.