

DK

ADVARSEL



Dette modul er beregnet for tilslutning til livsfarlige elektriske spændinger. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det føre til alvorlig legemsbeskadigelse eller mekanisk ødelæggelse.

For at undgå faren for elektriske stød og brand skal sikkerhedsreglerne overholdes, og vejledninger skal følges.

Specifikationerne må ikke overskrides, og modulet må kun benyttes som beskrevet i det følgende. Installationsvejledningen skal studeres omhyggeligt, før modulet tages i brug. Kun kvalificeret personale (teknikere) må installere dette modul. Hvis modulet ikke benyttes som beskrevet i denne installationsvejledning, så forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.

ADVARSEL



Der må ikke tilsluttes farlig spænding til modulet, før dette er fastmonteret, og følgende operationer bør kun udføres på modulet i spændingsløs tilstand og under ESD-sikre forhold: Installation, ledningsmontage og -demontage.



Fejlfinding på modulet. Reparation af modulet og udskiftning af sikringer må kun foretages af PR electronics A/S.

SIKKERHEDSREGLER

Modtagelse og udpakning

Udpak modulet uden at beskadige det. Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er monteret på blivende plads.

Miljøforhold

Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og udsæt ikke modulet for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning, ud over de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af ventilation. Alle moduler hører til Installationskategori II, Forureningsgrad 2 og Isolationsklasse II.

Installation

Modulet må kun tilsluttes af kvalificerede teknikere, som er bekendte med de tekniske udtryk, advarsler og instruktioner i installationsvejledningen, og som vil følge disse.

Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes henvendelse til den lokale forhandler eller alternativt direkte til PR electronics A/S.

Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende regler for installation af elektrisk materiel bl.a. med hensyn til ledningstværsnit, forsikring og placering.

Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes i installationsvejledningen.

Kalibrering og justering

Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger udføres i henhold til denne installationsvejledning, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.

Rengøring:

Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let fugtet med destilleret vand.

UK

WARNING



This device is designed for connection to hazardous electric voltages. Ignoring this warning can result in severe personal injury or mechanical damage.

To avoid the risk of electric shock and fire, the safety instructions of this guide must be observed and the guidelines followed. The specifications must not be exceeded, and the device must only be applied as described in the following. Prior to the commissioning of the device, this installation guide must be examined carefully. Only qualified personnel (technicians) should install this device. If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

WARNING

Until the device is fixed, do not connect hazardous voltages to the device. The following operations should only be carried out on a disconnected device and under ESD safe conditions:

General mounting, connection and disconnection of wires. Troubleshooting the device. Repair of the device and replacement of circuit breakers must be done by PR electronics A/S only.



SAFETY INSTRUCTIONS

Receipt and unpacking

Unpack the device without damaging it. The packing should always follow the device until this has been permanently mounted. Check at the receipt of the device whether the type corresponds to the one ordered.

Environment

Avoid direct sunlight, dust, high temperatures, mechanical vibrations and shock, as well as rain and heavy moisture. If necessary, heating in excess of the stated limits for ambient temperatures should be avoided by way of ventilation.

All devices fall under Installation Category II, Pollution Degree 2, and Insulation Class II.

Mounting

Only qualified technicians who are familiar with the technical terms, warnings, and instructions in this installation guide and who are able to follow these should connect the device.

Should there be any doubt as to the correct handling of the device, please contact your local distributor or, alternatively, PR electronics A/S.

Mounting and connection of the device should comply with national legislation for mounting of electric materials, i.e. wire cross section, protective fuse, and location. Descriptions of input / output and supply connections are shown in this installation guide.

Calibration and adjustment

During calibration and adjustment, the measuring and connection of external voltages must be carried out according to the specifications of this installation guide. The technician must use tools and instruments that are safe to use.

Cleaning

When disconnected, the device may be cleaned with a cloth moistened with distilled water.

FR

AVERTISSEMENT



Ce module est conçu pour supporter une connexion à des tensions électriques dangereuses. Si vous ne tenez pas compte de cet avertissement, cela peut causer des dommages corporels ou des dégâts mécaniques.

Pour éviter les risques d'électrocution et d'incendie, conformez-vous aux consignes de sécurité et suivez les instructions mentionnées dans ce guide. Vous devez vous limiter aux spécifications indiquées et respecter les instructions d'utilisation de ce module, telles qu'elles sont décrites dans ce guide. Il est nécessaire de lire ce guide attentivement avant de mettre ce module en marche. L'installation de ce module est réservée à un personnel qualifié (techniciens). Si la méthode d'utilisation de l'équipement diffère de celle décrite par le fabricant, la protection assurée par l'équipement risque d'être altérée.

AVERTISSEMENT

Tant que le module n'est pas fixé, ne le mettez pas sous tensions dangereuses. Les opérations suivantes doivent être effectuées avec le module débranché et dans un environnement exempt de décharges électrostatiques (ESD): montage général, raccordement et débranchement de fils et recherche de panne sur le module.

Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer le module et à remplacer les fusibles.

Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer le module et à remplacer les fusibles.

Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer le module et à remplacer les fusibles.

CONSIGNES DE SECURITE

Réception et déballage

Déballer le module sans l'endommager. Il est recommandé de conserver l'emballage du module tant que ce dernier n'est pas définitivement monté. A la réception du module, vérifiez que le type de module reçu correspond à celui que vous avez commandé.

Environnement

N'exposez pas votre module aux rayons directs du soleil et choisissez un endroit à humidité modérée et à l'abri de la poussière, des températures élevées, des chocs et des vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas échéant, des systèmes de ventilation permettent d'éviter qu'une pièce soit chauffée au-delà des limites prescrites pour les températures ambiantes.

Tous les modules appartiennent à la catégorie d'installation II, au degré de pollution 2 et à la classe d'isolation II.

Montage

Il est conseillé de réserver le raccordement du module aux techniciens qualifiés qui connaissent les termes techniques, les avertissements et les instructions de ce guide et qui sont capables d'appliquer ces derniers.

Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation du module, veuillez contacter votre distributeur local. Vous pouvez également vous adresser à PR electronics SARL.

Le montage et le raccordement du module doivent être conformes à la législation nationale en vigueur pour le montage de matériaux électriques, par exemple, diamètres des fils, fusibles de protection et implantation des modules. Les connexions des alimentations et des entrées / sorties sont décrites dans ce guide.

Étalonnage et réglage

Lors des opérations d'étalonnage et de réglage, il convient d'effectuer les mesures et les connexions des tensions externes en respectant les spécifications mentionnées dans ce guide. Les techniciens doivent utiliser des outils et des instruments pouvant être manipulés en toute sécurité.

Maintenance et entretien

Une fois le module hors tension, prenez un chiffon imbibé d'eau distillée pour le nettoyer.

DE

WARNUNG



Dieses Gerät ist für den Anschluss an lebensgefährliche elektrische Spannungen gebaut. Missachtung dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen oder mechanischer Zerstörung führen.

Um eine Gefährdung durch Stromstöße oder Brand zu vermeiden müssen die Sicherheitsregeln der Installationsanleitung eingehalten, und die Anweisungen befolgt werden. Die Spezifikationswerte dürfen nicht überschritten werden, und das Gerät darf nur gemäß folgender Beschreibung benutzt werden. Diese Installationsanleitung ist sorgfältig durchzulesen, ehe das Gerät in Gebrauch genommen wird. Nur qualifizierte Personen (Techniker) dürfen dieses Gerät installieren. Wenn das Gerät nicht wie in dieser Installationsanleitung beschrieben benutzt wird, werden die Schutzeinrichtungen des Gerätes beeinträchtigt.

WARNUNG

Vor dem abgeschlossenen festen Einbau des Gerätes darf daran keine gefährliche Spannung angeschlossen werden, und folgende Maßnahmen sollten nur in spannungslosem Zustand des Gerätes und unter ESD-sicheren Verhältnisse durchgeführt werden: Installation, Montage und Demontage von Leitungen. Fehlersuche im Gerät. Reparaturen des Gerätes und Austausch von Sicherungen dürfen nur von PR electronics A/S vorgenommen werden.

und Austausch von Sicherungen dürfen nur von PR electronics A/S vorgenommen werden.

und Austausch von Sicherungen dürfen nur von PR electronics A/S vorgenommen werden.

SICHERHEITSREGELN

Empfang und Auspacken

Packen Sie das Gerät aus, ohne es zu beschädigen, und kontrollieren Sie beim Empfang, ob der Gerätetyp Ihrer Bestellung entspricht. Die Verpackung sollte beim Gerät bleiben, bis dieses am endgültigen Platz montiert ist.

Umgebungsbedingungen

Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder Hitze, mechanische Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden; das Gerät darf nicht Regen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung, welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet, mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.

Alle Geräte gehören der Installationskategorie II, dem Verschmutzungsgrad 2 und der Isolationsklasse II an.

Installation

Das Gerät darf nur von qualifizierten Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken, Warnungen und Anweisungen in dieser Installationsanleitung vertraut sind und diese befolgen. Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Gerätes bestehen, sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt aufnehmen. Sie können aber auch direkt mit PR electronics GmbH Kontakt aufnehmen. Die Installation und der Anschluss des Gerätes haben in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt, (elektrischer) Vor-Absicherung und Positionierung.

Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und Versorgungsanschlüssen befindet sich in dieser Installationsanleitung.

Kalibrierung und Justierung

Während der Kalibrierung und Justierung sind die Messung und der Anschluss externer Spannungen entsprechend dieser Installationsanleitung auszuführen, und der Techniker muss hierbei sicherheitst- mäßig einwandfreie Werkzeuge und Instrumente benutzen.

Reinigung

Das Gerät darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser leicht angefeuchtet ist.

PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde


Tel. +45 8637 2677
Fax +45 8637 3085
www.prelectronics.com

SN6185_102 (1933)

- DK Installationsvejledningen for teknikere omfatter følgende produkter: 6185
- UK This installation guide for technical personnel covers the following products: 6185
- FR Ce guide d'installation pour le personnel qualifié couvre les produits suivants: 6185
- DE Diese Installationsanleitung für Techniker umfasst die folgenden Produkte: 6185



| | DK | UK | FR | DE |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| A | Indgange 0...23 mA | Inputs 0...23 mA | Entrées 0...23 mA | Eingänge 0...23 |
| B | Udgange 0...23 mA | Outputs 0...23 mA | Sorties 0...23 mA | Ausgänge 0...23 mA |

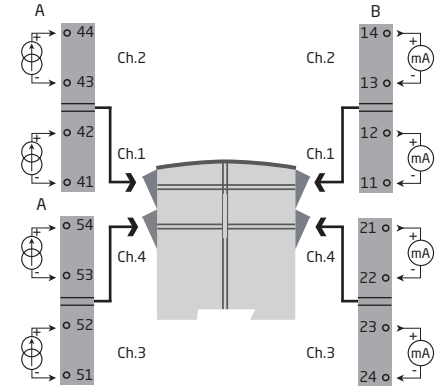

- DK Sideskilt
- UK Side label
- FR Etiquette
- DE Typenschild

PR electronics A/S, Lerbakken 10, 8410 Rønde, Denmark. PR electronics GmbH logo. Input/Output diagram with pin numbers 42-53 and 12-23. Legend: DK Benforbindelser des bornes, UK Pin connections, FR Raccordement des bornes, DE Klemmenanschluss. 6185102, LOOP-POWERED ISOLATOR 6185, Typenr., Type no., No. de type, Typennr.

DK

Elektriske specifikationer

| | |
|---|---|
| Specifikationsområde..... | -20°C til +60°C |
| Max. forbrug..... | 40 mW pr. kanal |
| Dropspænding, min..... | < 1,8 VDC |
| Dropspænding, max..... | 1,8 V + (I _{udg} * R _{belast}) |
| Isolationsspænding, test..... | 2 kVAC |
| Signal- / støjforhold..... | > 60 dB (0...100 kHz) |
| Reaktionstid (0...90%, 100...10%)..... | < 4 ms |
| Kalibreringstemperatur..... | 20...28°C |
| EMC-immunitetspåvirkning..... | < ±0,5% af span |
| Relativ luftfugtighed..... | < 95% RH (ikke kond.) |
| Mål (HxBxD)..... | 109 x 23,5 x 104 mm |
| DIN-skinne type..... | DIN 46277 |
| Kapslingsklasse..... | IP20 |
| Vægt 1 / 2 / 4 kanaler..... | 155 / 180 / 230 g |

Strømindgang:

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Måleområde..... | 0...23 mA |
| Min. måleområde (span)..... | 1:1 |
| Indgangsmodstand ved 20 mA..... | ≈ 90 Ω + R _{belastning} |

Strømodgang:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Signalområde (span)..... | 0...23 mA |
| Min. signalområde (span)..... | 1:1 |
| Belastning (max.)..... | ≤ 600 Ω |
| Belastningsstabilitet..... | < 0,03% af span/100 Ω |
| Strømbegrænsning..... | 50 mA |
| Spændingsbegrænsning..... | 15 VDC |

Godkendelser

EAC..... TR-CU 020/2011

Overholdte myndighedskrav:

| | |
|-----------|------------|
| EMC..... | 2014/30/EU |
| RoHS..... | 2011/65/EU |

UK

Electrical specifications

| | |
|--|---|
| Specifications range..... | -20°C to +60°C |
| Max. required power..... | 40 mW per channel |
| Drop voltage, min..... | < 1.8 VDC |
| Drop voltage, max..... | 1.8 V + (I _{out} * R _{load}) |
| Isolation voltage, test..... | 2 kVAC |
| Signal / noise ratio..... | > 60 dB (0...100 kHz) |
| Response time (0...90%, 100...10%)..... | < 4 ms |
| Calibration temperature..... | 20...28°C |
| EMC immunity influence..... | < ±0.5% of span |
| Relative humidity..... | < 95% RH (non cond.) |
| Dimensions (HxWxD)..... | 109 x 23.5 x 104 mm |
| DIN rail type..... | DIN 46277 |
| Protection degree..... | IP20 |
| Weight 1 / 2 / 4 channels..... | 155 / 180 / 230 g |

Current input:

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Measurement range..... | 0...23 mA |
| Min. span..... | 1:1 |
| Input resistance at 20 mA..... | ≈ 90 Ω + R _{load} |

Current output:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Signal range (span)..... | 0...23 mA |
| Min. signal range..... | 1:1 |
| Load (max.)..... | ≤ 600 Ω |
| Load stability..... | < 0.03% of span/100 Ω |
| Current limit..... | 50 mA |
| Voltage limit..... | 15 VDC |

Approvals:

EAC..... TR-CU 020/2011

Observed authority requirements:

| | |
|-----------|------------|
| EMC..... | 2014/30/EU |
| RoHS..... | 2011/65/EU |

FR

Spécifications

| | |
|---|---|
| Plage de température..... | -20°C à +60°C |
| Puissance max. requise..... | 40 mW par voie |
| Chute de tension, min..... | < 1,8 Vcc |
| Chute de tension, max..... | 1,8 V + (I _{sort.} * R _{charge}) |
| Tension d'isolation, test..... | 2 kVca |
| Rapport signal / bruit..... | > 60 dB (0...100 kHz) |
| Temps de réponse (0...90%, 100...10%)..... | < 4 ms |
| Température d'étalonnage..... | 20...28°C |
| CEM : Effet de l'immunité..... | < ±0,5% de l'EC |
| Humidité relative..... | < 95% HR (sans cond.) |
| Dimensions (HxLxP)..... | 109 x 23,5 x 104 mm |
| Rail DIN..... | DIN 46277 |
| Degré de protection..... | IP20 |
| Poids 1 / 2 / 4 voies..... | 155 / 180 / 230 g |

Entrée courant :

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Gamme de mesure..... | 0...23 mA |
| Plage de mesure min. (EC)..... | 1:1 |
| Résistance d'entrée à 20 mA..... | ≈ 90 Ω + R _{charge} |

Sortie courant :

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Gamme de signal (EC)..... | 0...23 mA |
| Plage de signal min. (EC)..... | 1:1 |
| Charge (max.)..... | ≤ 600 Ω |
| Stabilité de charge..... | < 0,03% de l'EC/100 Ω |
| Limite de courant..... | 50 mA |
| Limite de tension..... | 15 Vcc |

Approbations:

EAC..... TR-CU 020/2011

Compatibilité avec les normes:

| | |
|-----------|------------|
| EMC..... | 2014/30/EU |
| RoHS..... | 2011/65/EU |

DE

Elektrische Daten

| | |
|---|--|
| Spezifikationsbereich..... | -20°C bis +60°C |
| Leistungsbedarf, max..... | 40 mW pro Kanal |
| Spannungsabfall, min..... | < 1,8 VDC |
| Spannungsabfall, max..... | 1,8 V + (I _{Aus.} * R _{Last}) |
| Isolationsspannung, Test..... | 2 kVAC |
| Signal-Störabstand..... | > 60 dB (0...100 kHz) |
| Ansprechzeit (0...90%, 100...10%)..... | < 4 ms |
| Kalibrierungstemperatur..... | 20...28°C |
| EMV Störspannungseinfluss..... | < ±0,5% der Messsp. |
| Relative Luftfeuchtigkeit..... | < 95% RF (nicht kond.) |
| Abmessungen (HxBxT)..... | 109 x 23,5 x 104 mm |
| DIN-Schiene Typ..... | DIN 46277 |
| Schutzart..... | IP20 |
| Gewicht 1 / 2 / 4 Kanäle..... | 155 / 180 / 230 g |

Stromeingang:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Messbereich..... | 0...23 mA |
| Min. Messbereich (Spanne)..... | 1:1 |
| Eingangswiderstand bei 20 mA..... | ≈ 90 Ω + R _{Last} |

Stromausgang:


| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Signalbereich (Spanne)..... | 0...23 mA |
| Min. Signalbereich (Spanne)..... | 1:1 |
| Belastung (max.)..... | ≤ 600 Ω |
| Belastungsstabilität..... | < 0,03% d. Sp. / 100 Ω |
| Strombegrenzung..... | 50 mA |
| Spannungsbegrenzung..... | 15 VDC |

Zulassungen:


EAC..... TR-CU 020/2011

Eingehaltene Behördenvorschriften:


| | |
|-----------|------------|
| EMC..... | 2014/30/EU |
| RoHS..... | 2011/65/EU |

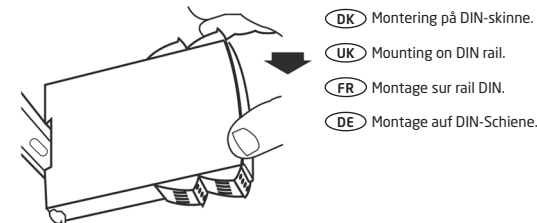

- DK** Montering på DIN-skinne.
- UK** Mounting on DIN rail.
- FR** Montage sur rail DIN.
- DE** Montage auf DIN-Schiene.

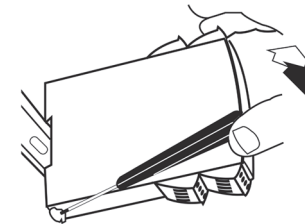

- DK** **Frigørelse fra DIN-skinne**
Husk først at demontere tilslutningsklemmerne med farlig spænding. Modulet frigøres fra DIN-skinnen ved at løfte i den nederste lås.
- UK** **Demounting from DIN rail**
First, remember to demount the connectors with hazardous voltages. Detach the device from the DIN rail by lifting the bottom lock.
- FR** **Démontage du rail DIN**
Tout d'abord, n'oubliez pas de démonter les connecteurs où règnent des tensions dangereuses. Débloquez le verrou inférieur pour dégager le module du rail DIN.
- DE** **Lösen von DIN-Schiene**
Zunächst ist gefährliche Spannung von den Anschlussklemmen zu trennen. Das Gerät wird von der DIN-Schiene gelöst, indem man den unteren Verschluss löst.



- DK** Ledningskvadrat (max.) 1 x 2,5 mm² flerkoret ledning. Klemskruetiltspændingsmoment 0,5 Nm.
- UK** Max. wire size 1 x 2.5 mm² stranded wire. Screw terminal torque 0.5 Nm.
- FR** Taille max. des fils 1 x 2,5 mm² fils multibrins. Pression max. avant déformation de la vis 0,5 Nm.
- DE** Leitungsquerschnitt (max.) 1 x 2,5 mm² Litzendraht. Klemmschraubenanzugsmoment 0,5 Nm.

- DK** Kina RoHS
- UK** China RoHS
- FR** RoHS chinois
- DE** China-RoHS

| Part Name | Hazardous Substances | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | Lead (Pb) | Mercury (Hg) | Cadmium (Cd) | Hexavalent Chromium (Cr (VI)) | Polybrominated biphenyls (PBB) | Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| Printed circuit board | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364
 0: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.
 X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

The product's Environmentally Friendly Use Period (EFUP) is 50 years

- DK** Dokumentation, godkendelser og yderligere information findes på internettet på www.prelectronics.dk
- UK** Documentation, permits and other information can be found on the internet at www.prelectronics.com
- FR** La documentation et toute autre information peuvent être trouvées sur l'Internet sur notre site: www.prelectronics.fr
- DE** Dokumentationen, Zulassungen und andere Informationen können auf unserer Internet-Seite unter www.prelectronics.de gefunden und abgerufen werden.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(6185DoC_102)



As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde

hereby declares that the following product:

Type: 6185
Name: Loop-powered isolator
From serial no.: 171848001

is in conformity with the following directives and standards:

The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments

EN 61326-1 : 2013

Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical specifications for the device.

The RoHS-II Directive 2011/65/EU and later amendments

EN 50581 : 2012

Stig Lindemann, CTO
 Manufacturer's signature

Rønde, 31 October 2017